

Mo 30. Juni 2025

Di 1. Juli 2025

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00


18:00

A
müM

B
m3/s

456
455.95
455.9
455.85
455.8
455.75
455.7
455.65
455.6
455.55
455.5
455.45
455.4
455.35
455.3
455.25
455.2
455.15
455.1
455.05
455
454.95
454.9

9.4
9.2
9
8.8
8.6
8.4
8.2
8
7.8
7.6
7.4
7.2
7
6.8
6.6
6.4
6.2
6
5.8
5.6
5.4
5.2
5

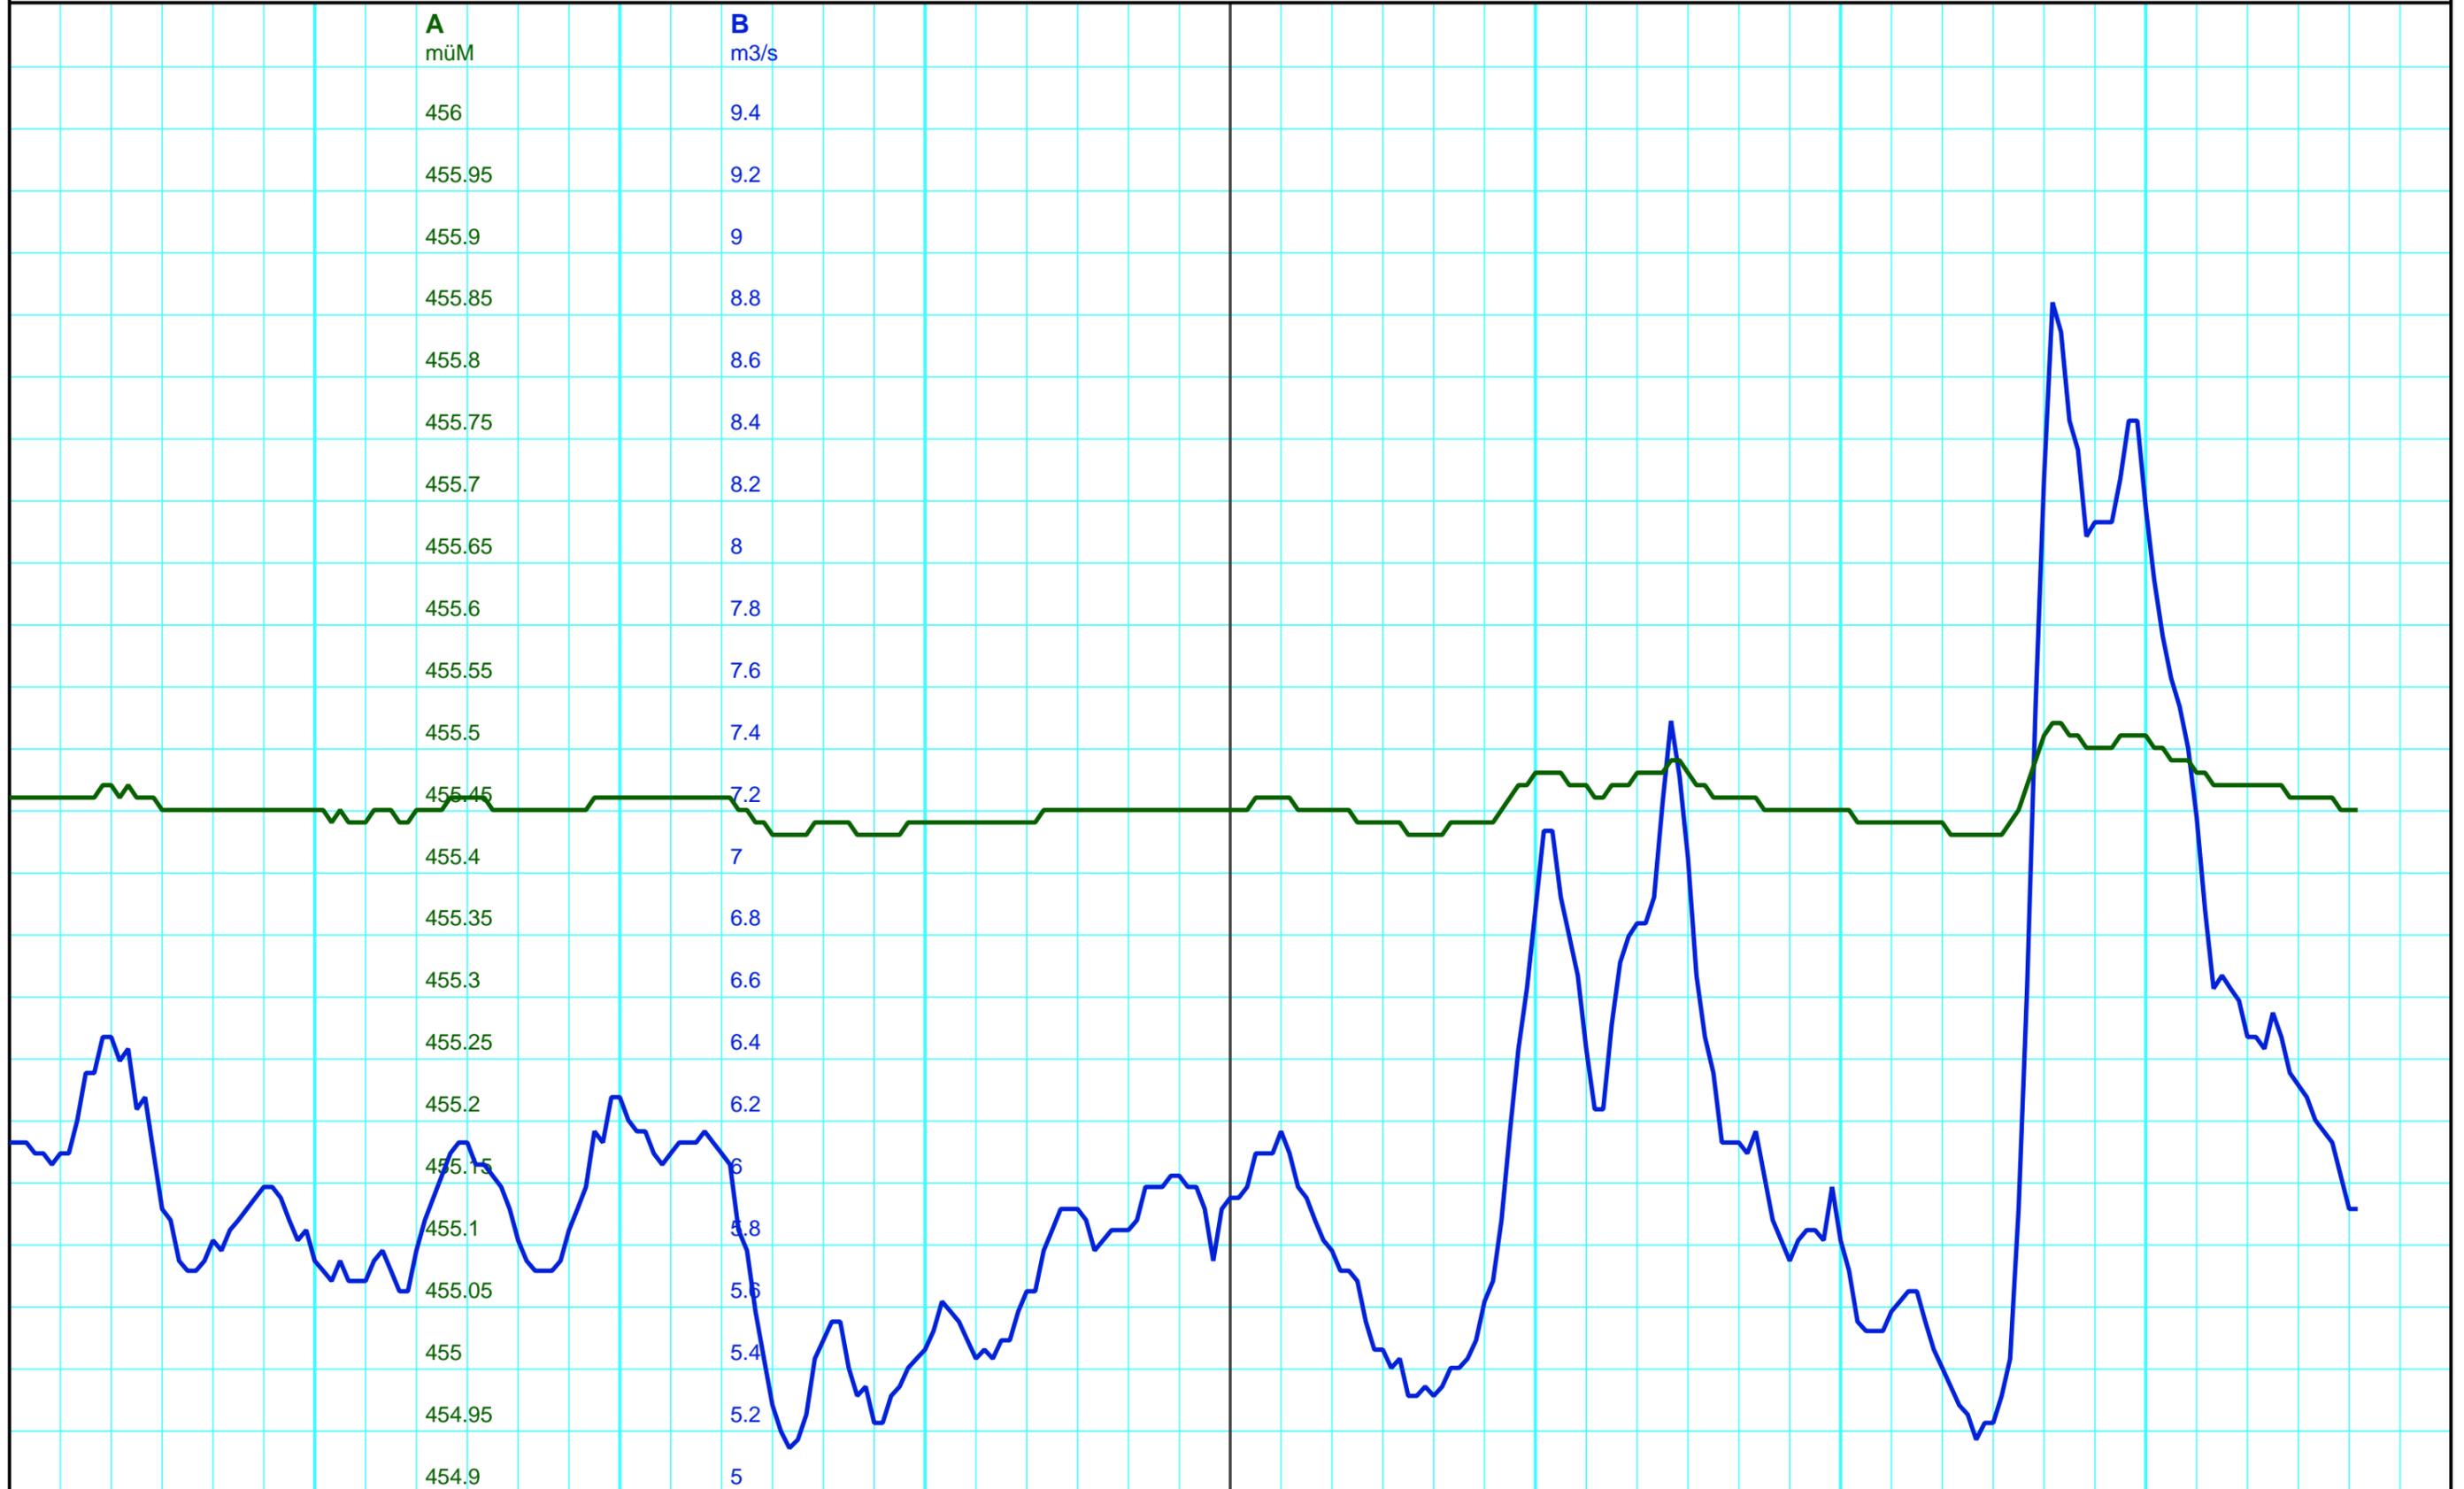

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

A — F2181 02 00 Pegel müM/Thur-Mösli
B — F2181 10 00 Abfluss m3/s/Thur-Mösli

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

TG F2181 Thur Mösli
Prov. Abflussganglinie
der letzten 2 Tage

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

01.07.2025

HydroPRO Grafik