


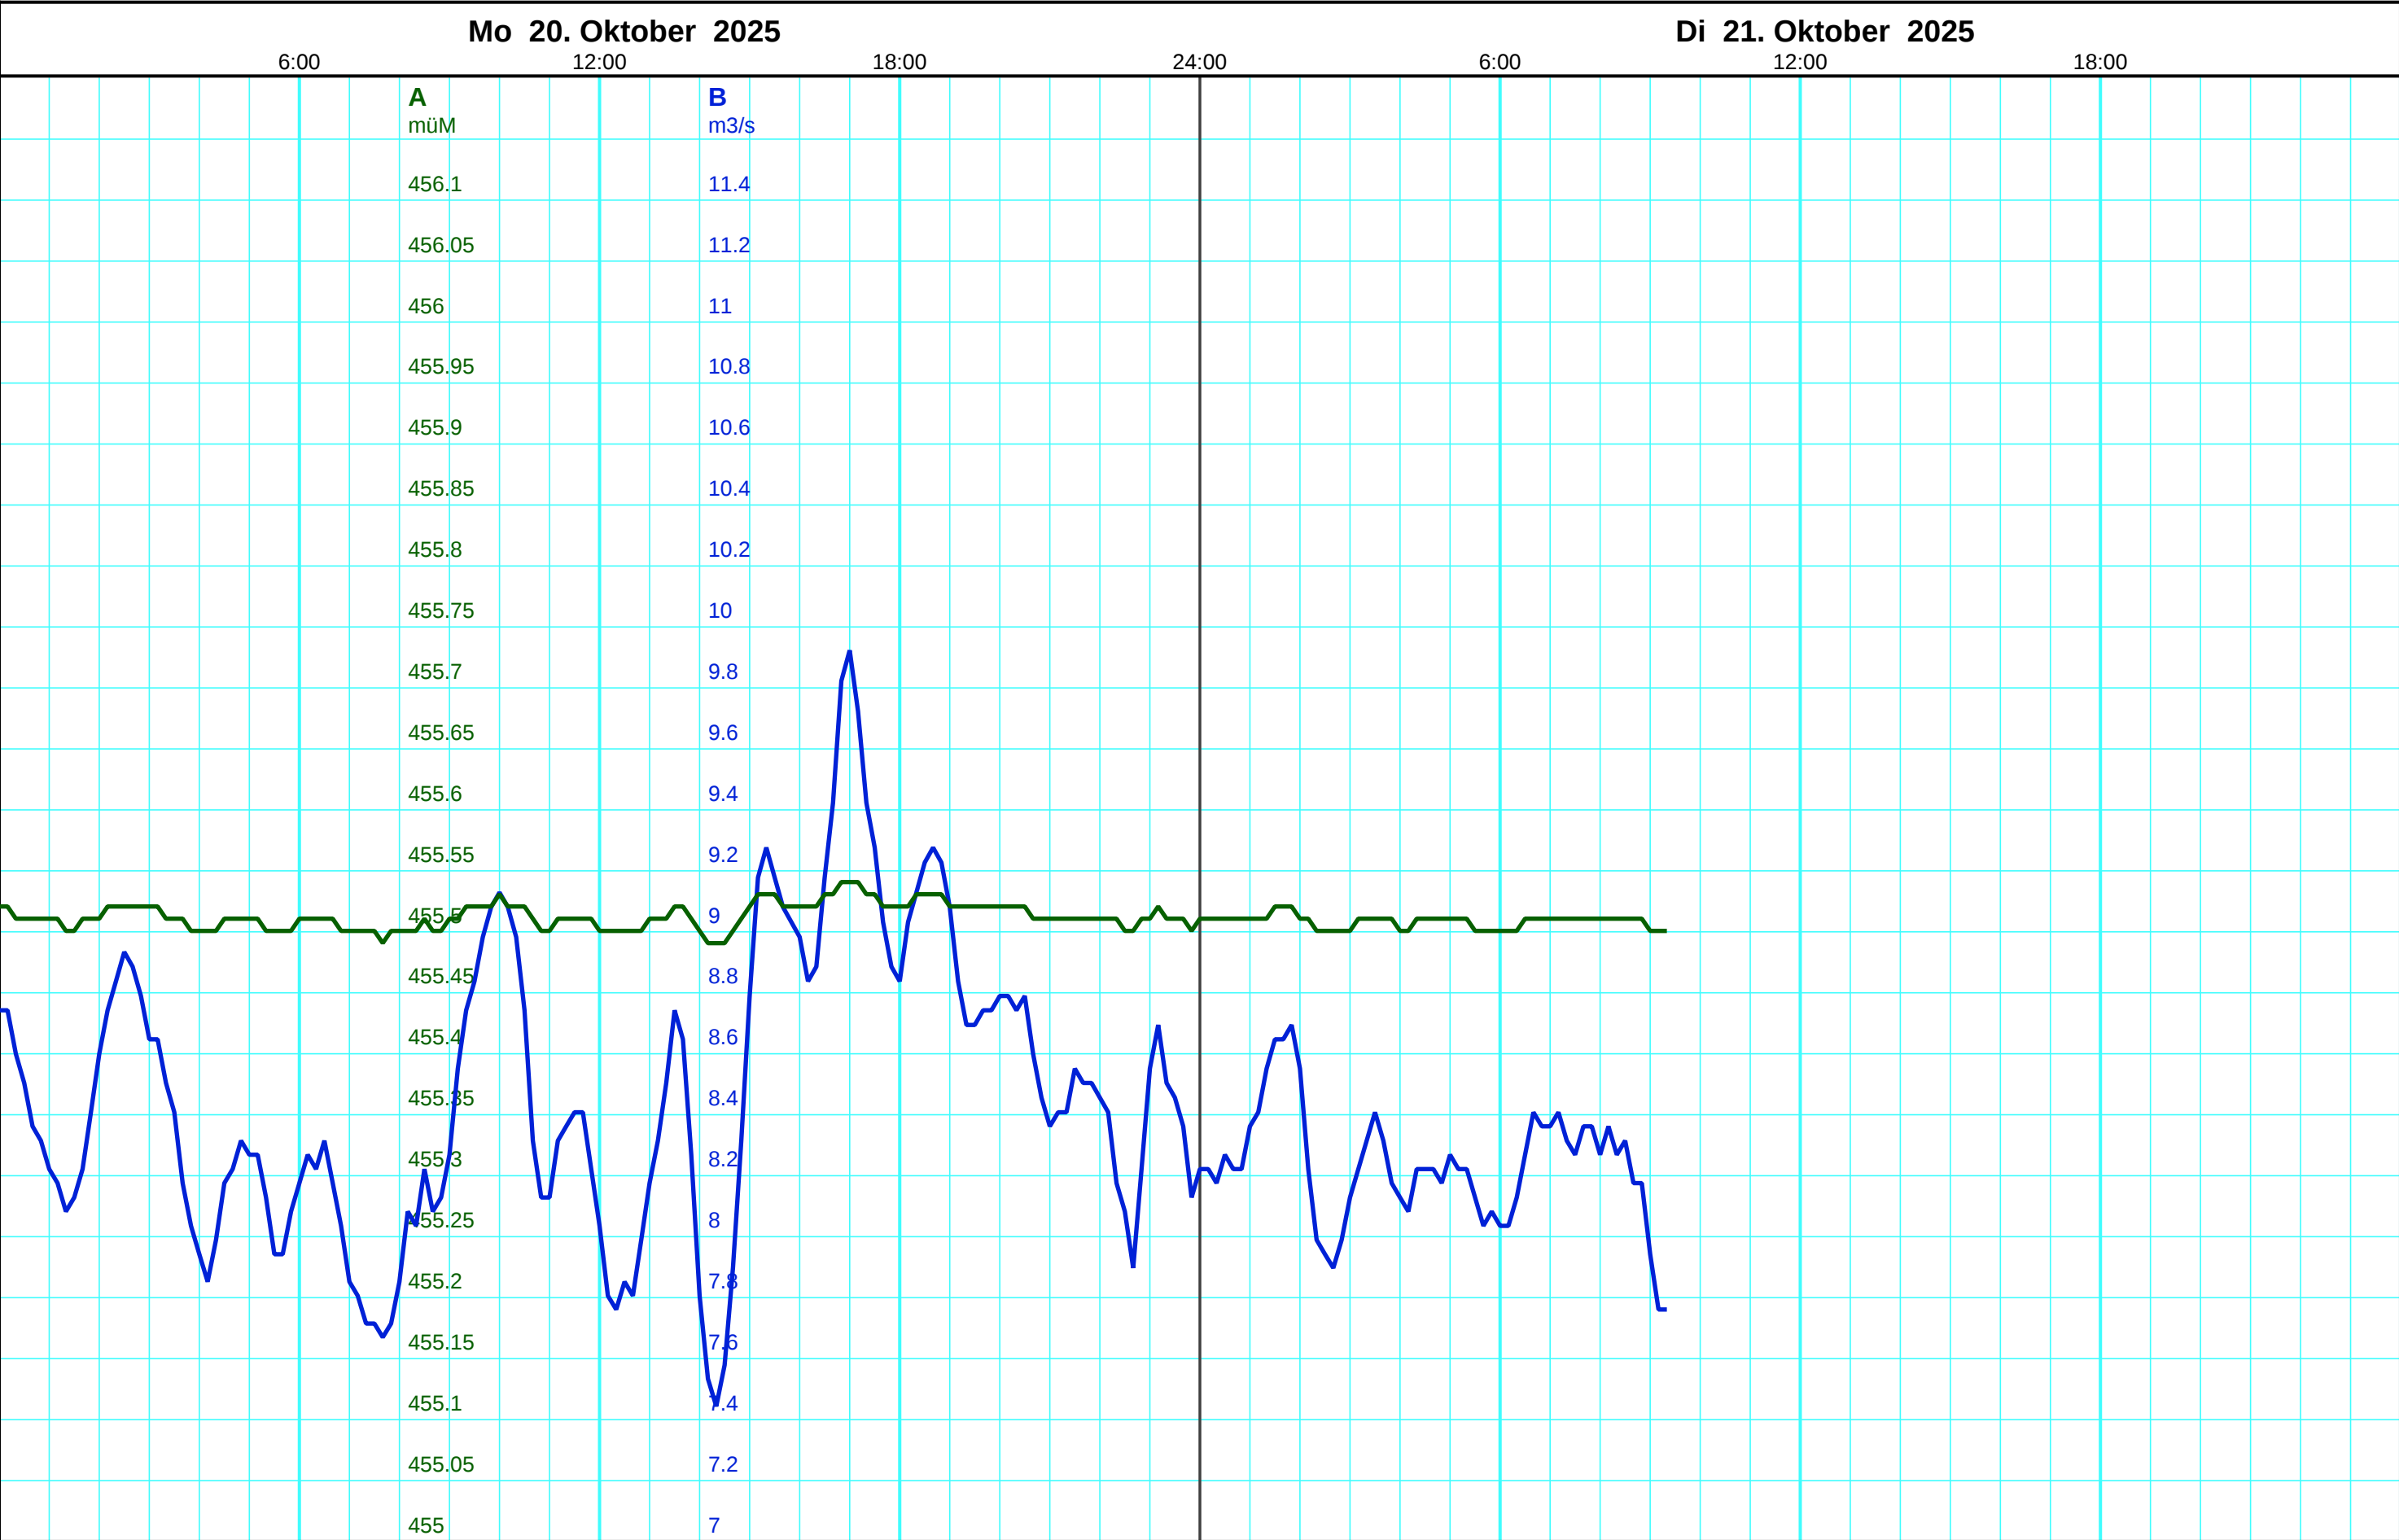

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A

B

F2181 02 00 Pegel müM/Thur-Mösli

F2181 10 00 Abfluss m3/s/Thur-Mösli

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

TG F2181 Thur Mösli
Prov. Abflussganglinie
der letzten 2 Tage

21.10.2025

HydroPRO Grafik