


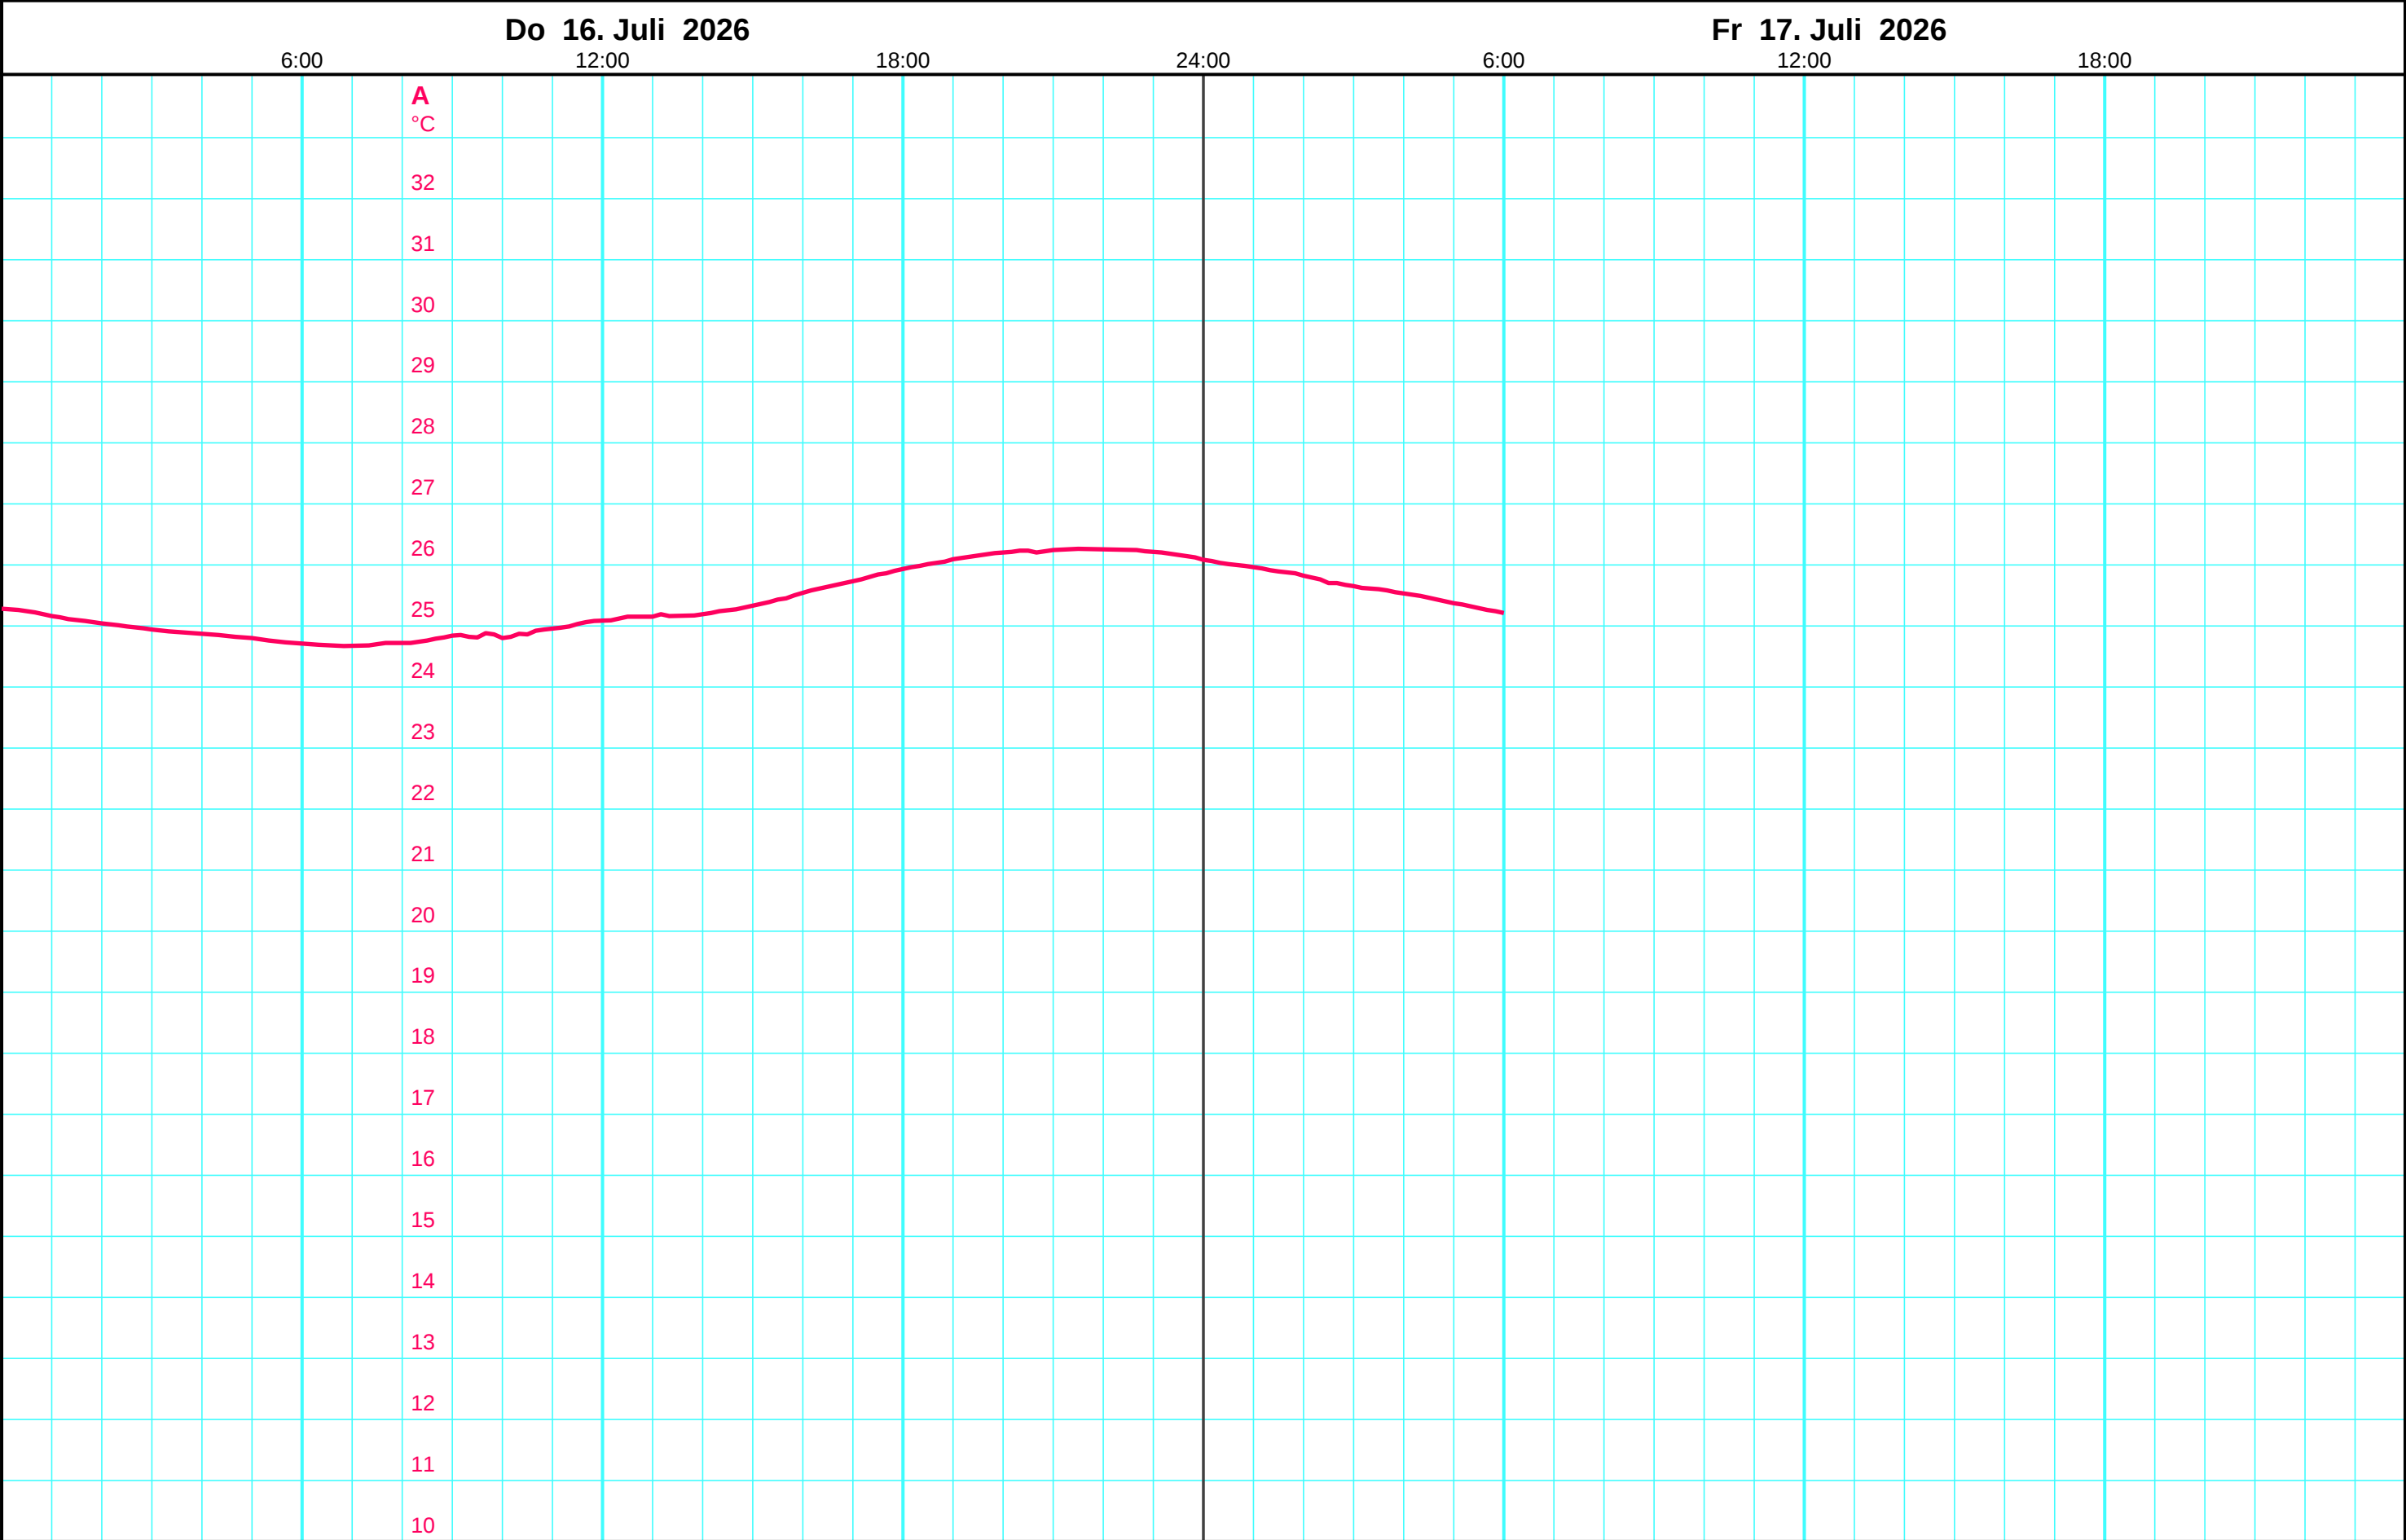

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — Wassertemperatur C°

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Rhein-Neuhausen, Flurlingerbr. (LH
2288)
Prov.
Wassertemperaturganglinie
des
letzten Tages

17.07.2026

HydroPRO Grafik