


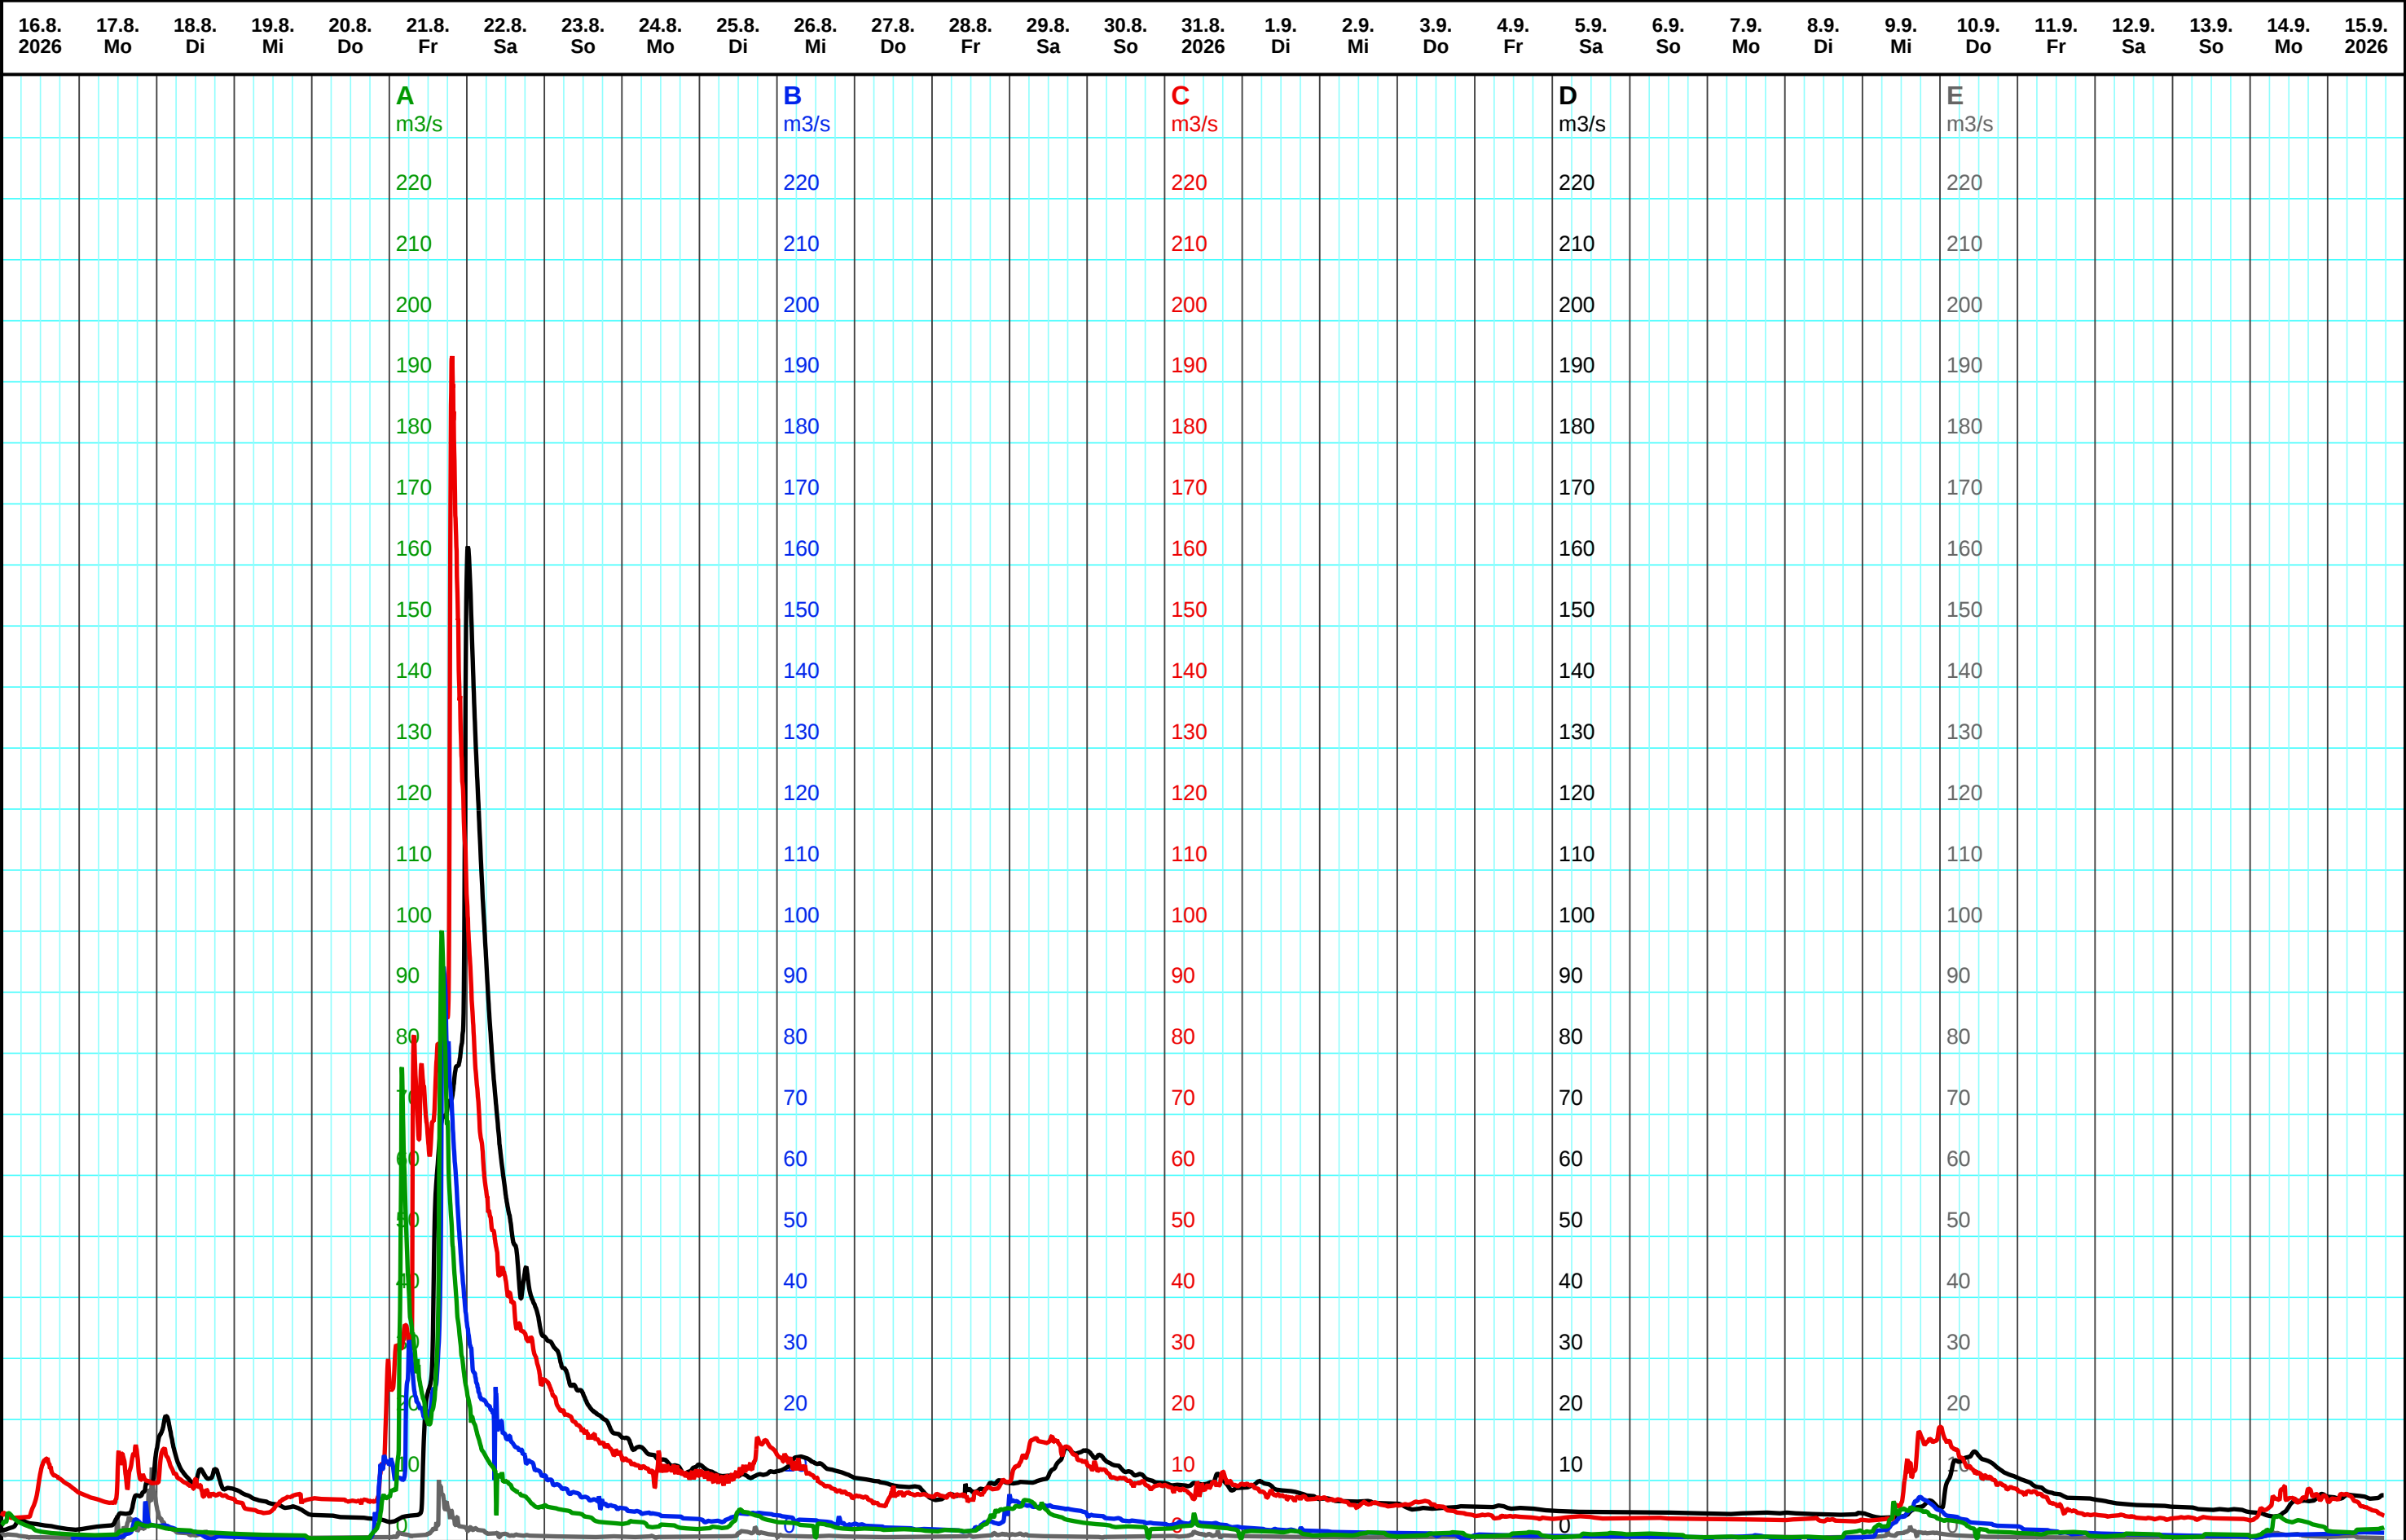

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für  
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A — 2468 Abfluss m3/s Sitter-St.Gallen
- B — 2303 Abfluss m3/s Thur-Jonschwil
- C — 2181 Abfluss m3/s Thur-Halden
- D — 2044 Abfluss m3/s Thur-Andelfingen
- E — 2386 10 00 Abfluss m3/s/Murg - Frauenfeld

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.  
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**Uebersicht Thur  
Prov. Ganglinien  
der letzten 31 Tage**

15.09.2026