


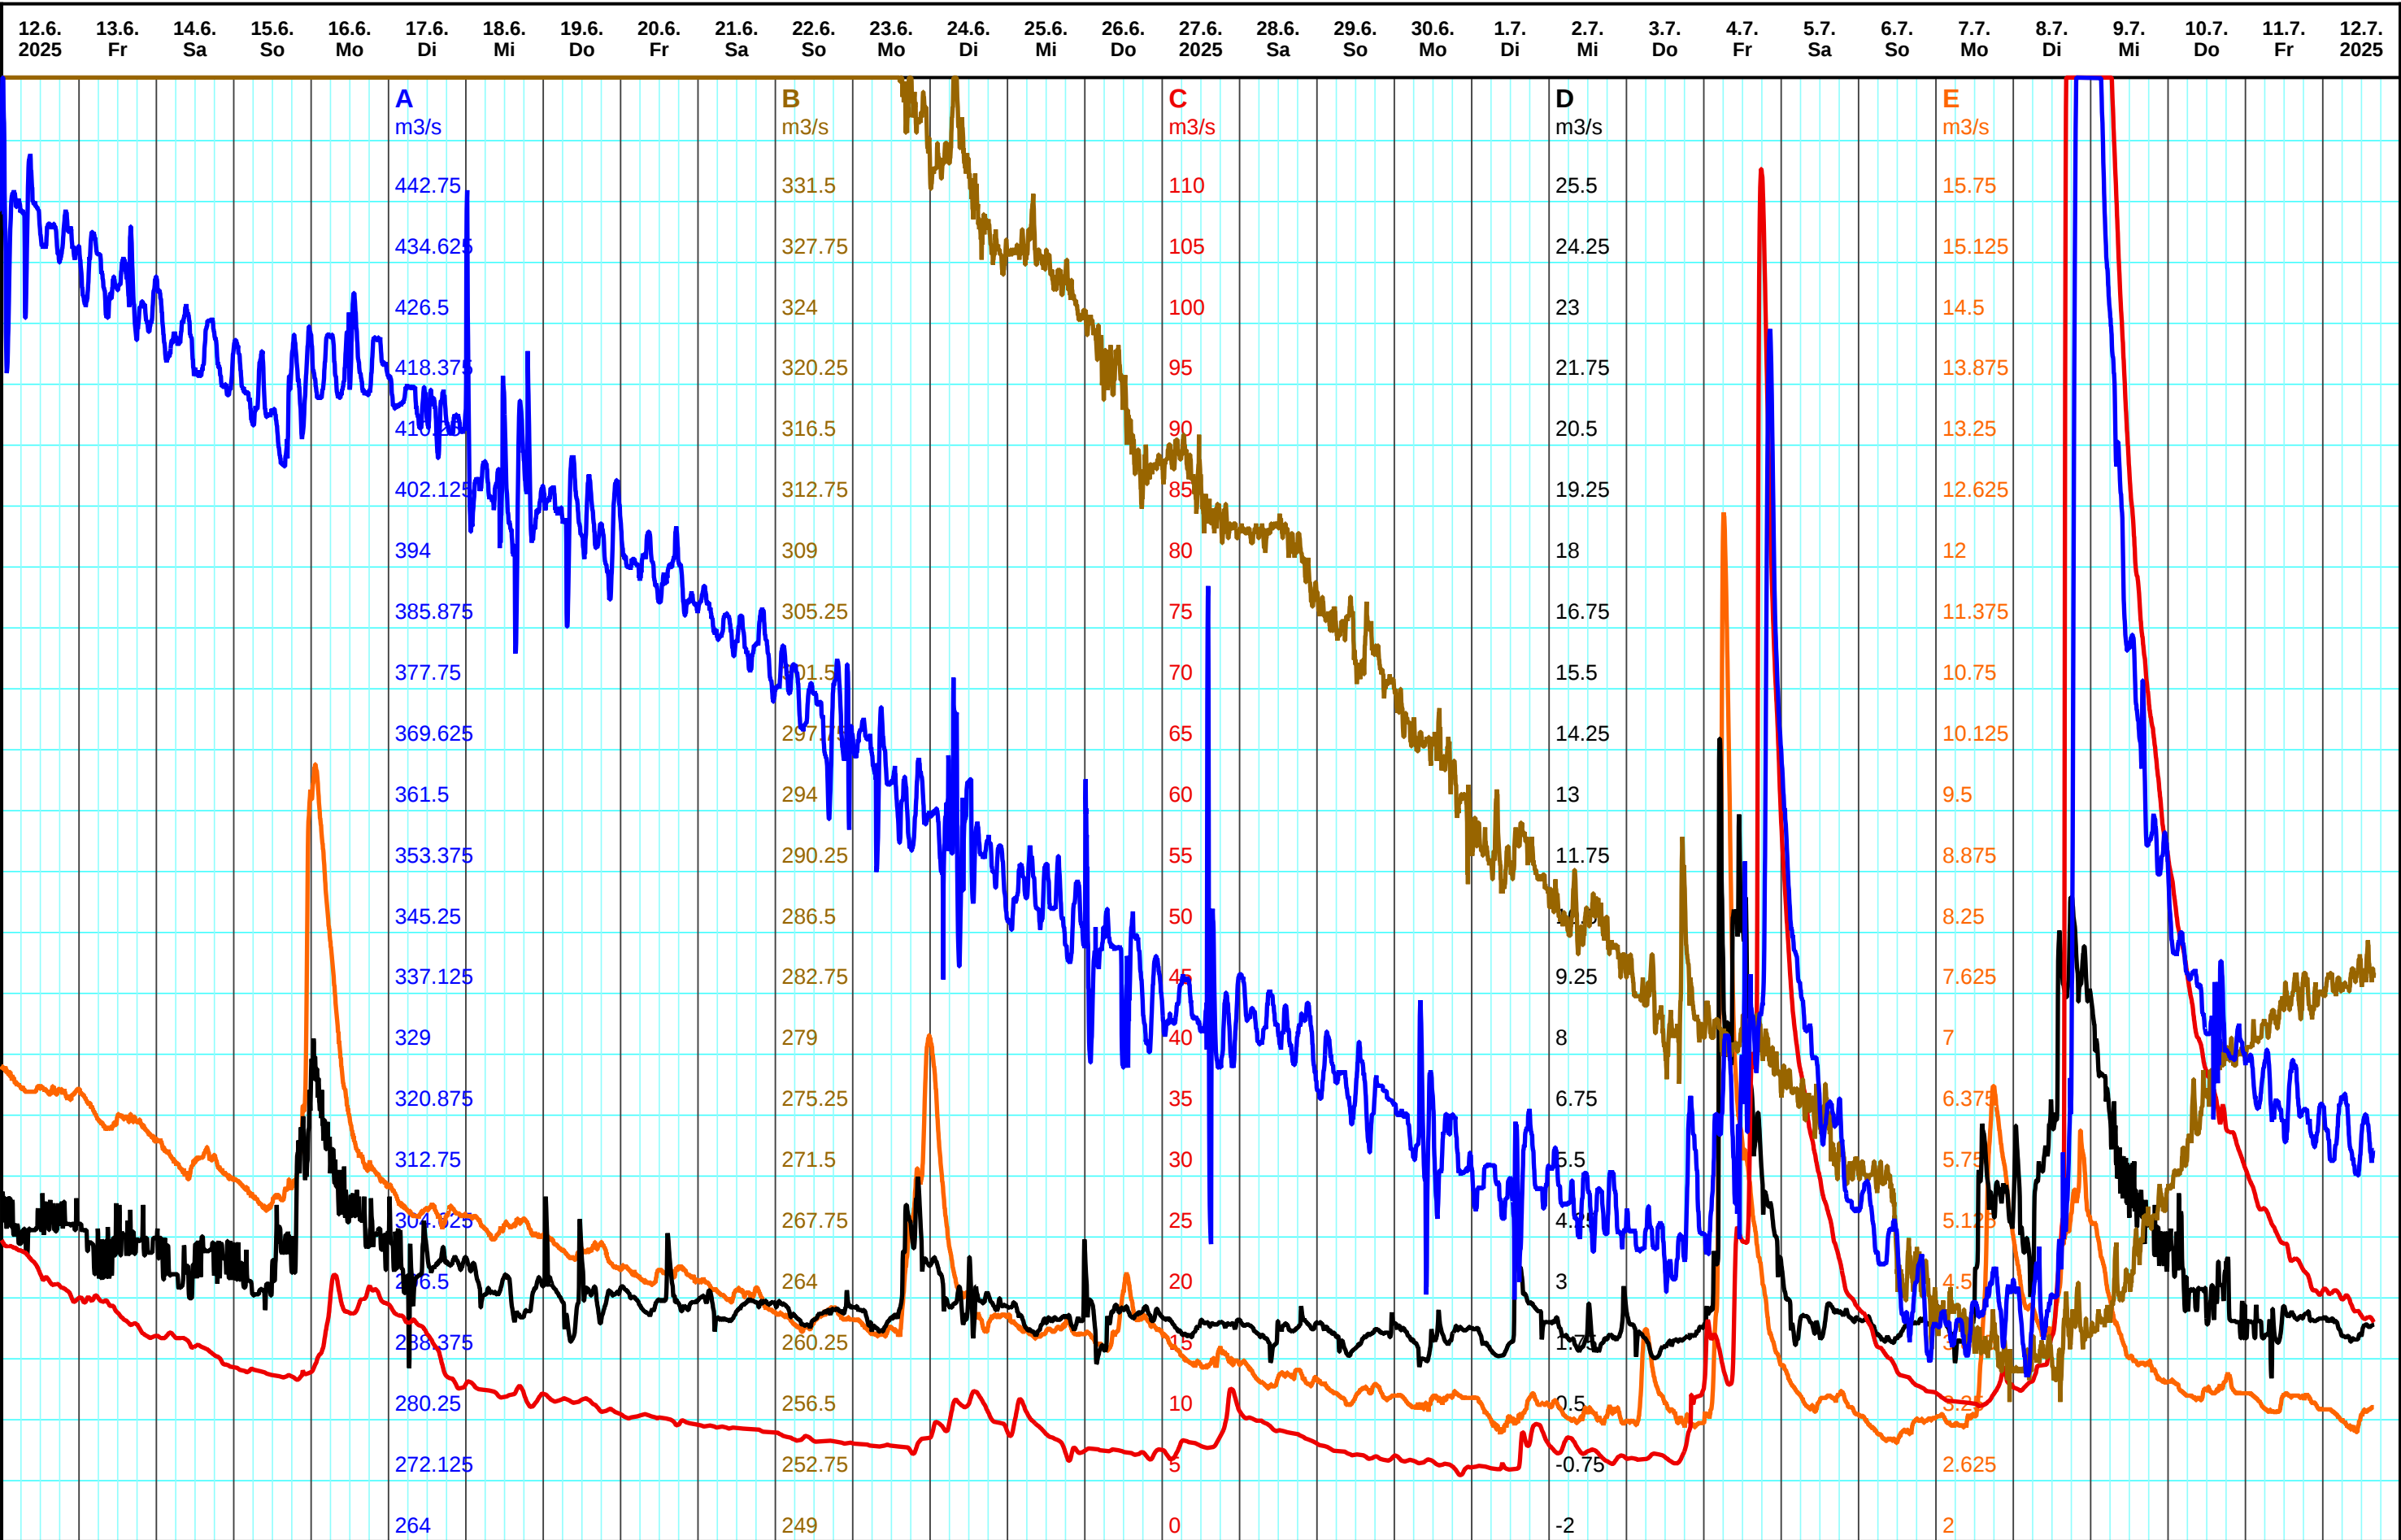

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 8090 Zürich Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.	<table><tr><td>A</td><td>—</td><td>2143 10 10</td><td>Abfluss m3/s/Rhein-Rekingen</td></tr><tr><td>B</td><td>—</td><td></td><td>Abfluss m3/s / Rhein-Neuhausen Flur.</td></tr><tr><td>C</td><td>—</td><td>2044 10 10</td><td>Abfluss m3/s/Thur-Andelfingen</td></tr><tr><td>D</td><td>—</td><td></td><td>Abfluss m3/s / Töss-Freienstein</td></tr><tr><td>E</td><td>—</td><td>2415 10 10</td><td>Abfluss m3/s/Glatt-Rheinsfelden</td></tr></table>	A	—	2143 10 10	Abfluss m3/s/Rhein-Rekingen	B	—		Abfluss m3/s / Rhein-Neuhausen Flur.	C	—	2044 10 10	Abfluss m3/s/Thur-Andelfingen	D	—		Abfluss m3/s / Töss-Freienstein	E	—	2415 10 10	Abfluss m3/s/Glatt-Rheinsfelden	Kleinere Lücken sind nicht dargestellt. Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!	Monatsganglinie 12.07.2025
A	—	2143 10 10	Abfluss m3/s/Rhein-Rekingen																				
B	—		Abfluss m3/s / Rhein-Neuhausen Flur.																				
C	—	2044 10 10	Abfluss m3/s/Thur-Andelfingen																				
D	—		Abfluss m3/s / Töss-Freienstein																				
E	—	2415 10 10	Abfluss m3/s/Glatt-Rheinsfelden																				