


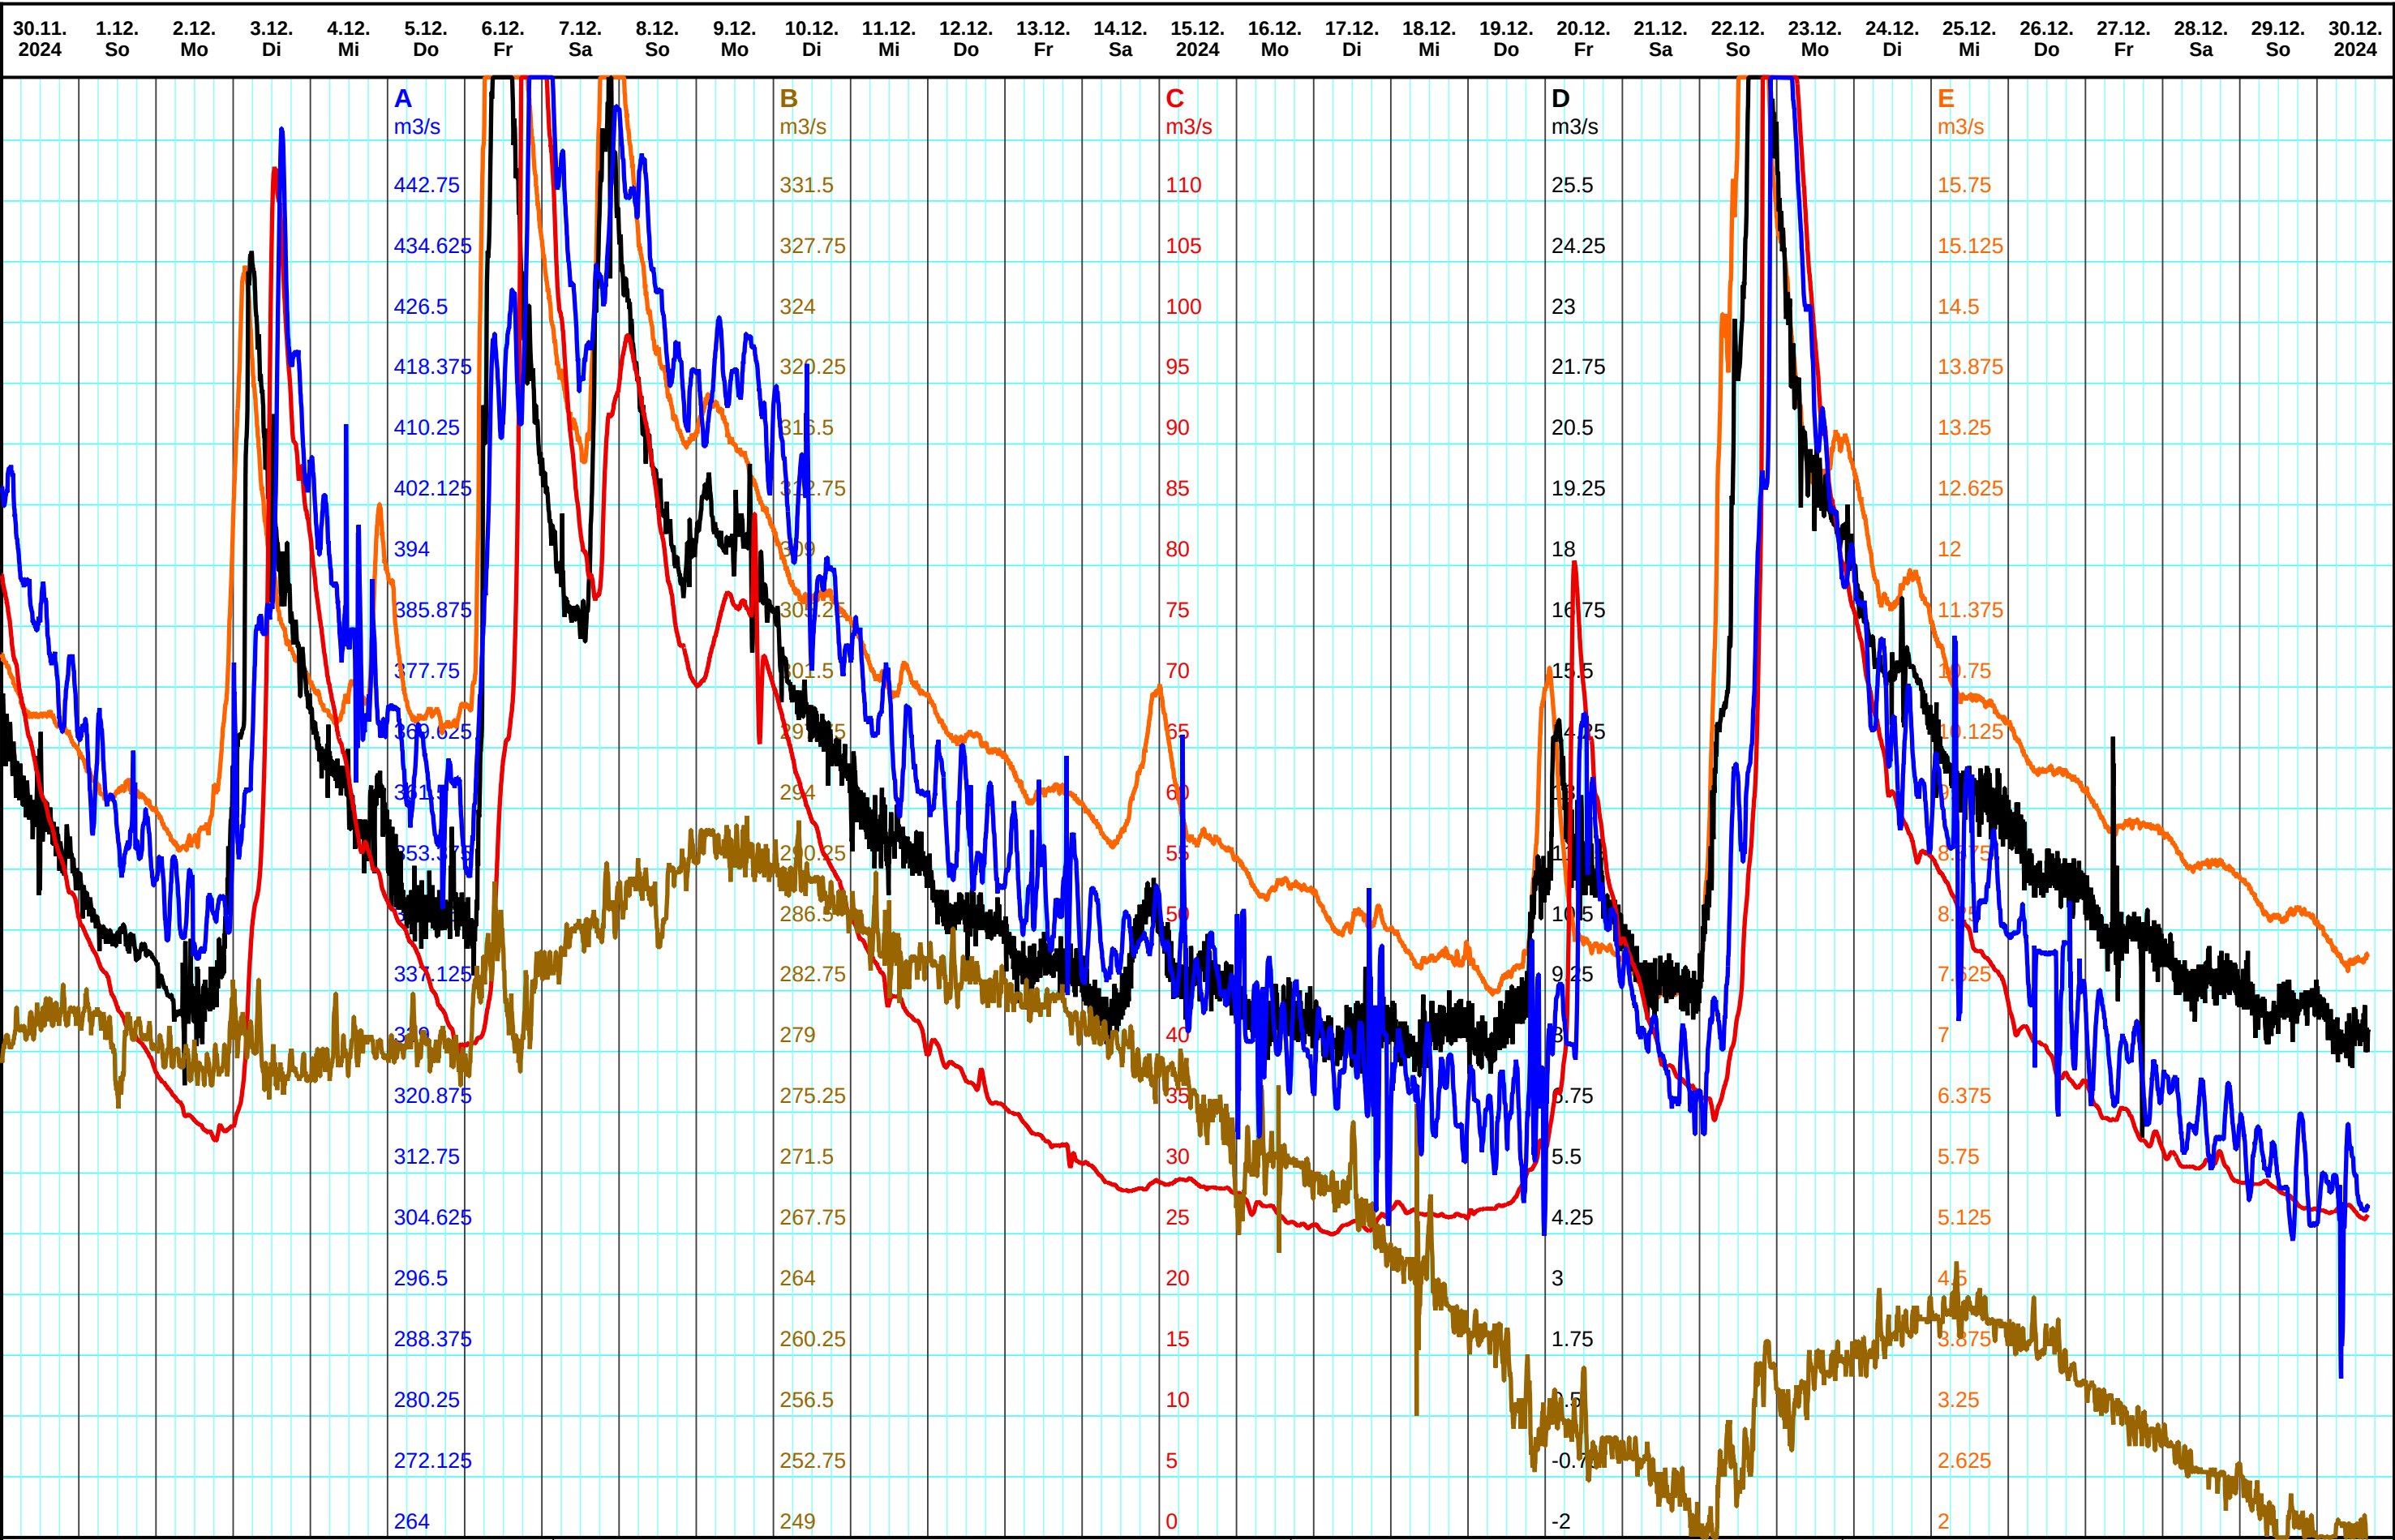

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 8090 Zürich Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.	A — 2143 10 10 Abfluss m3/s/Rhein-Rekingen B — Abfluss m3/s / Rhein-Neuhausen Flur. C — 2044 10 10 Abfluss m3/s/Thur-Andelfingen D — Abfluss m3/s / Töss-Freienstein E — 2415 10 10 Abfluss m3/s/Glatt-Rheinsfelden	Kleinere Lücken sind nicht dargestellt. Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!	Monatsganglinie 30.12.2024
--	---	--	---