


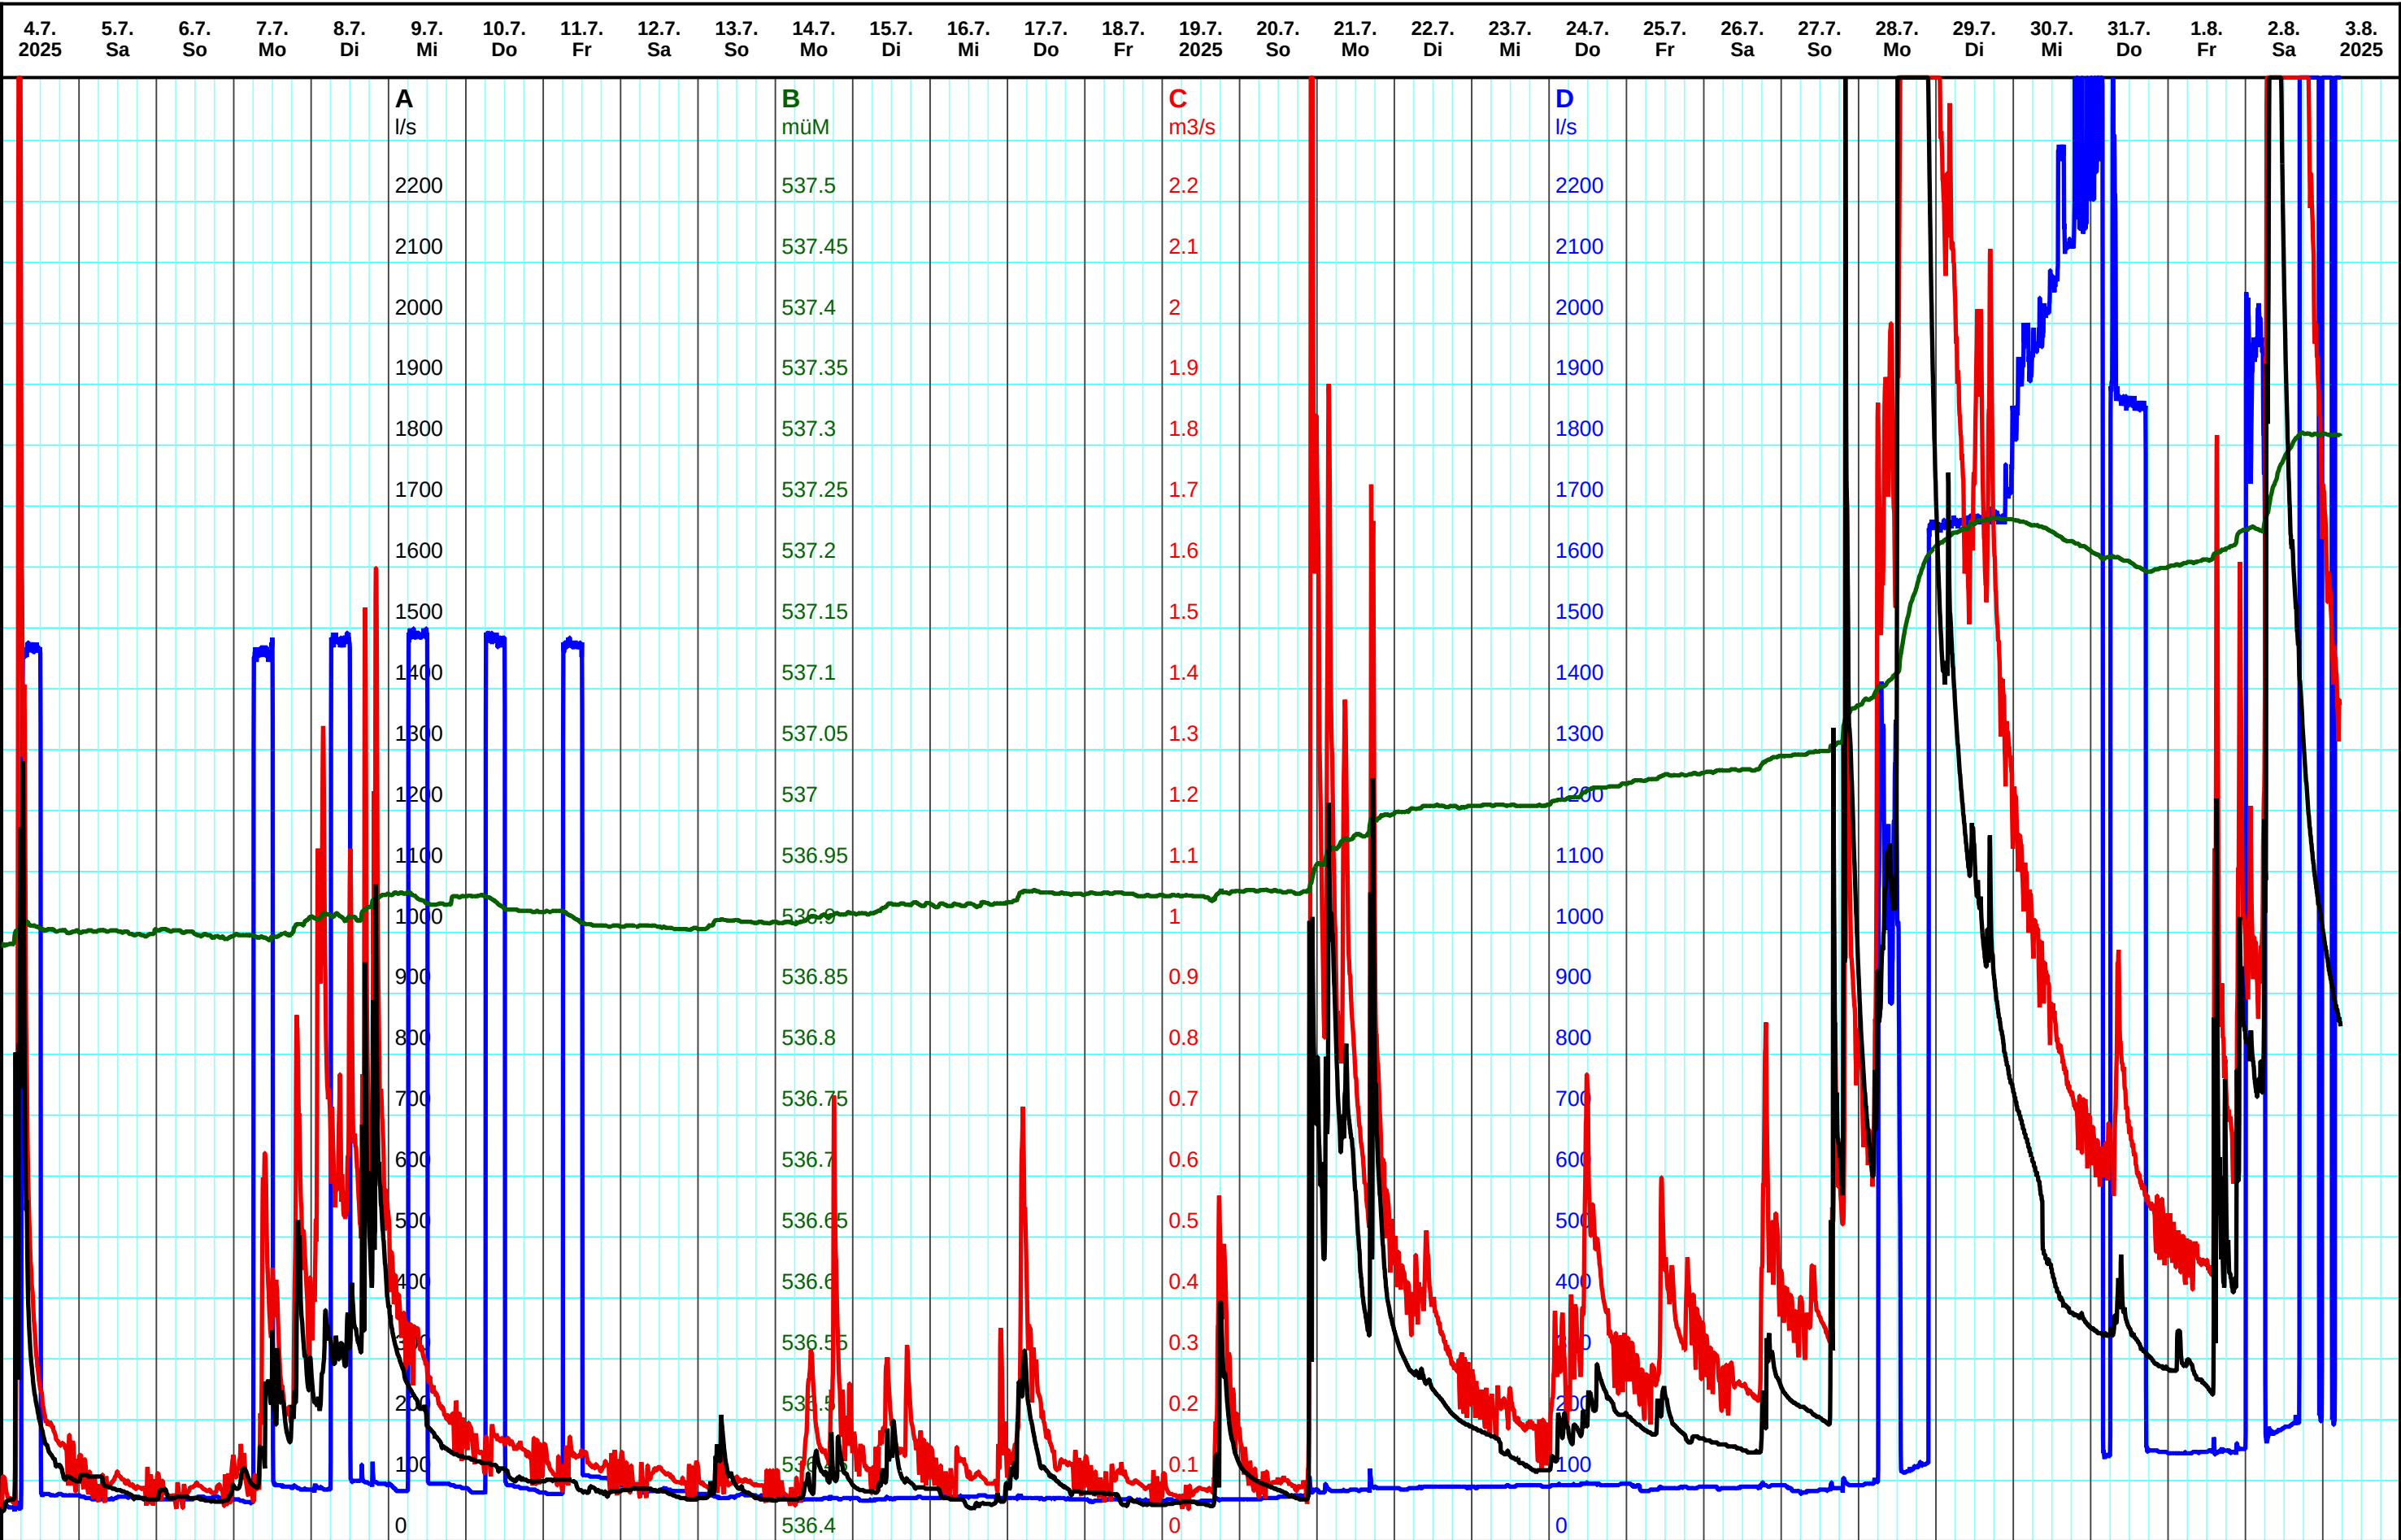

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — 568 22 10 Abfluss l/s/Chämtnerbach-Wetzikon
B — 2081 02 00 Pegel müM/Pfäffikersee-Pfäffik.
C — 526 10 10 Abfluss m3/s/Wildbach-Wetzikon
D — 525 22 10 Abfluss l/s/Aa-Stegen-Wetzikon

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**Übersicht Pfäffikersee
Prov. Ganglinien
der letzten 31 Tage**

03.08.2025