


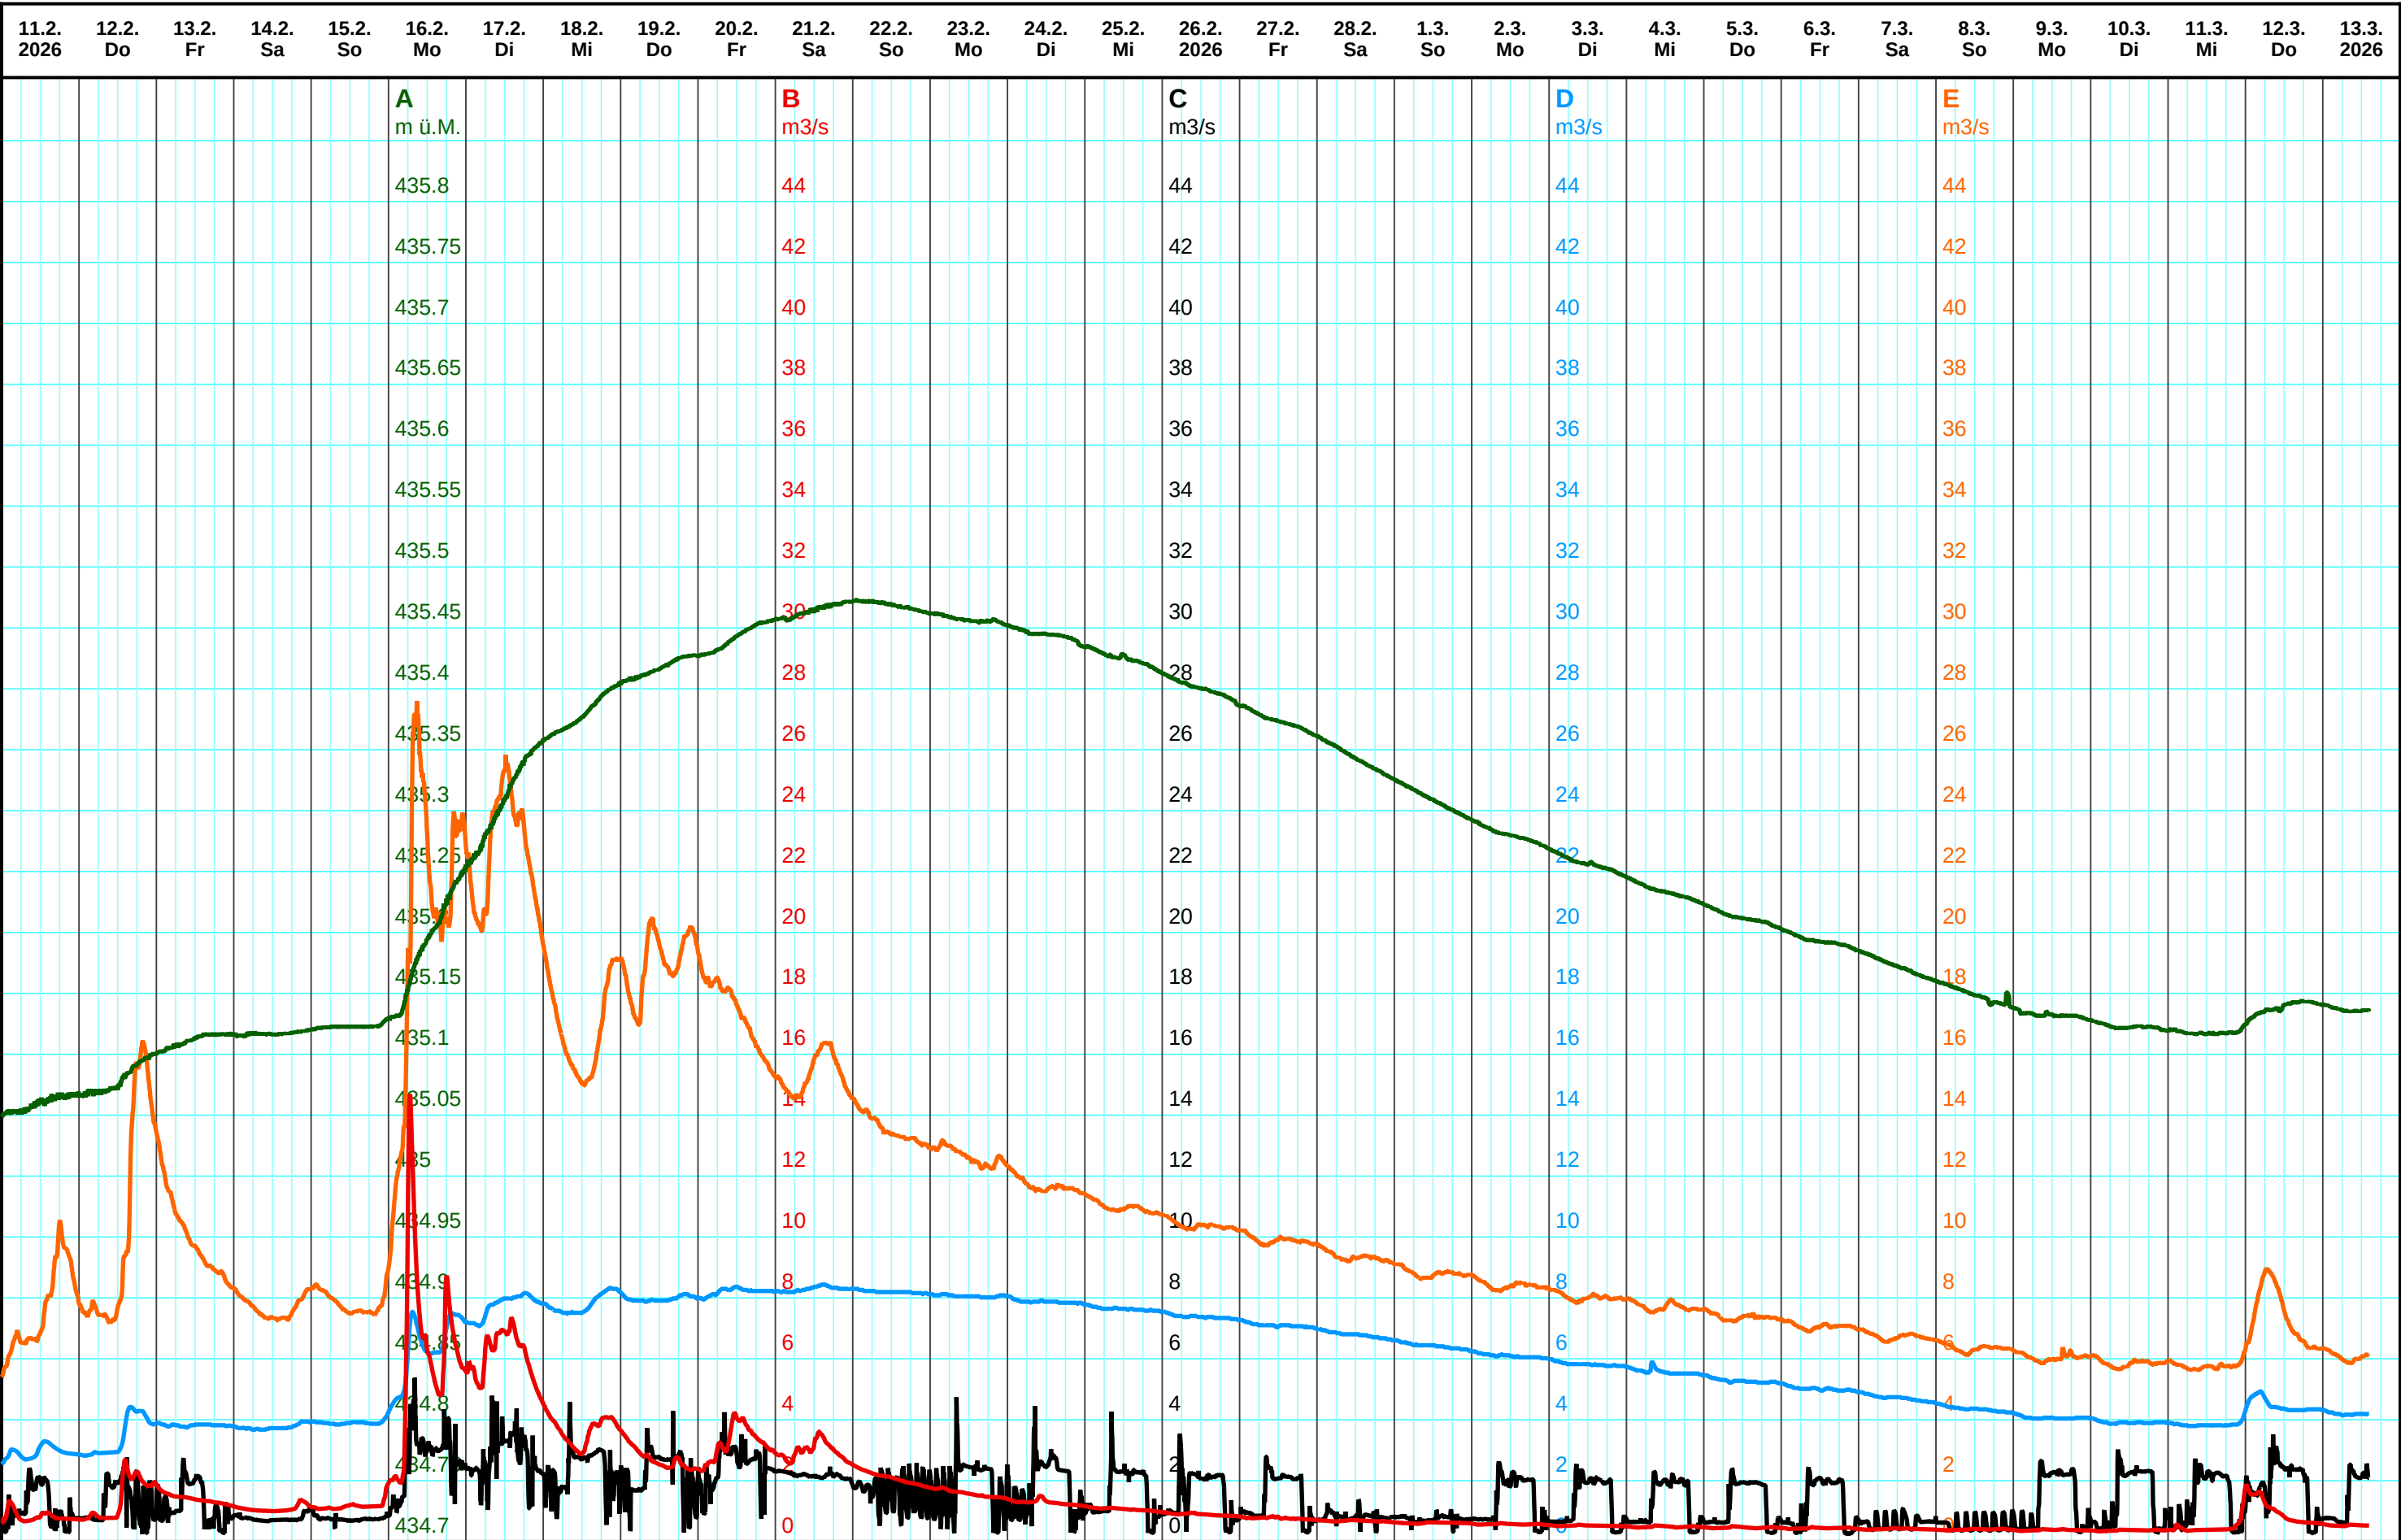

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — 2082 Pegel müM / Greifensee-Greifensee

B — 527 Abfluss m3/s / Aabach-Mönchaltorf

C — 554 Abfluss m3/s / Aabach-Niederuster

D — 533 Abfluss m3/s / Glatt-Dübendorf

E — 2415 Abfluss m3/s / Glatt-Rheinsfelden

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Uebersicht Greifensee
Prov. Ganglinien
der letzten 31 Tage

13.03.2026