


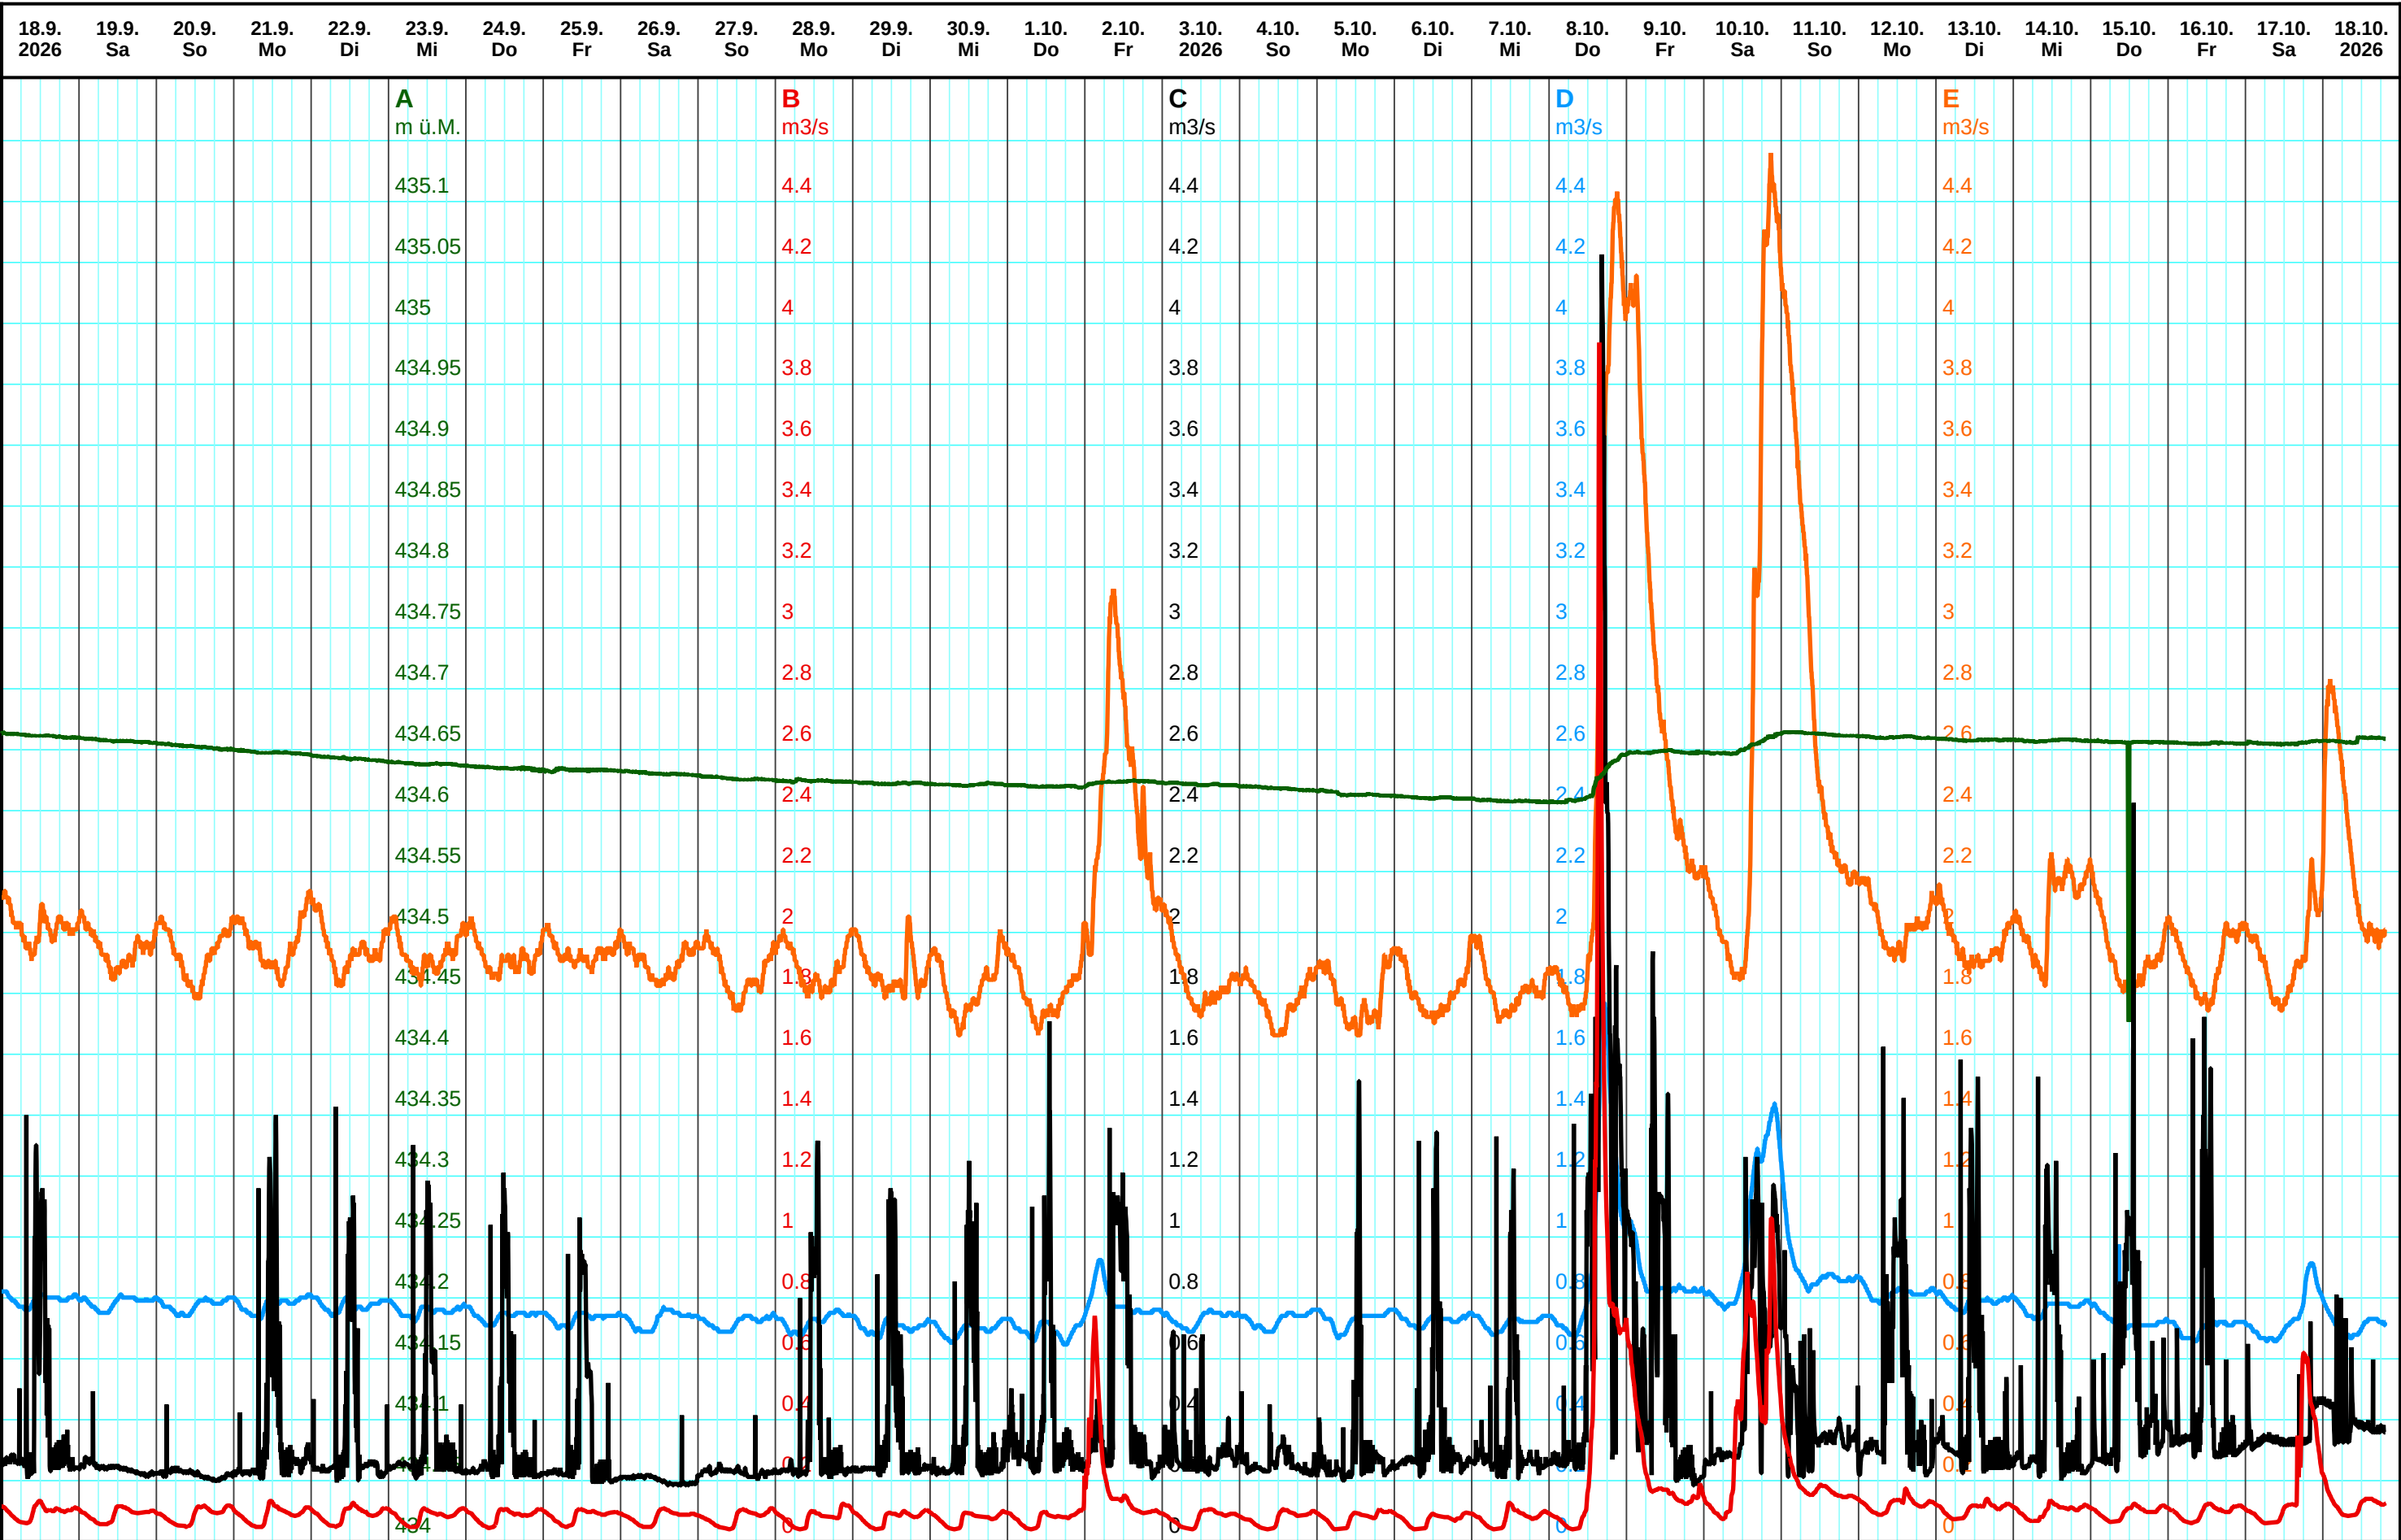

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — 2082 Pegel müM / Greifensee-Greifensee
B — 527 Abfluss m3/s / Aabach-Mönchaltorf
C — 554 Abfluss m3/s / Aabach-Niederuster
D — 533 Abfluss m3/s / Glatt-Dübendorf
E — 2415 Abfluss m3/s / Glatt-Rheinsfelden

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**Uebersicht Greifensee
Prov. Ganglinien
der letzten 31 Tage**

18.10.2026