


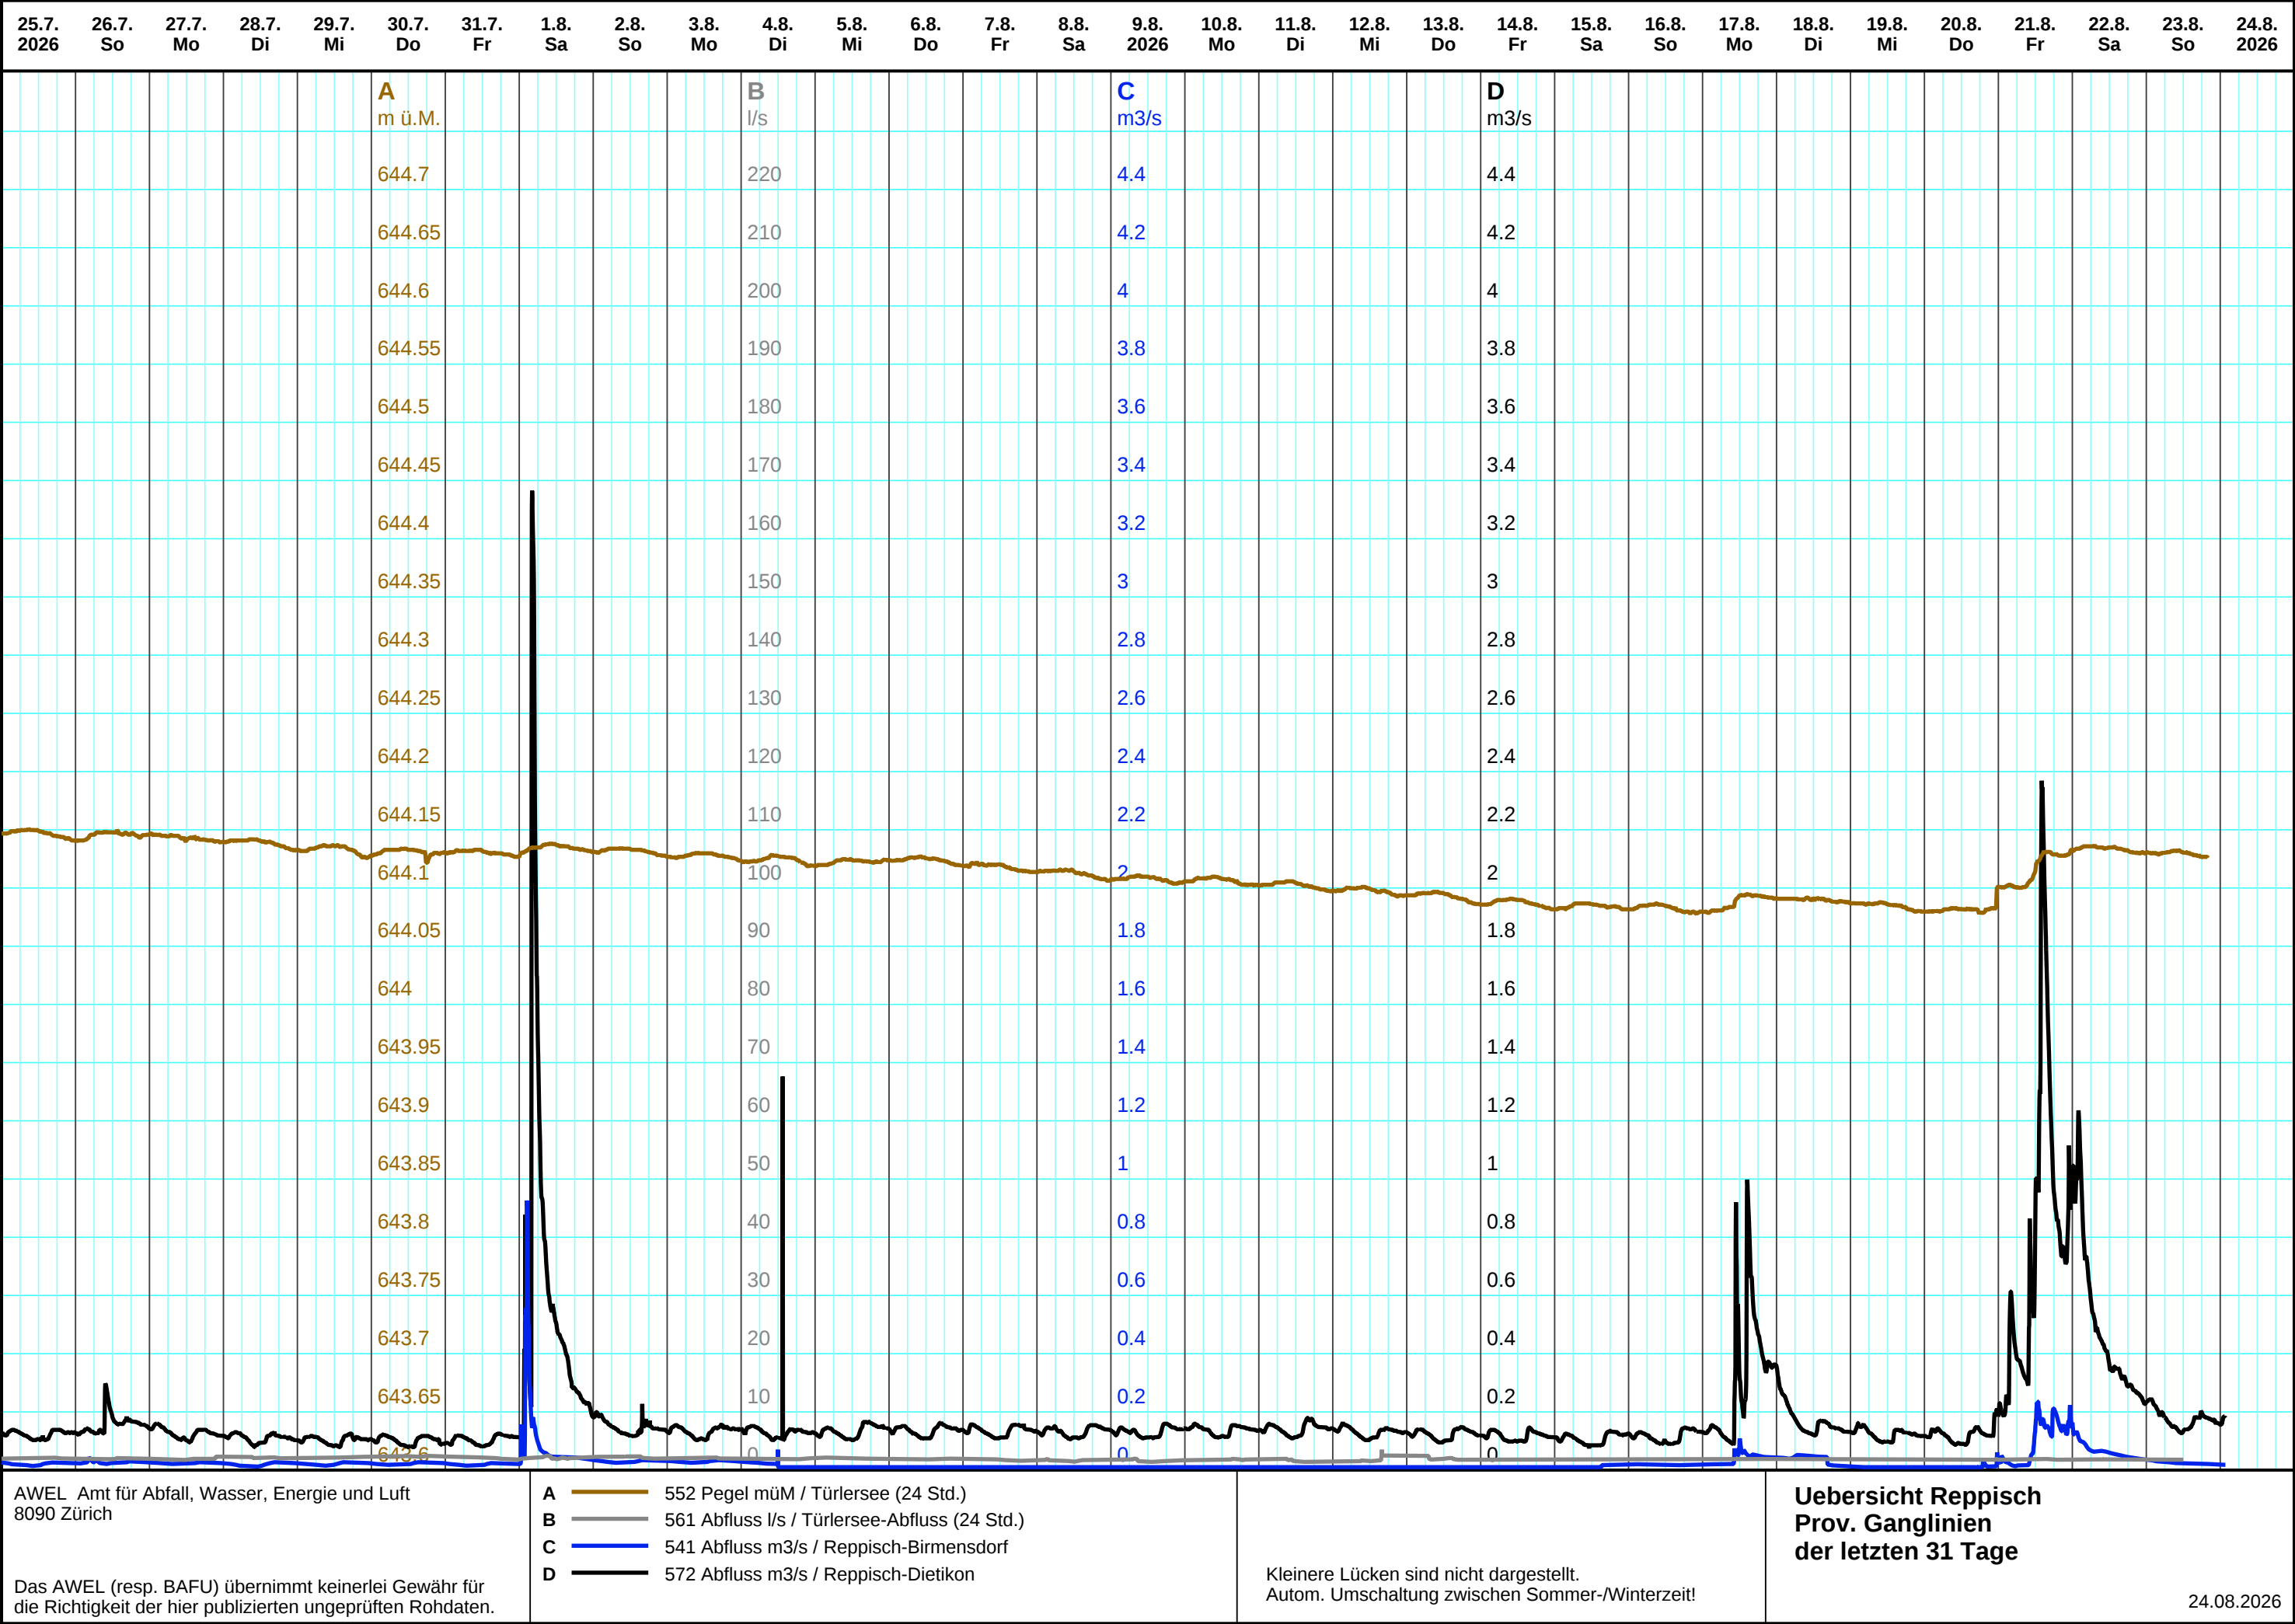

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — 552 Pegel müM / Türlensee (24 Std.)

B — 561 Abfluss l/s / Türlensee-Abfluss (24 Std.)

C — 541 Abfluss m3/s / Reppisch-Birmensdorf

D — 572 Abfluss m3/s / Reppisch-Dietikon

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Uebersicht Reppisch
Prov. Ganglinien
der letzten 31 Tage

24.08.2026

HydroPRO Grafik