


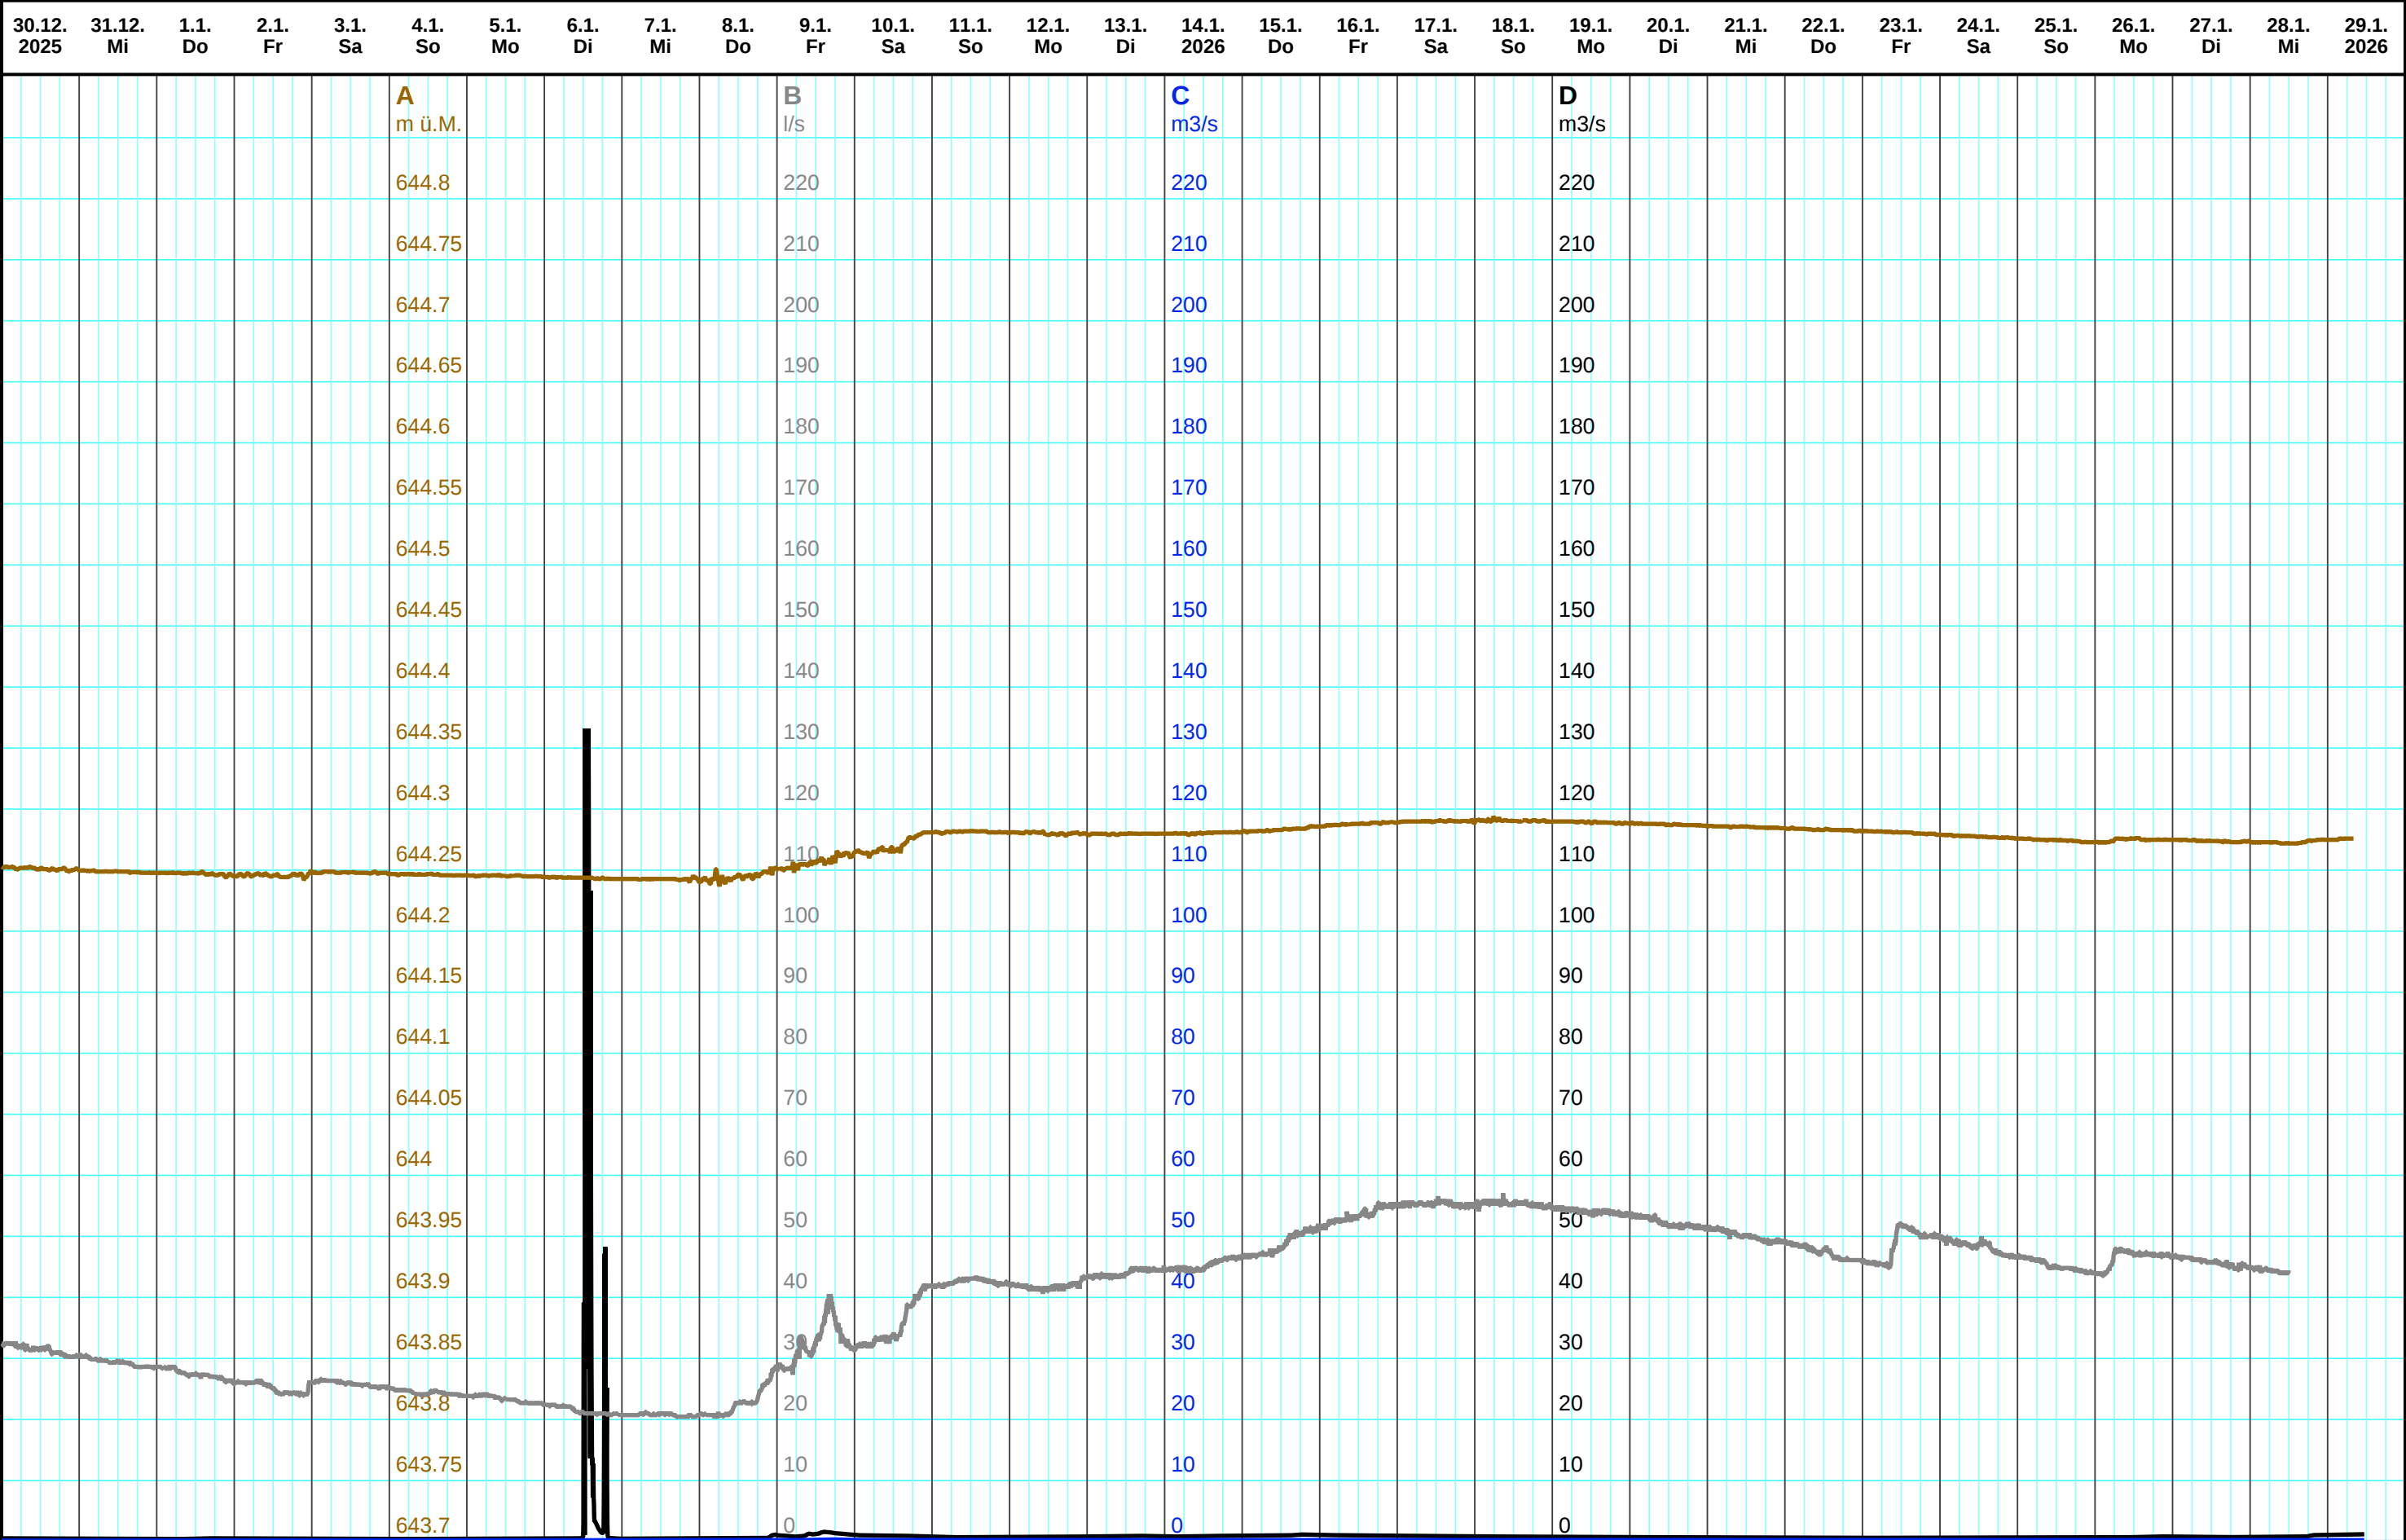

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A 552 Pegel müM / Türlersee (24 Std.)
- B 561 Abfluss l/s / Türlersee-Abfluss (24 Std.)
- C 541 Abfluss m3/s / Reppisch-Birmensdorf
- D 572 Abfluss m3/s / Reppisch-Dietikon

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**Uebersicht Reppisch
Prov. Ganglinien
der letzten 31 Tage**

29.01.2026

HydroPRO Grafik