


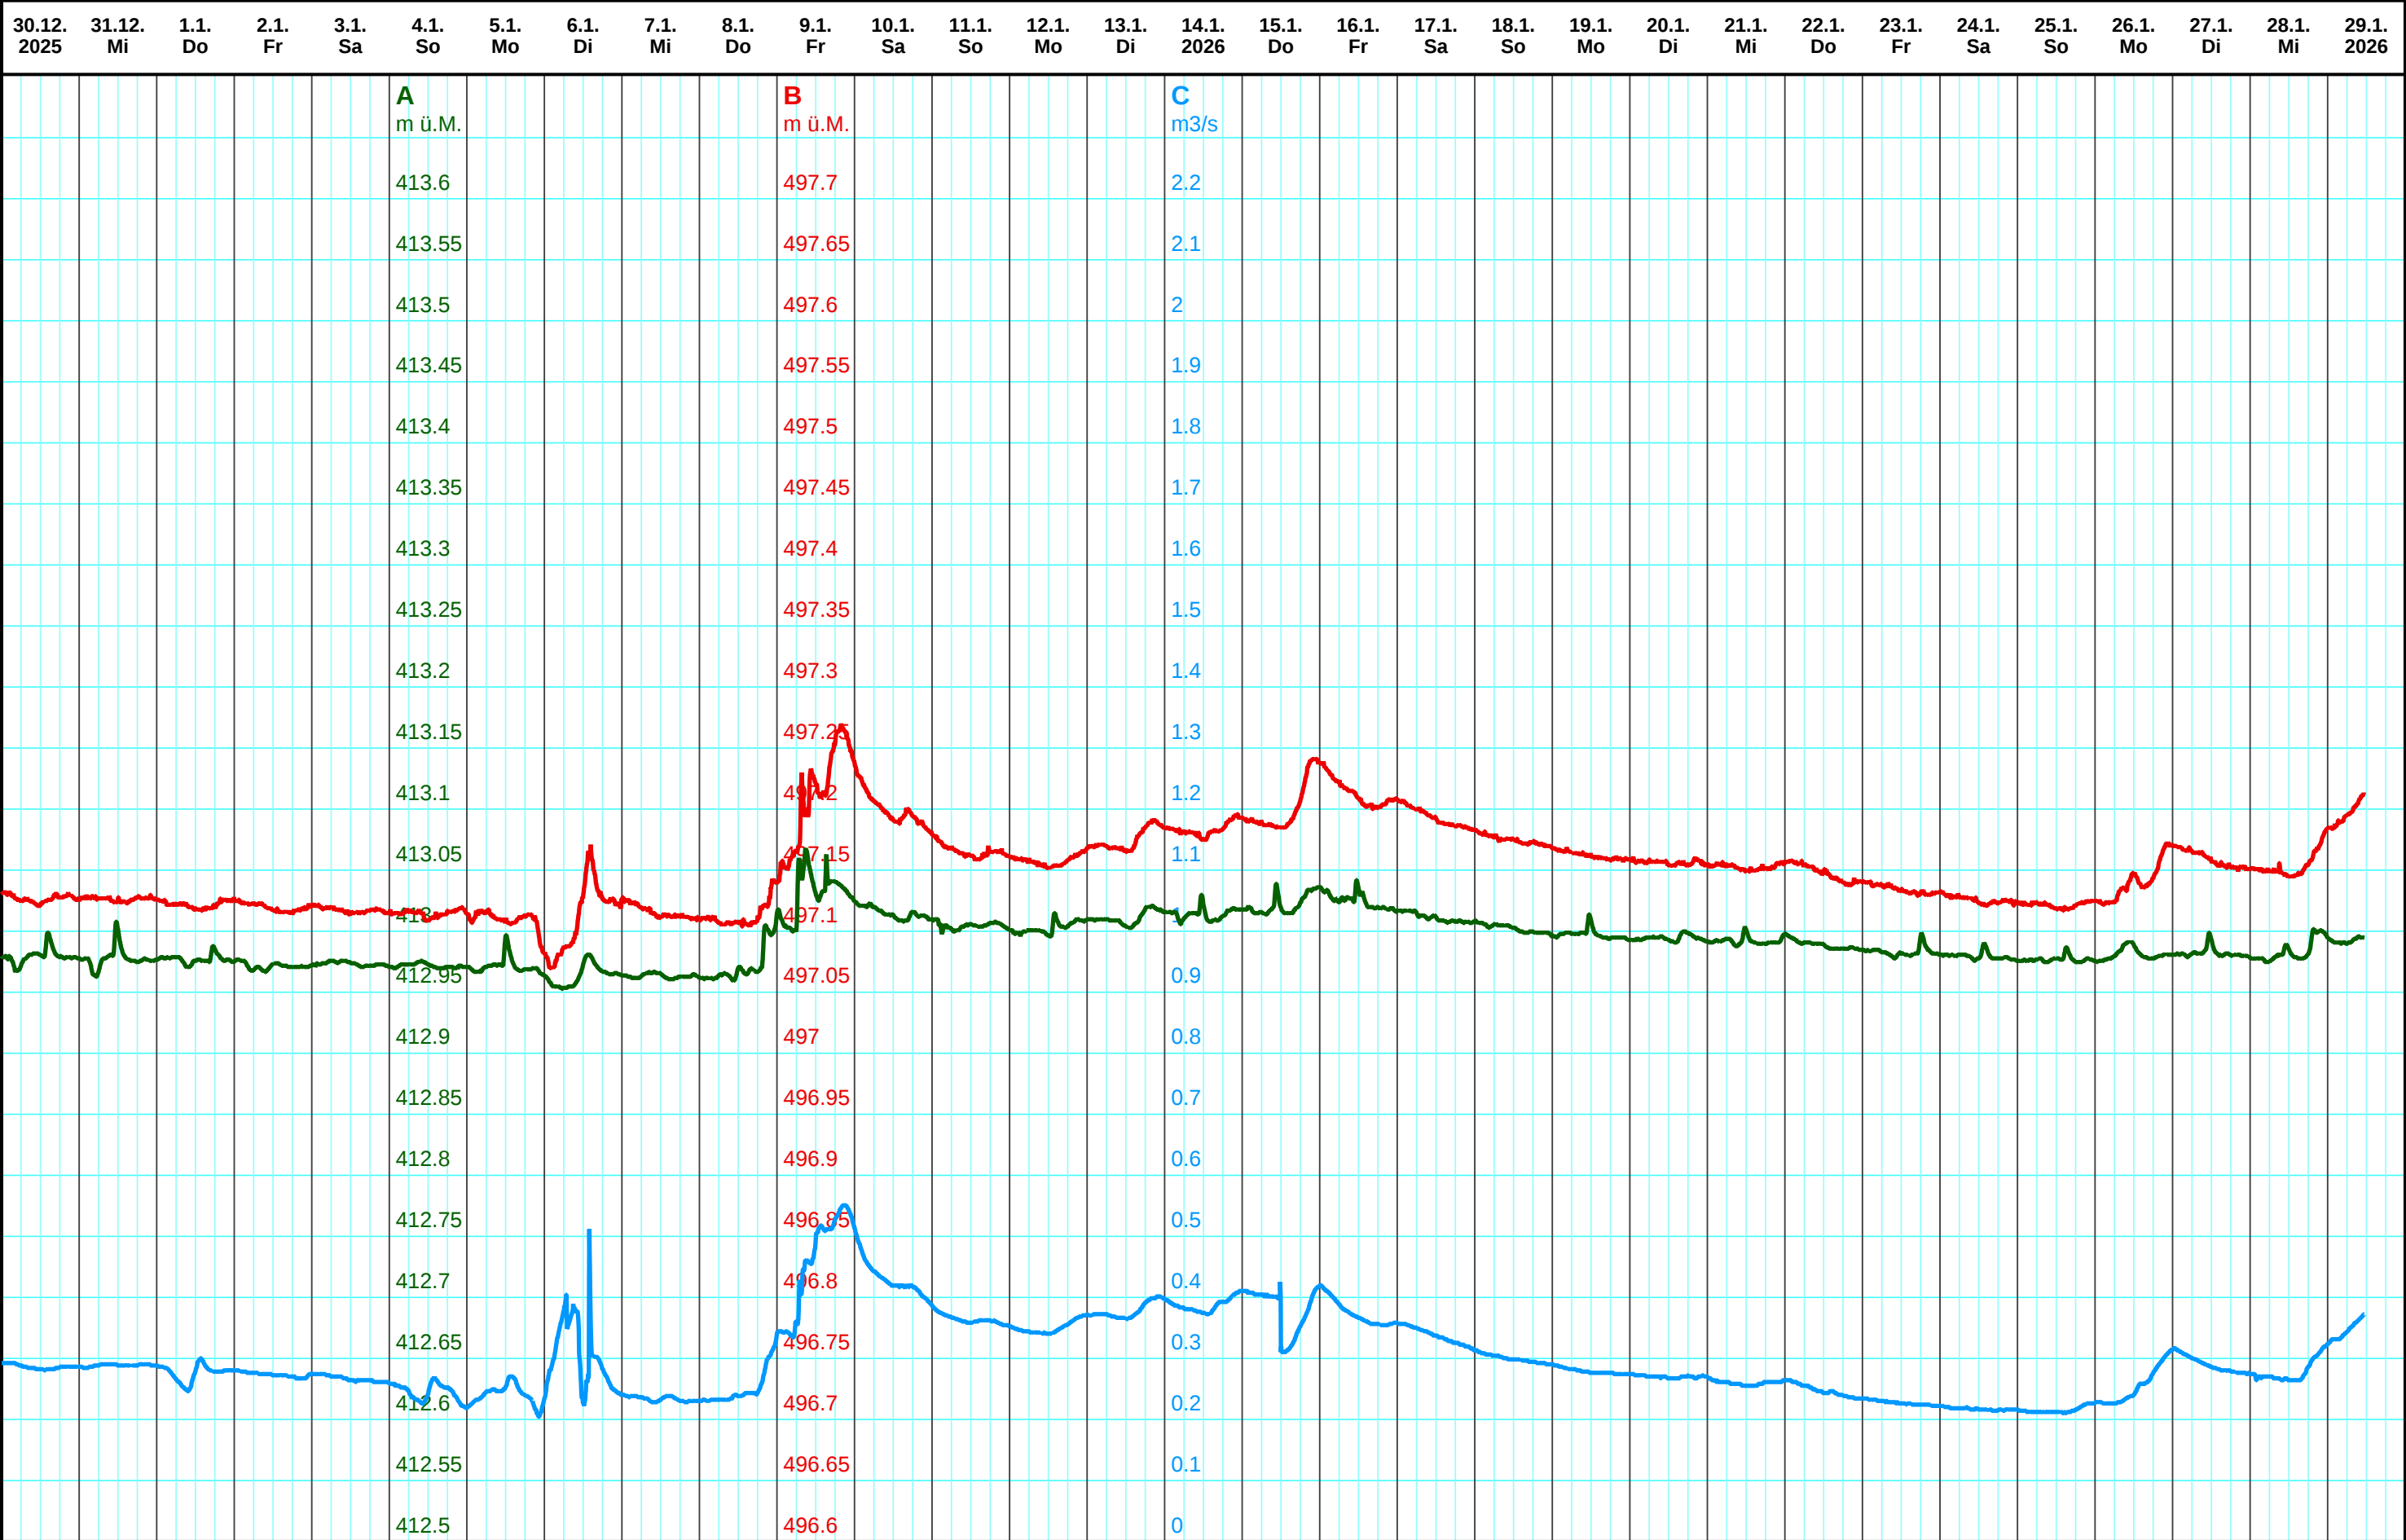

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A 600 Pegel müM / Haselbach-Bäckental-Knonau-RHB
- B 500 Pegel müM / Jonen-Affoltern HW-Rückhalteb.
- C 574 Abfluss m3/s / Jonen-Zwillikon

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**Uebersicht Jonen
Prov. Ganglinien
der letzten 31 Tage**

29.01.2026

HydroPRO Grafik