

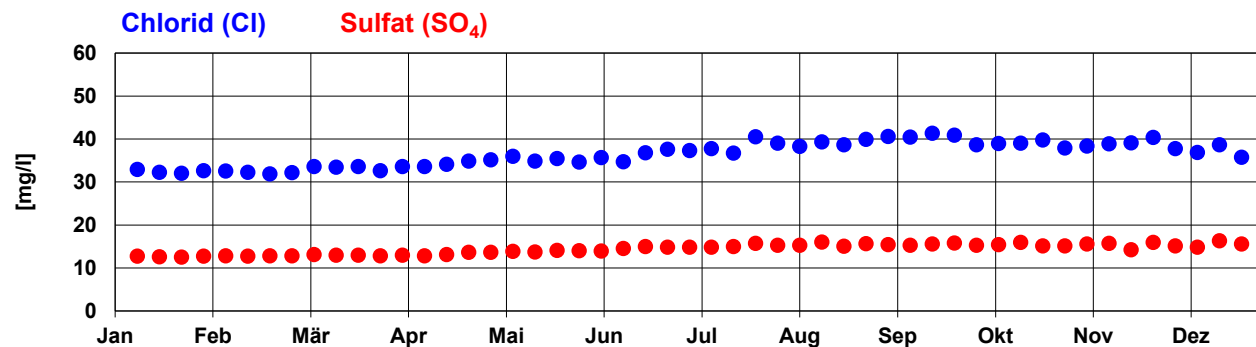
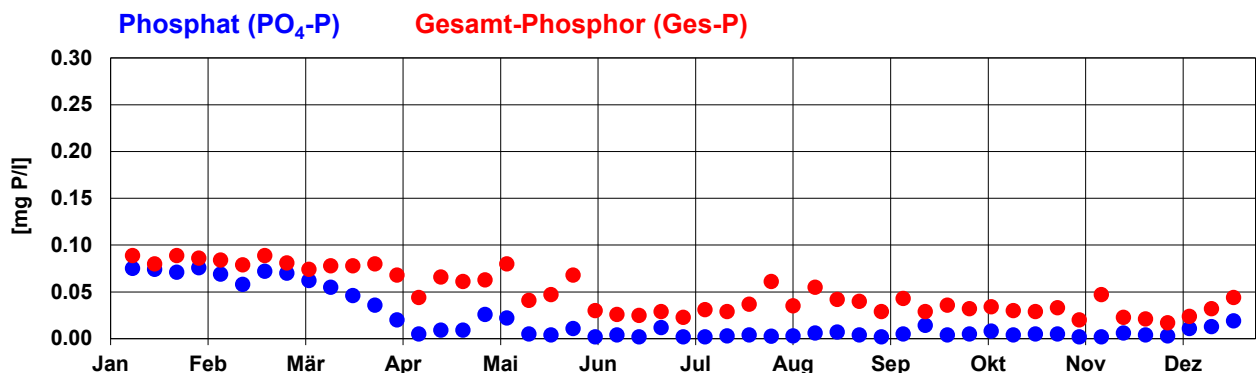
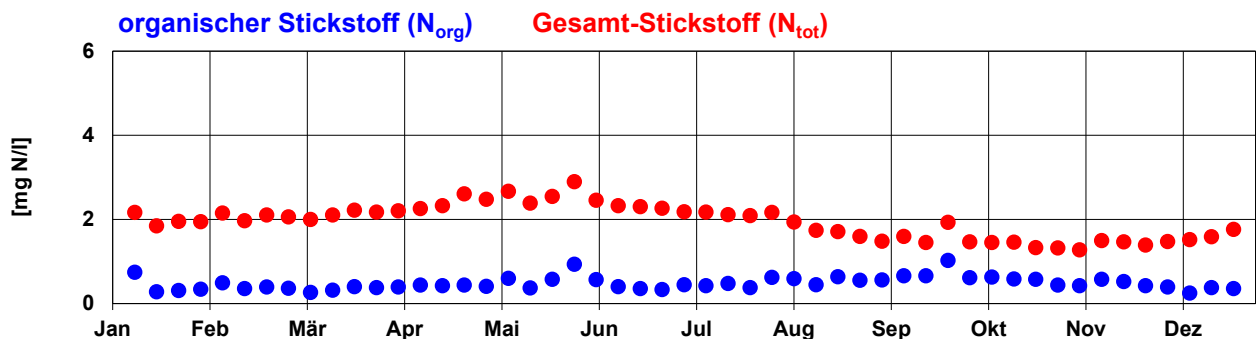
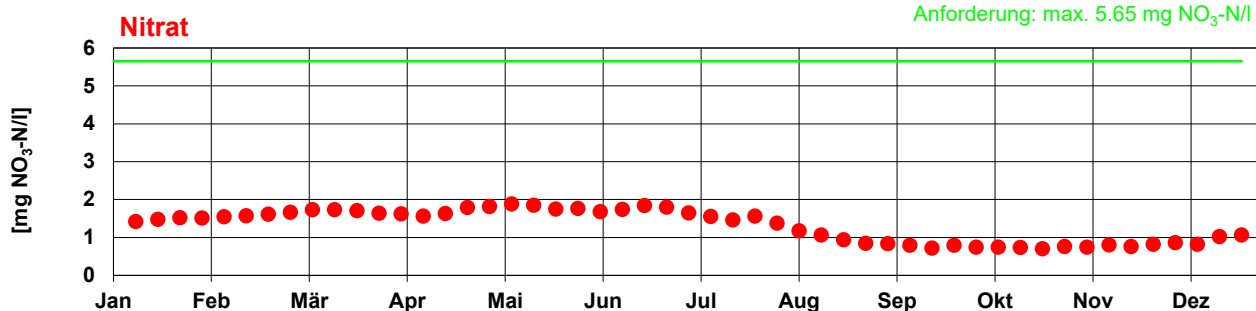



Glatt Abfluss Greifensee

2018 Hauptmessstelle 905

Anforderung: Temp. > 10 °C = max. 0.2 mg NH₄-N/l
Temp. < 10 °C = max. 0.4 mg NH₄-N/l

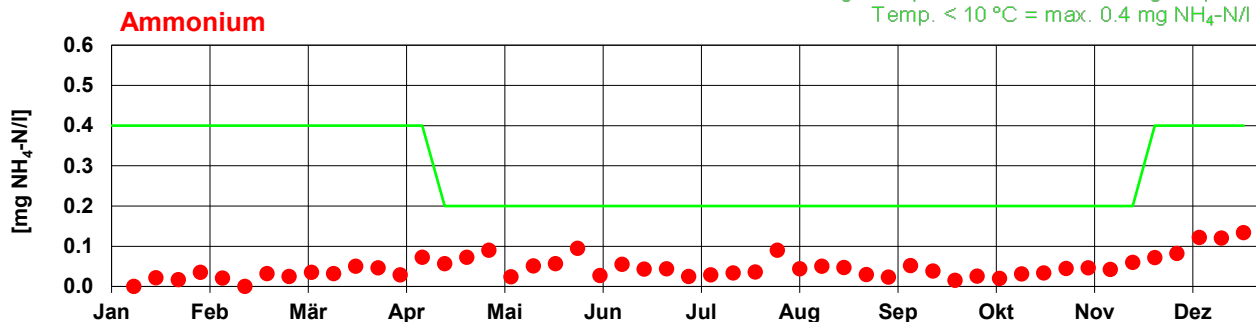

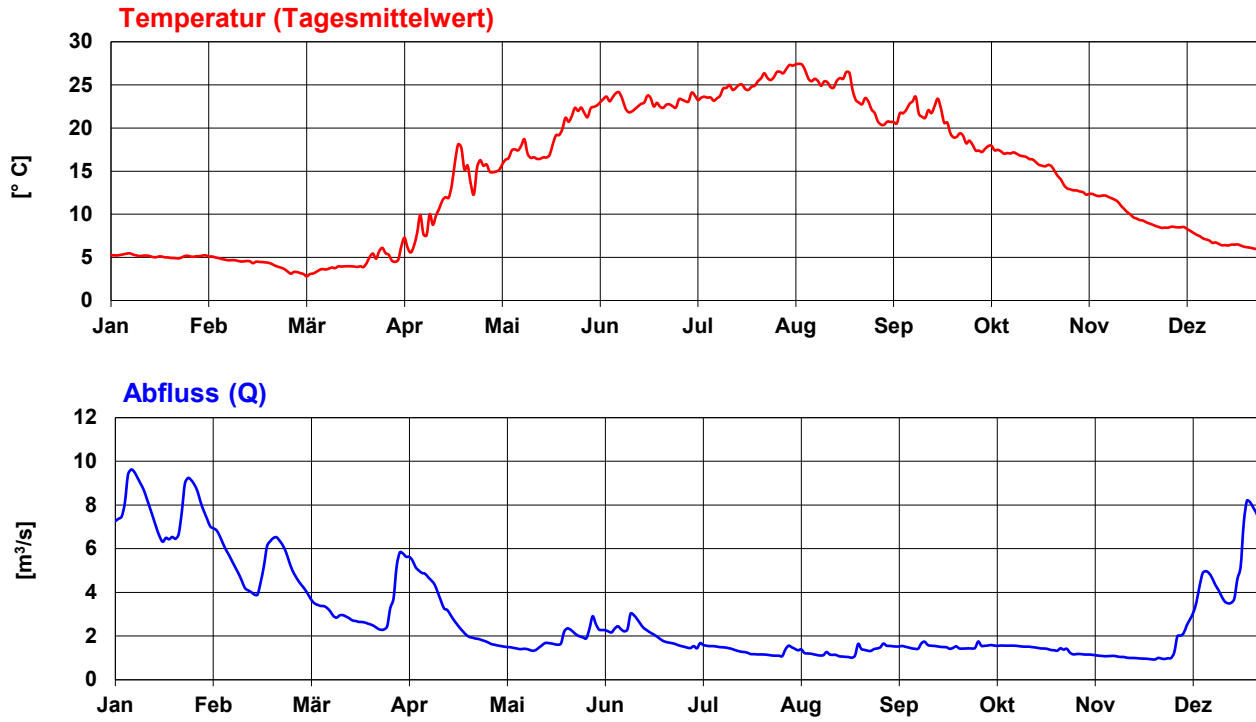

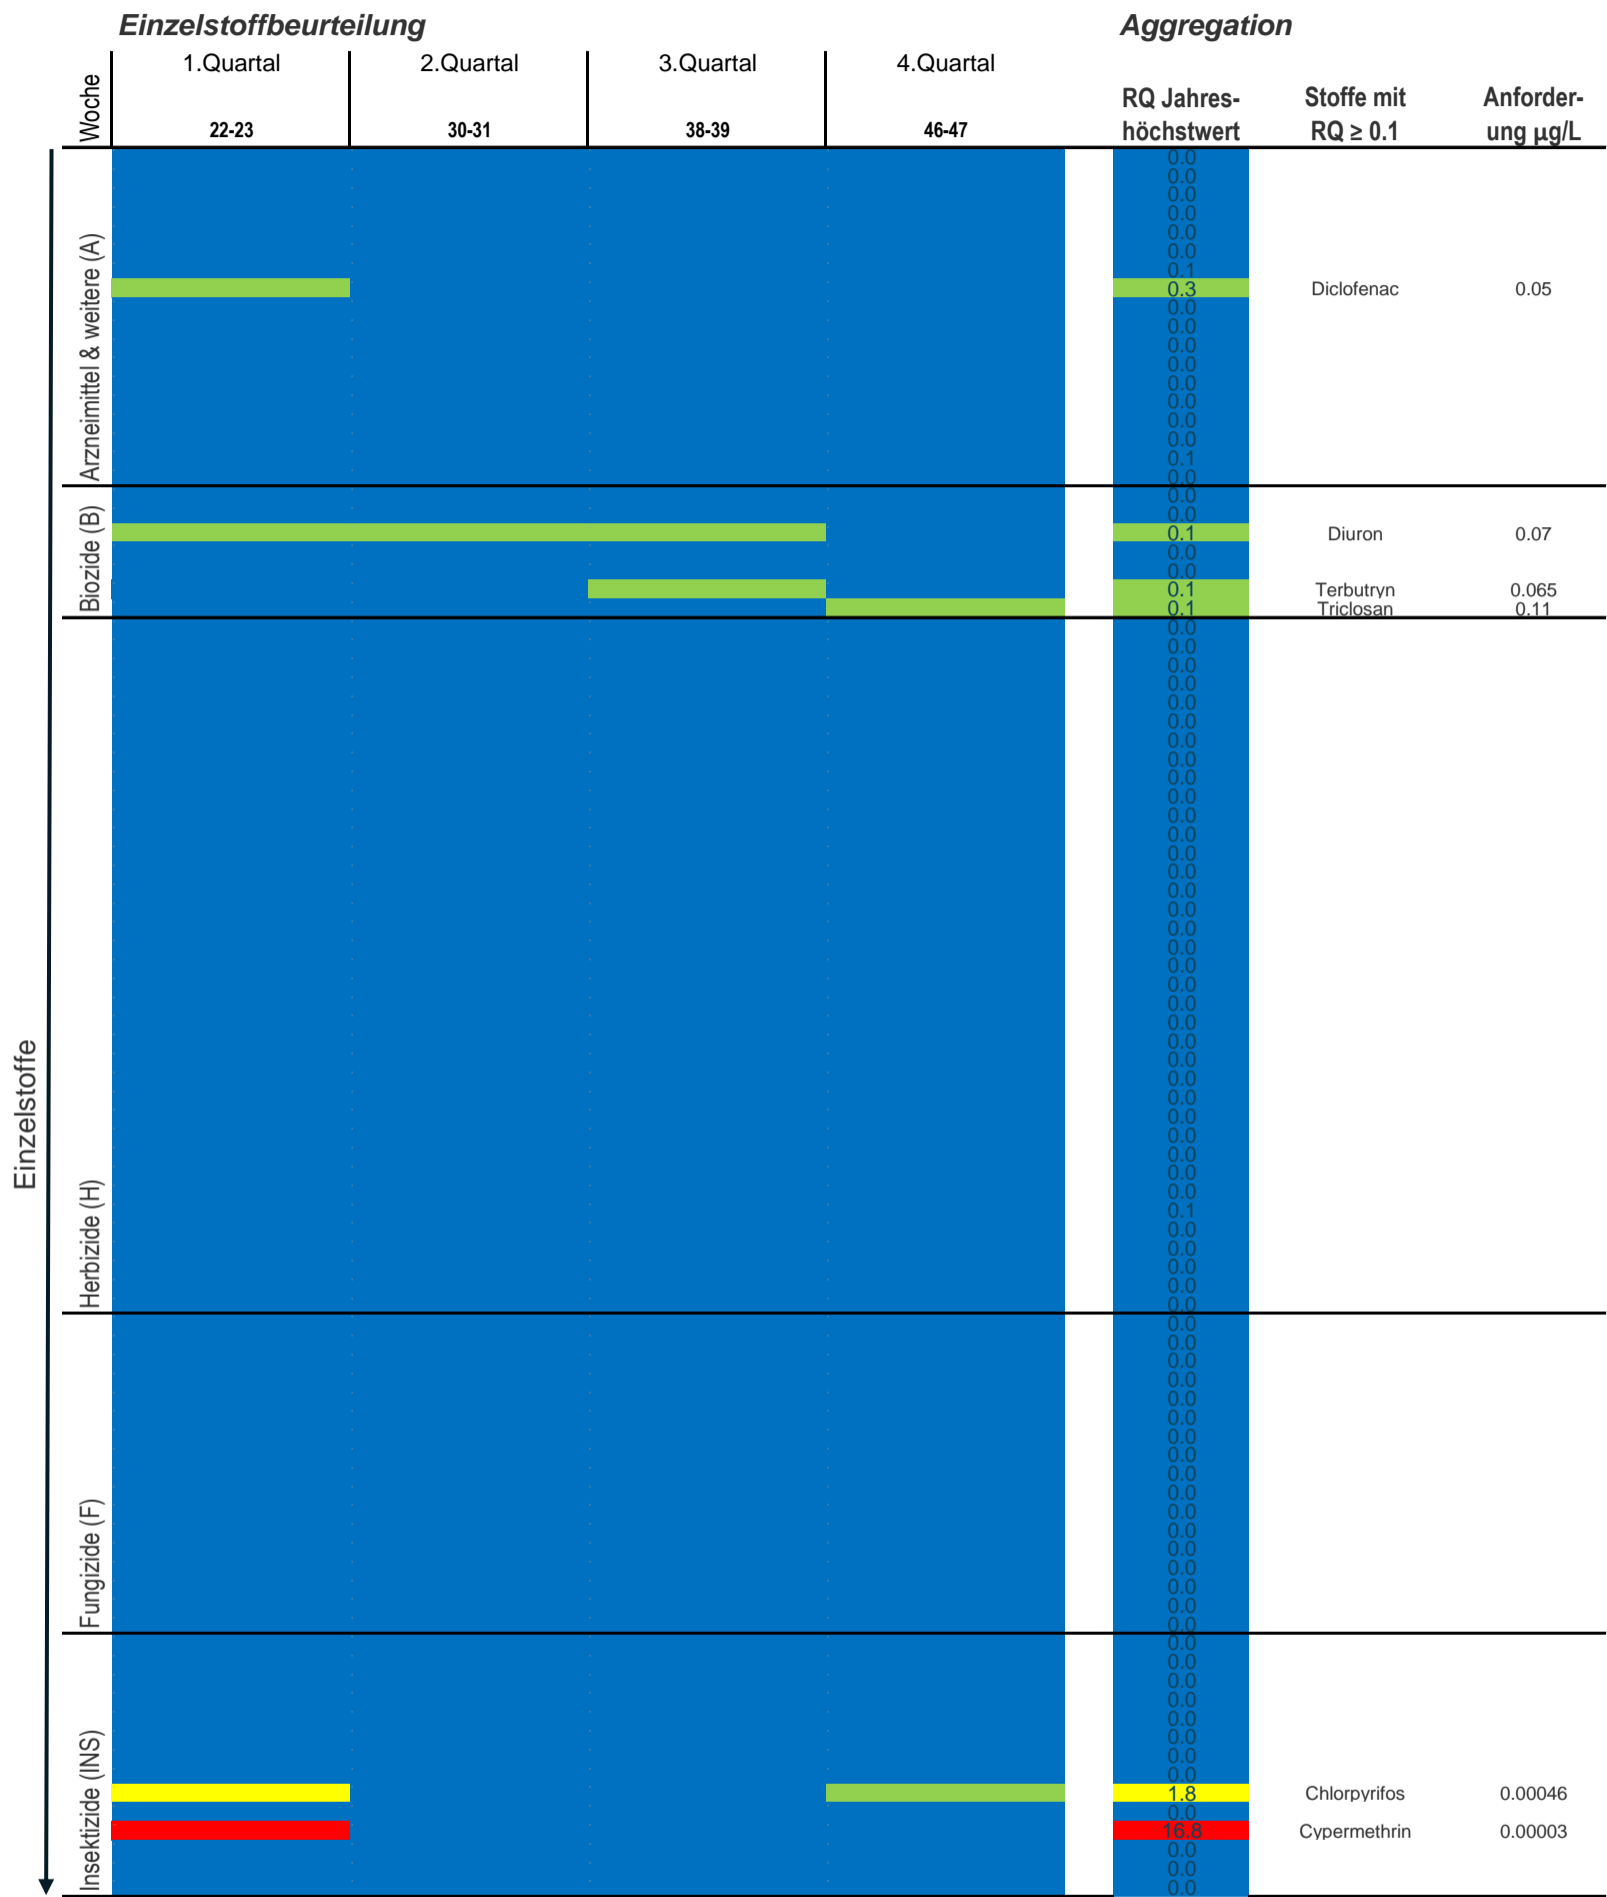

Mischungstoxizität Wirkstoffgruppen

A, B	0.6	0.3	0.4	0.4
H	0.1	0.1	0.1	0.1
F	0.0	0.0	0.0	0.0
INS	18.6	0.0	0.0	0.3

Jahresbeurteilung

0.59	Arzneimittel, Biozide, weitere
0.095	Herbizide
0.03	Fungizide
19	Insektizide

Mischungstoxizität taxonomische Gruppen

P	0.4	0.4	0.4	0.4
I	19.1	0.2	0.1	0.7
V	0.4	0.1	0.1	0.2

0.44	Pflanzen
19	Invertebraten
0.40	Vertebraten