

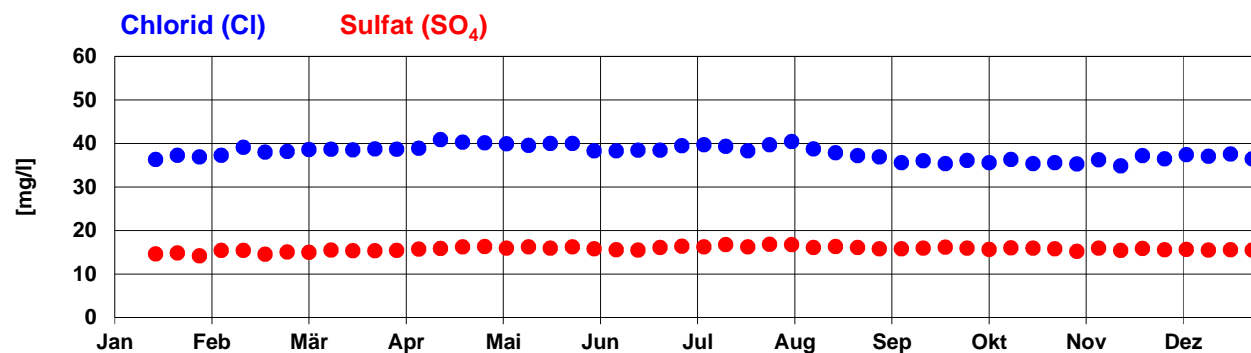
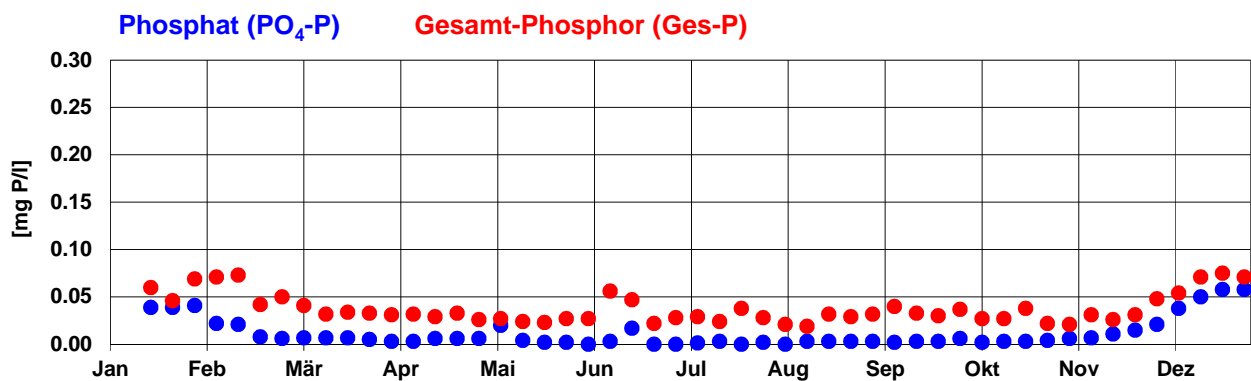
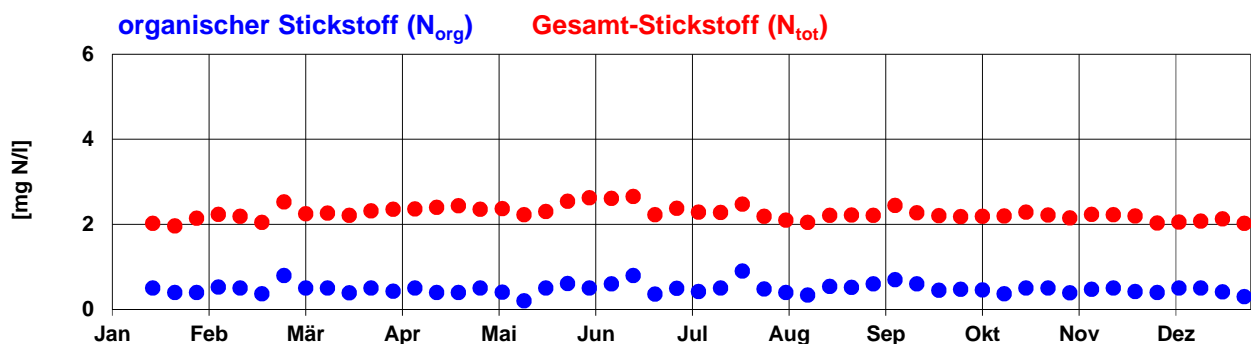
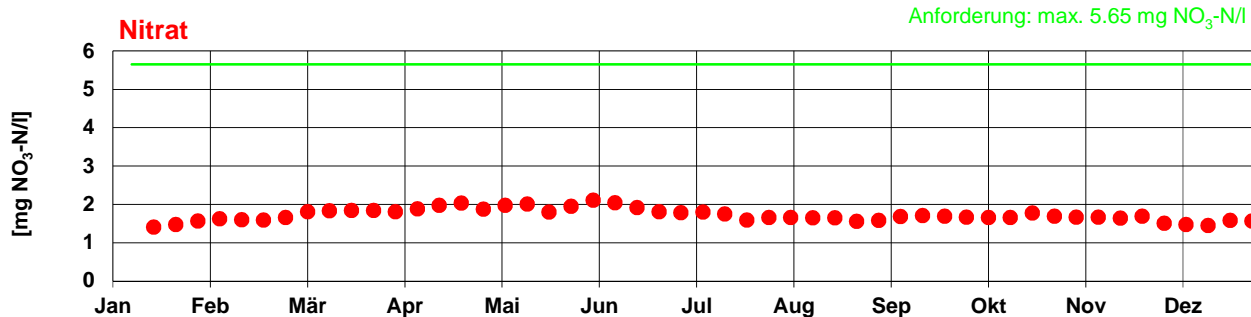
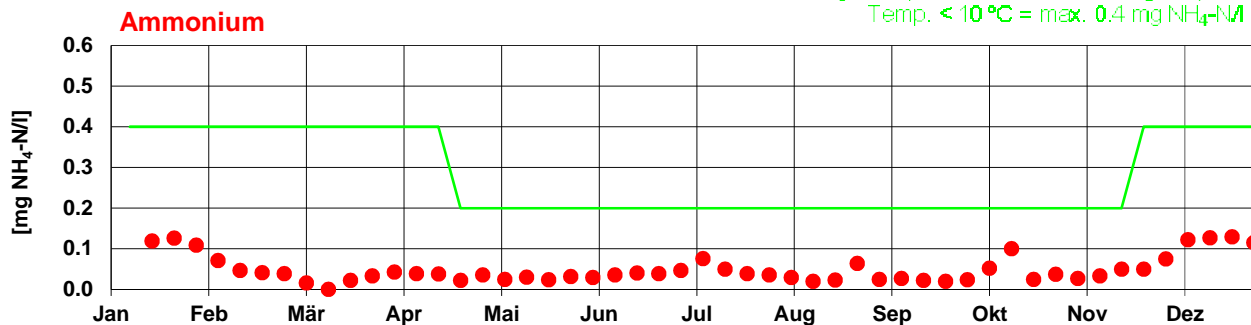



Glatt Abfluss Greifensee

2019 Hauptmessstelle 905

Anforderung: Temp. > 10 °C = max. 0.2 mg NH₄-N/l
Temp. < 10 °C = max. 0.4 mg NH₄-N/l

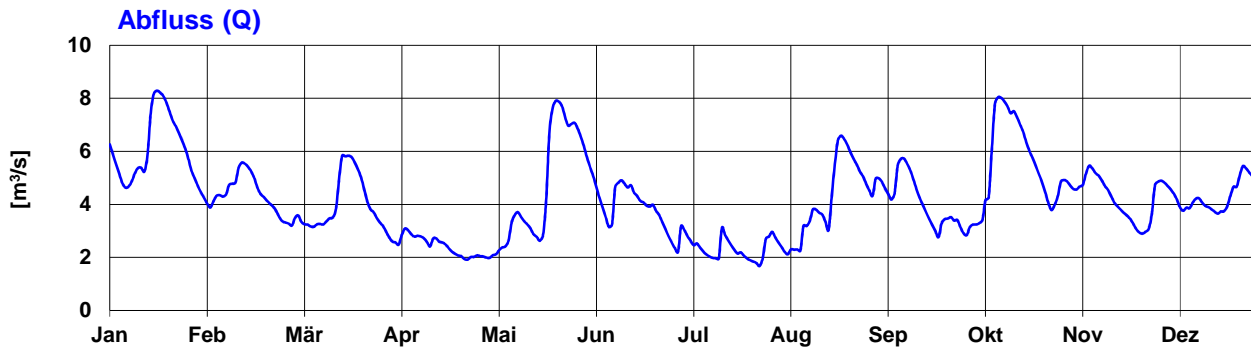

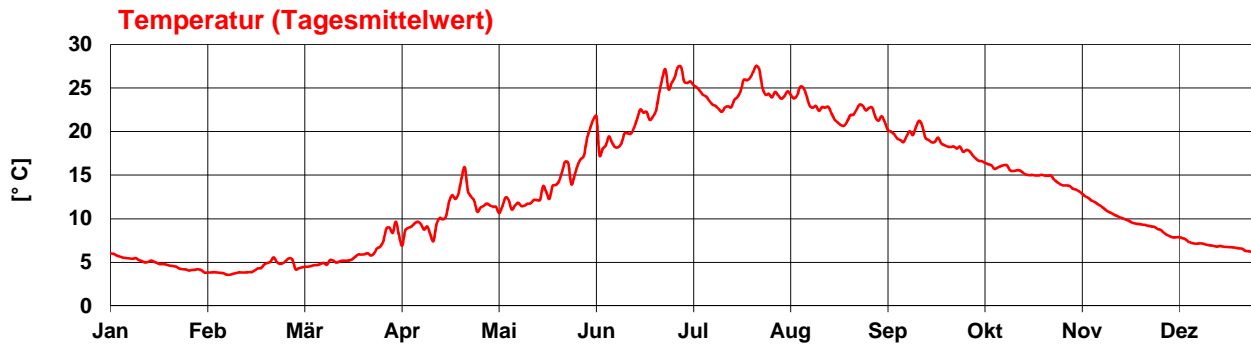

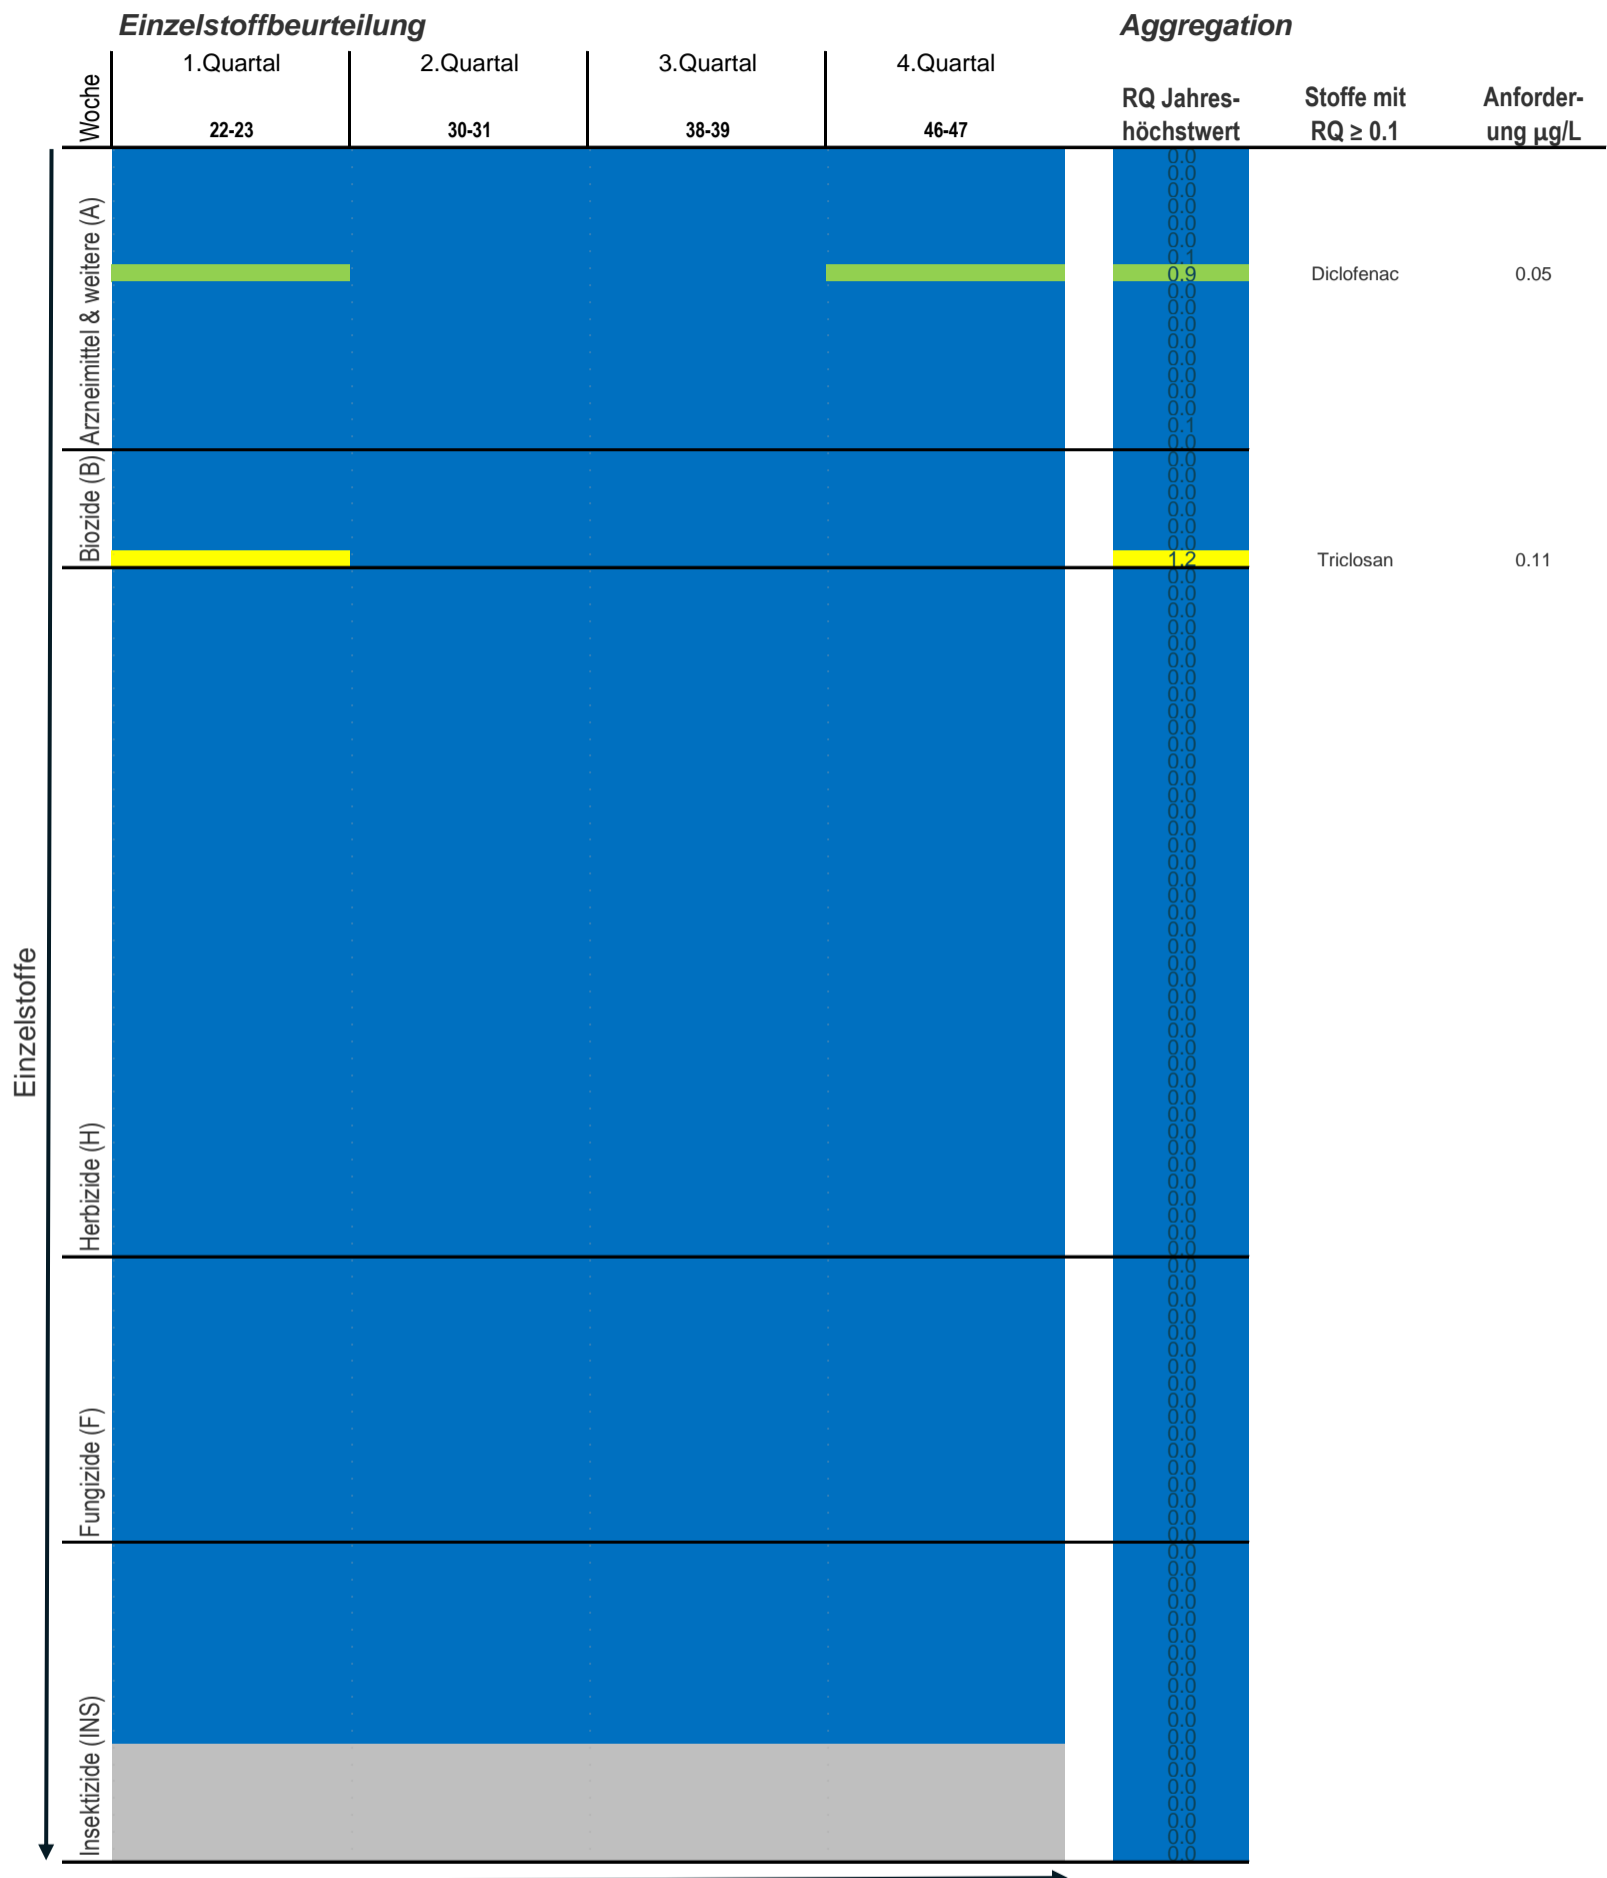

Mischungstoxizität Wirkstoffgruppen

A, B	2.3	0.1	0.1	0.3
H	0.0	0.0	0.0	0.0
F	0.0	0.0	0.0	0.0
INS	0.0	0.0	0.0	0.0

Jahresbeurteilung

2.3	Arzneimittel, Biozide, weitere
0.0	Herbizide
0.0	Fungizide
0.0	Insektizide

Mischungstoxizität taxonomische Gruppen

P	1.4	0.1	0.1	0.1
I	2.2	0.0	0.1	0.2
V	2.1	0.0	0.0	0.2

1.4	Pflanzen
2.2	Invertebraten
2.1	Vertebraten