
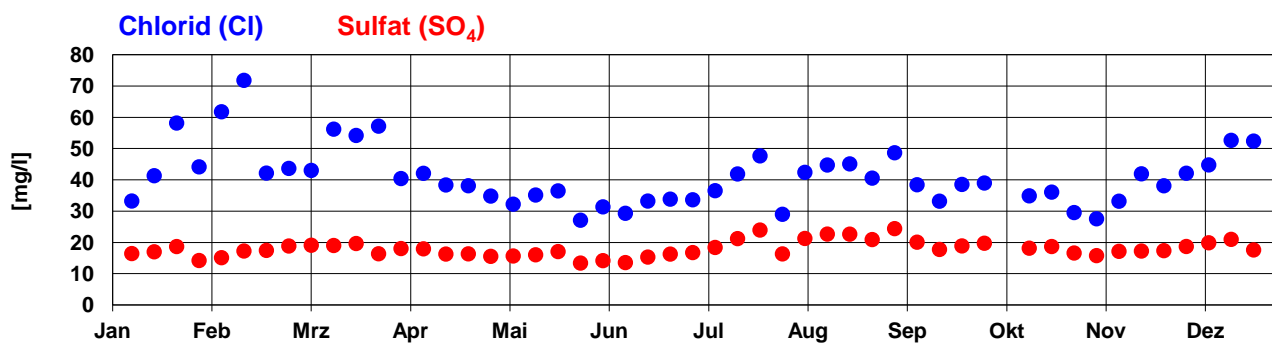
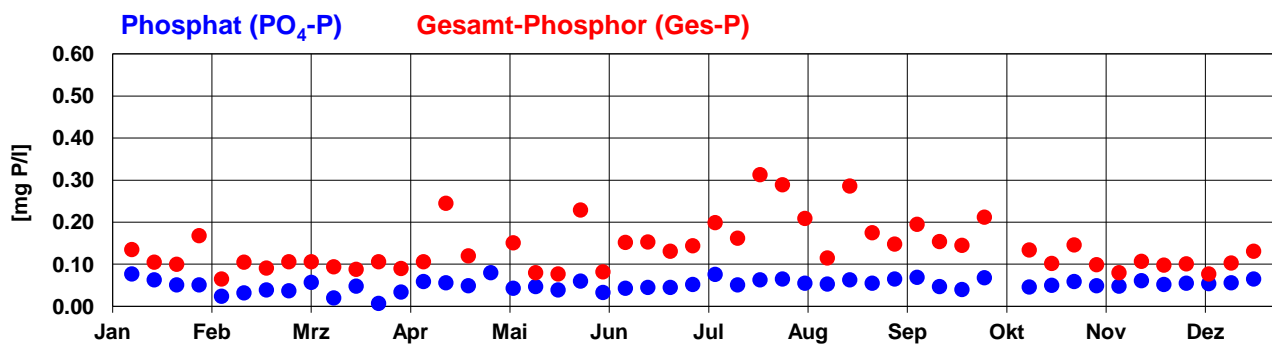
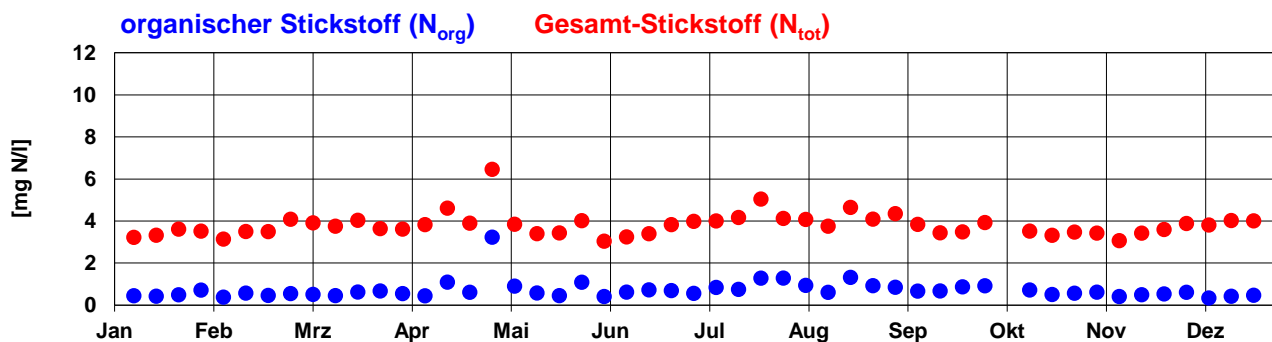
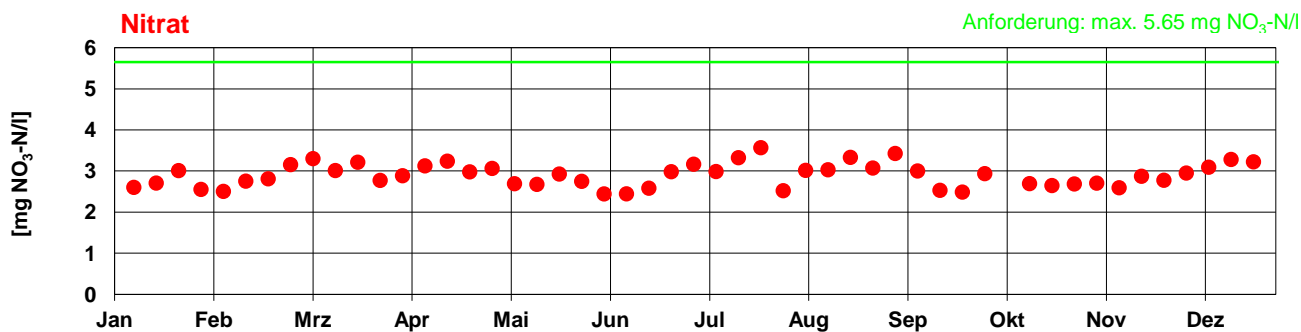


# Glatt bei Oberglatt

Hauptmessstelle 906: 2013


AWEL Amt für  
Abfall, Wasser, Energie und Luft  
Abteilung Gewässerschutz  
Oberflächengewässerschutz

Anforderung: Temp. > 10 °C = max. 0.2 mg NH<sub>4</sub>-N/l  
Temp. < 10 °C = max. 0.4 mg NH<sub>4</sub>-N/l

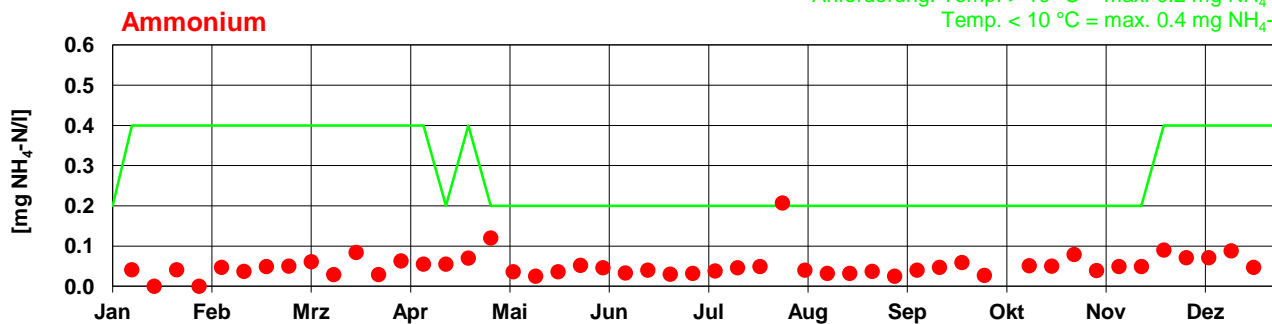

Temperatur (Tagesmittelwert)

Daten: AWEL Hydrometrie

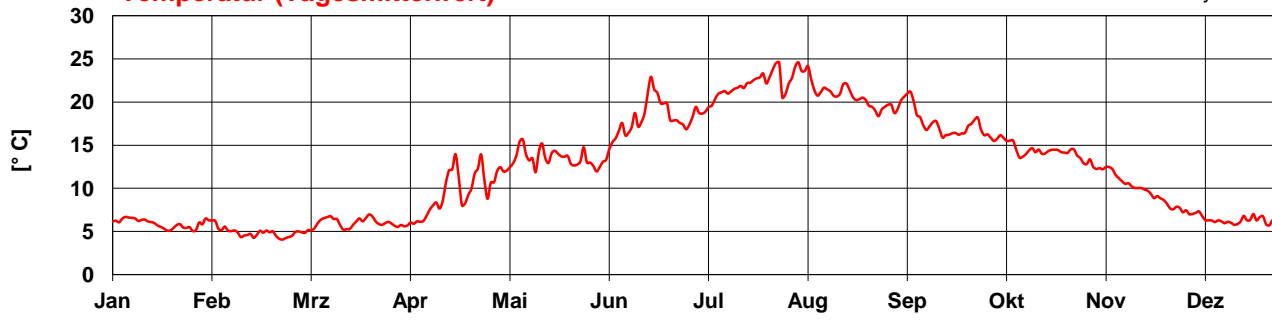

Abfluss (Q)

Daten: AWEL Hydrometrie

