Baudirektion
Kanton Zürich

# Glatt vor Rhein

## Hauptmessstelle 907: 2004

AWEL Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft
Abteilung Gewässerschutz
*Oberflächengewässerschutz*

Anforderung: Temp. > 10 °C = max. 0.2 mg $NH_4$-N/l
Temp. < 10 °C = max. 0.4 mg $NH_4$-N/l

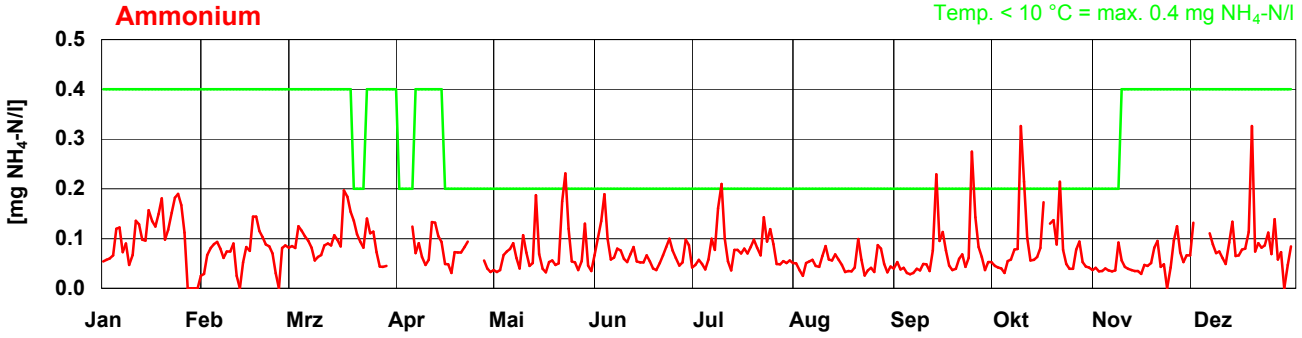


Zielvorgabe: 0.1 mg $NO_2$-N (Chloridwerte > 20 mg/l)

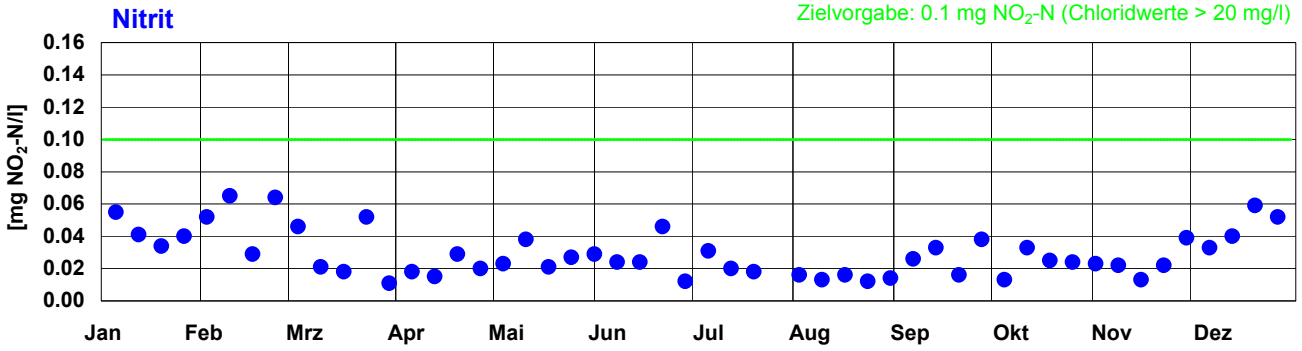


Anforderung: max. 5.65 mg $NO_3$-N/l

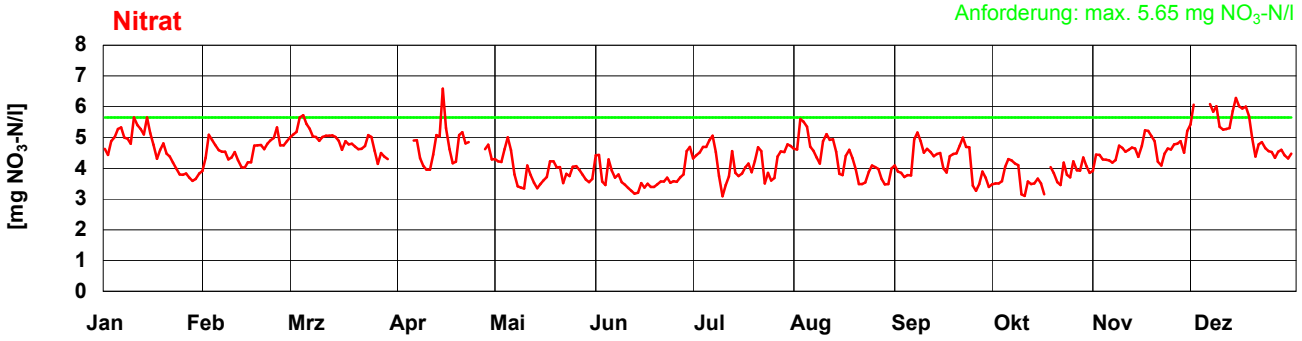


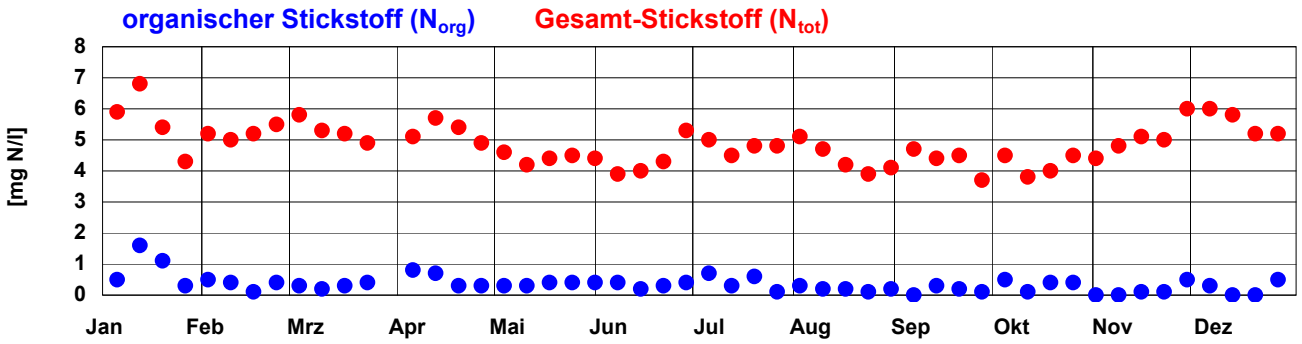


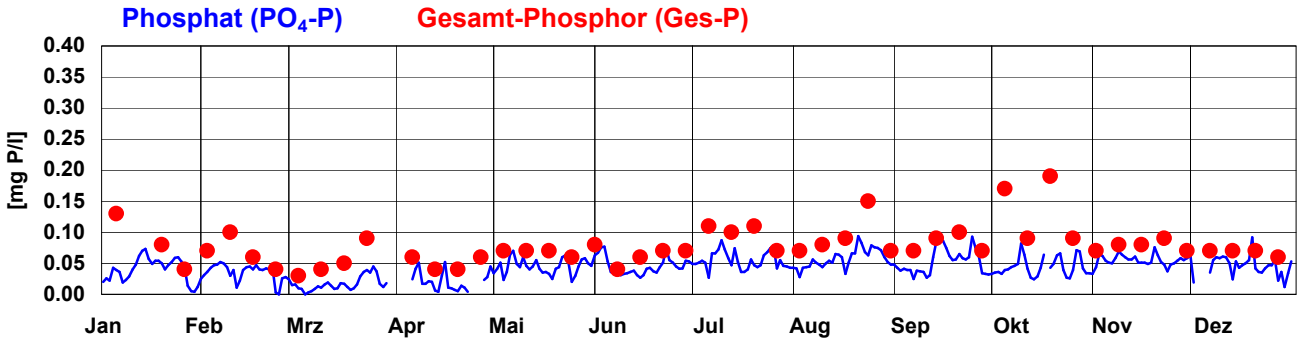
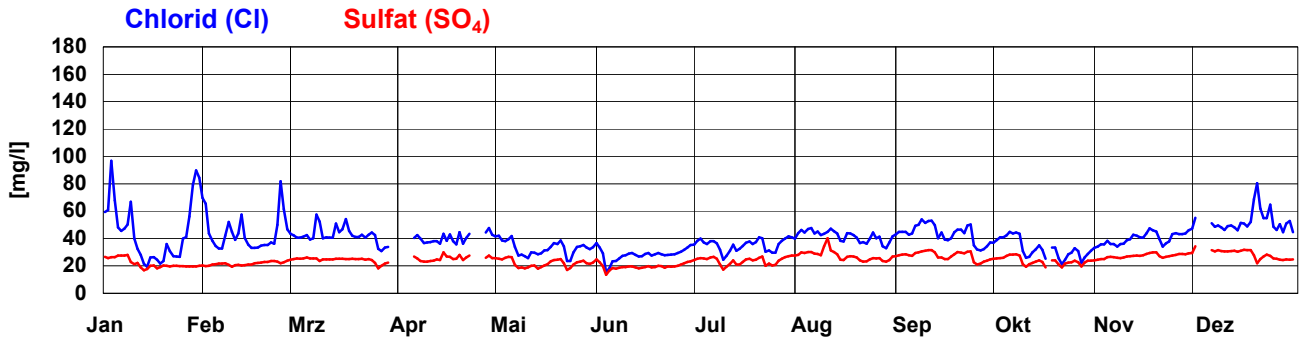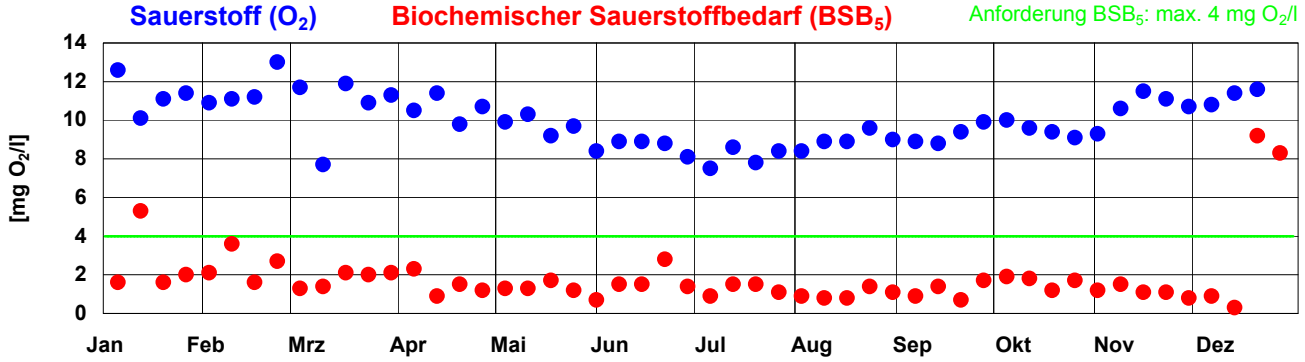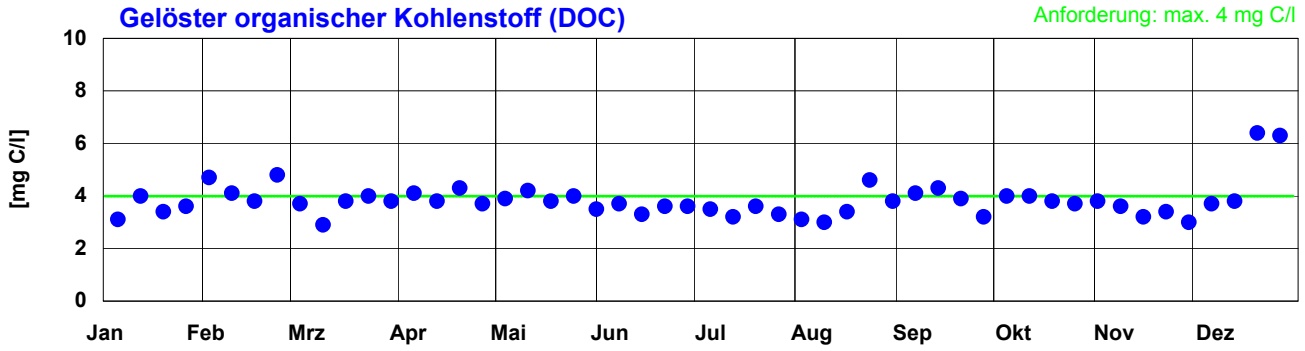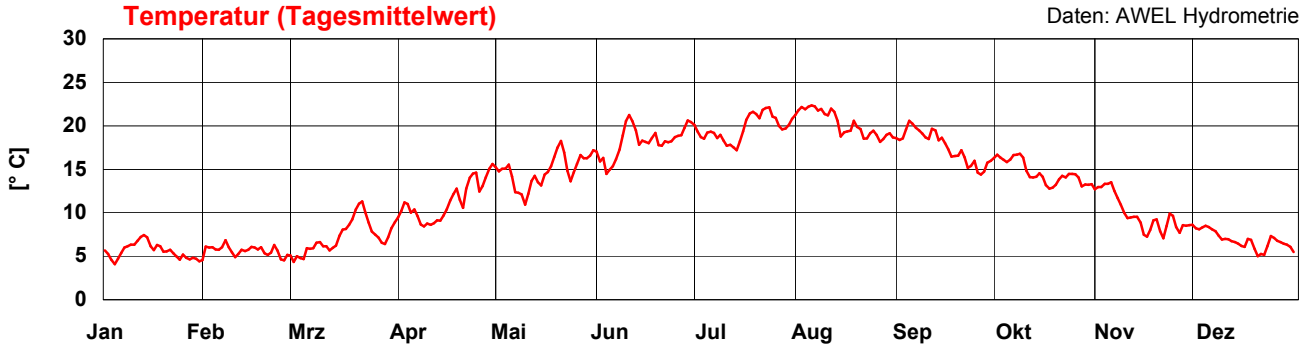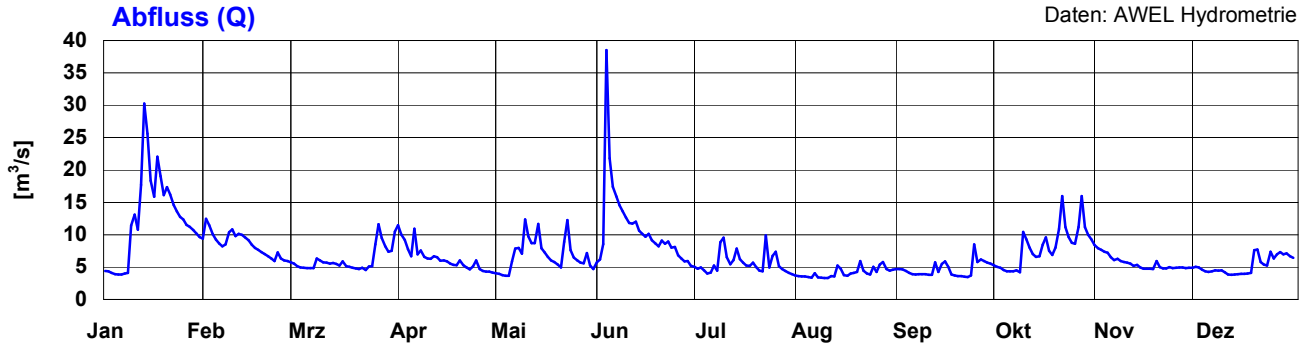
## Hauptmessstelle 907: Glatt vor Rhein 2004