Baudirektion
Kanton Zürich

Limmat Hönggersteg (Zürich)

Hauptmessstelle 908: 2002

AWEL Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft
Abteilung Gewässerschutz
Oberflächengewässerschutz

Anforderung: Temp. > 10 °C = max. 0.2 mg NH_4-N/l
Temp. < 10 °C = max. 0.4 mg NH_4-N/l

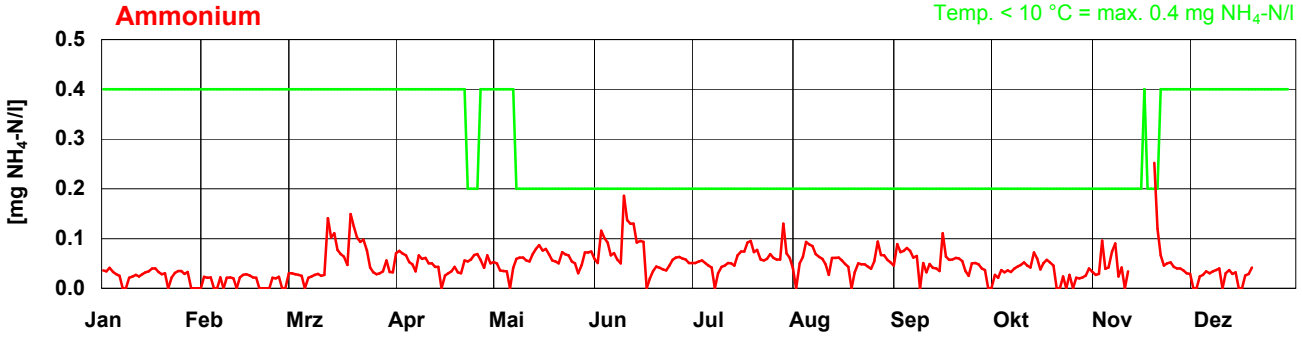

Zielvorgabe: 0.02 mg NO_2-N (Chloridwerte < 10 mg/l)

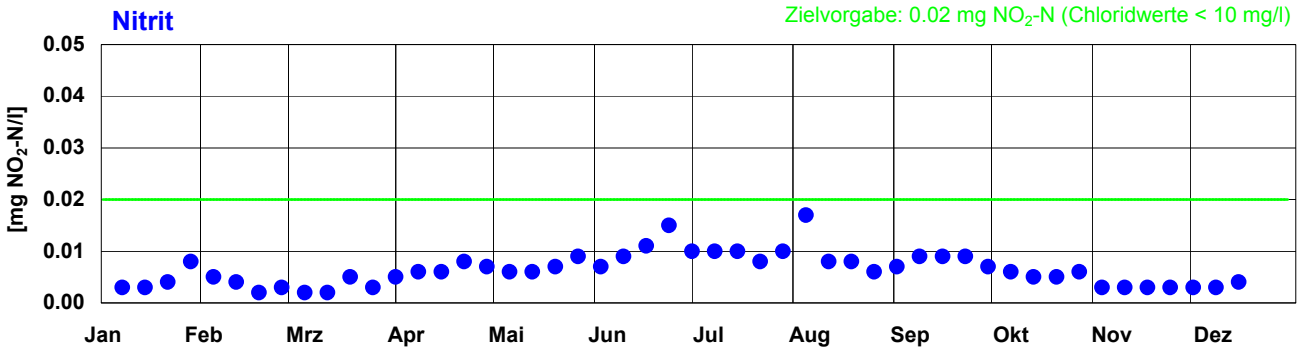

Anforderung: max. 5.65 mg NO_3-N/l

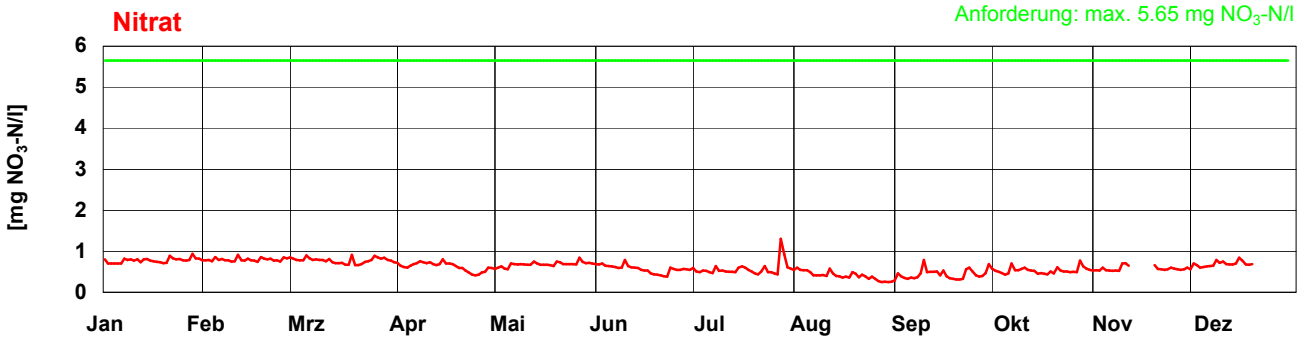

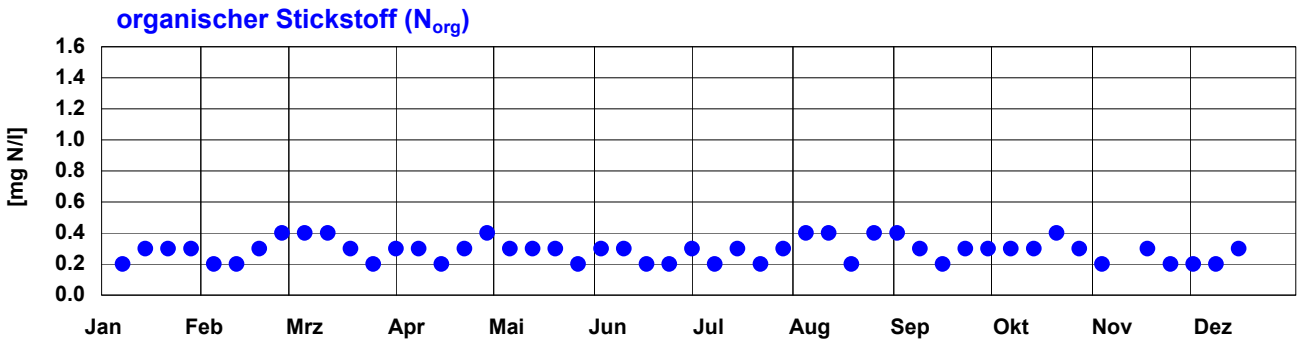

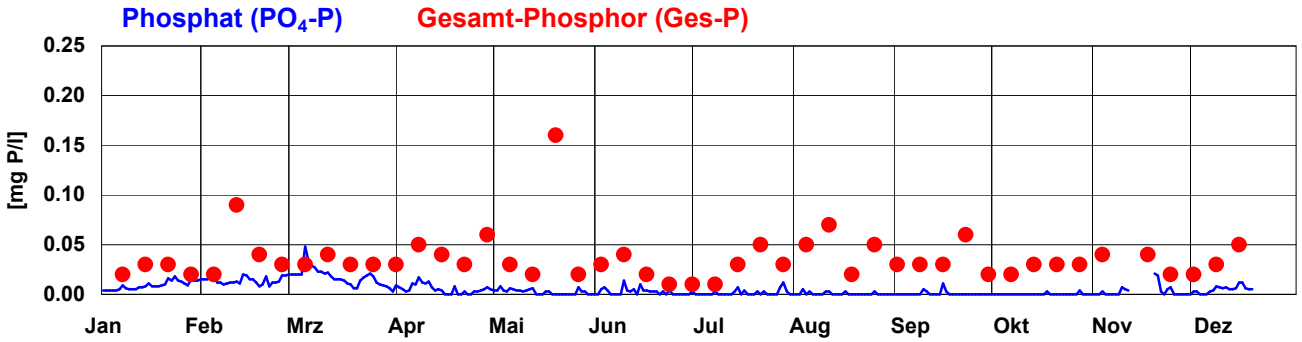
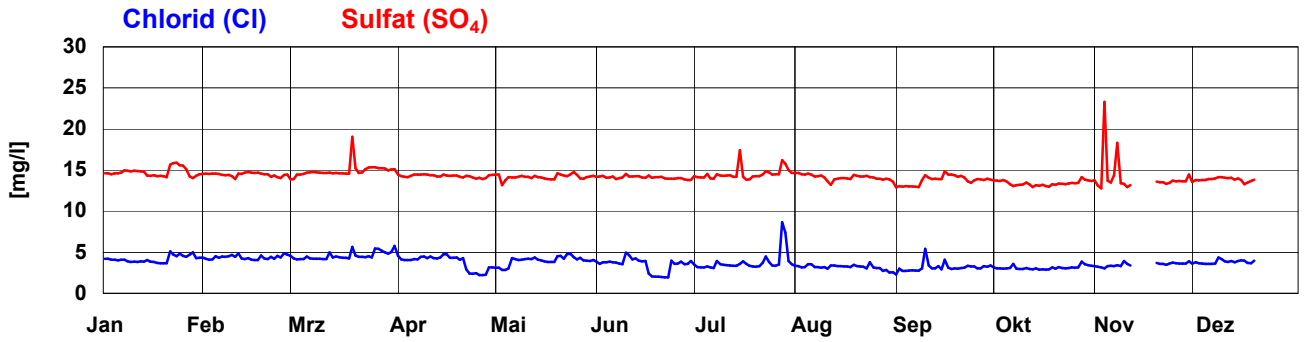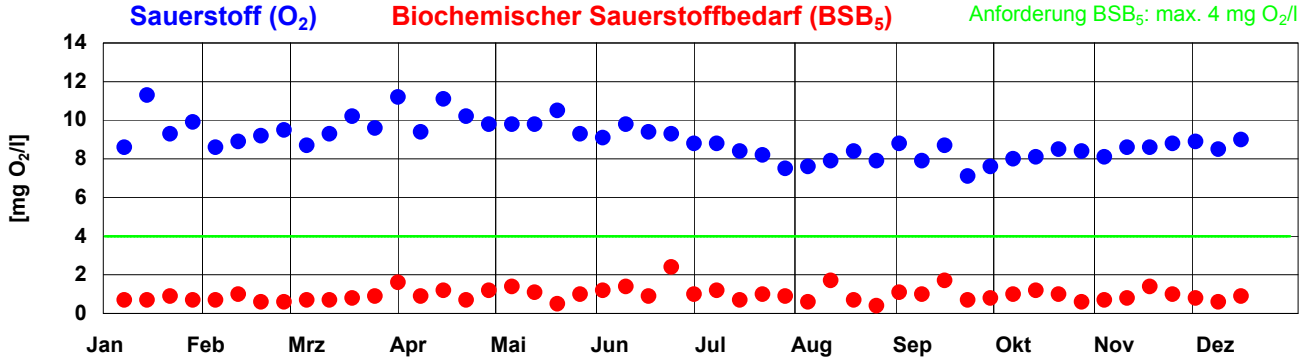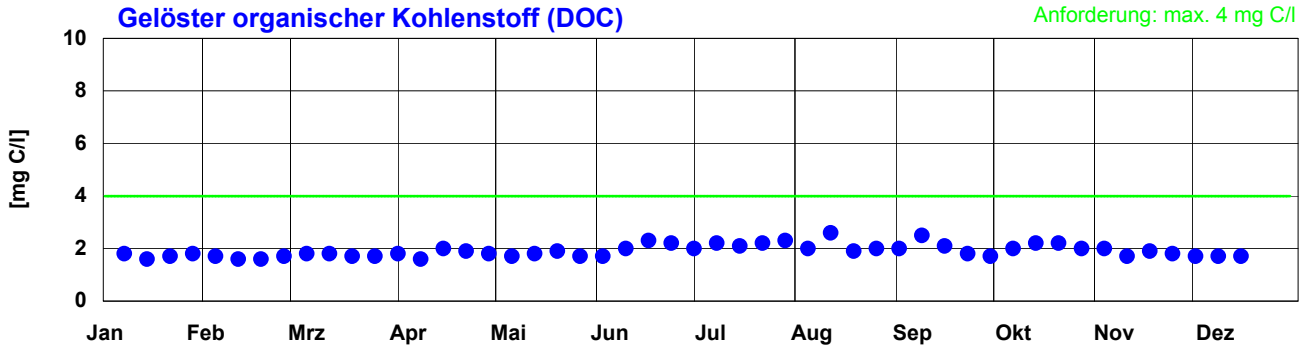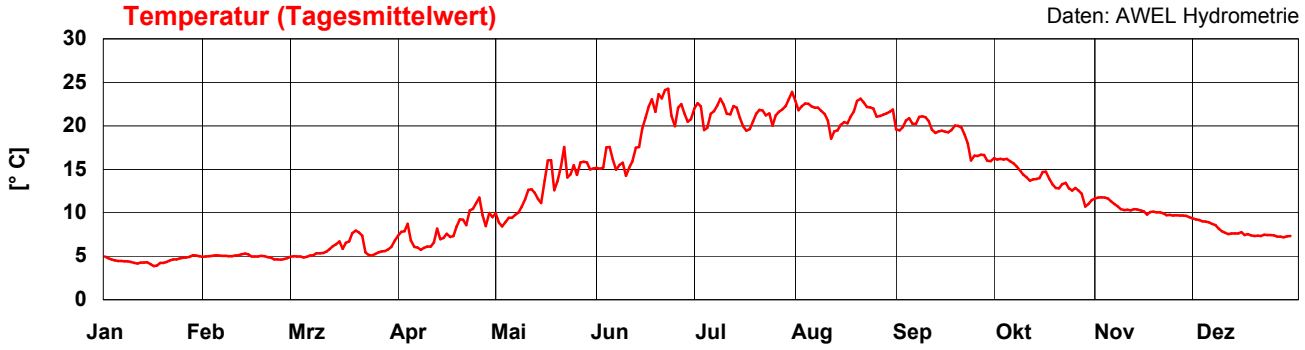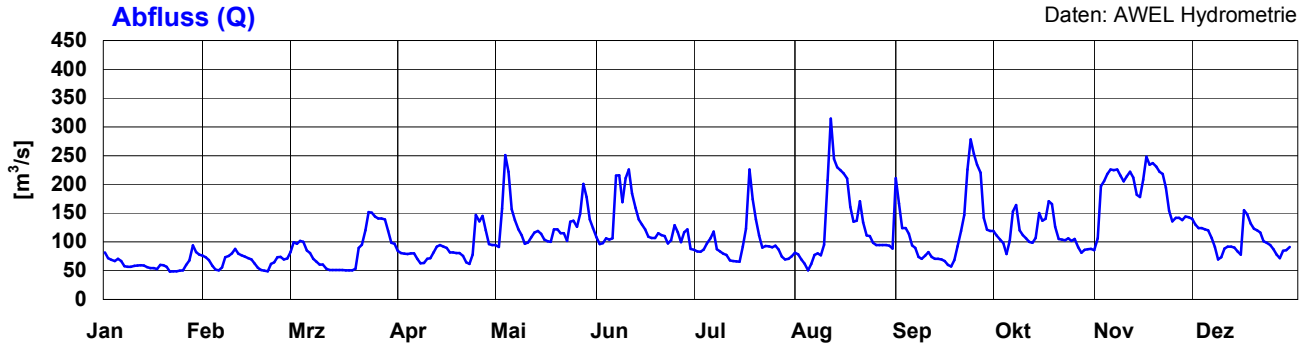
Hauptmessstelle 908: Limmat Hönggersteg (Zürich) 2002