
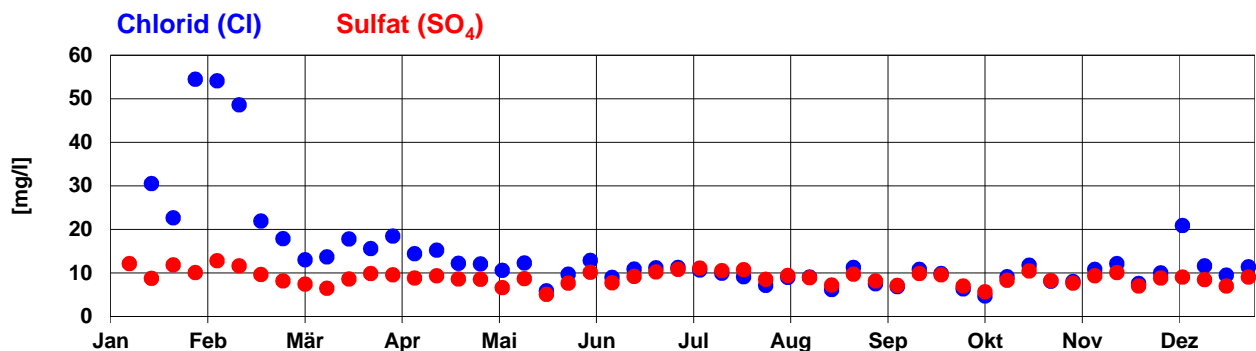
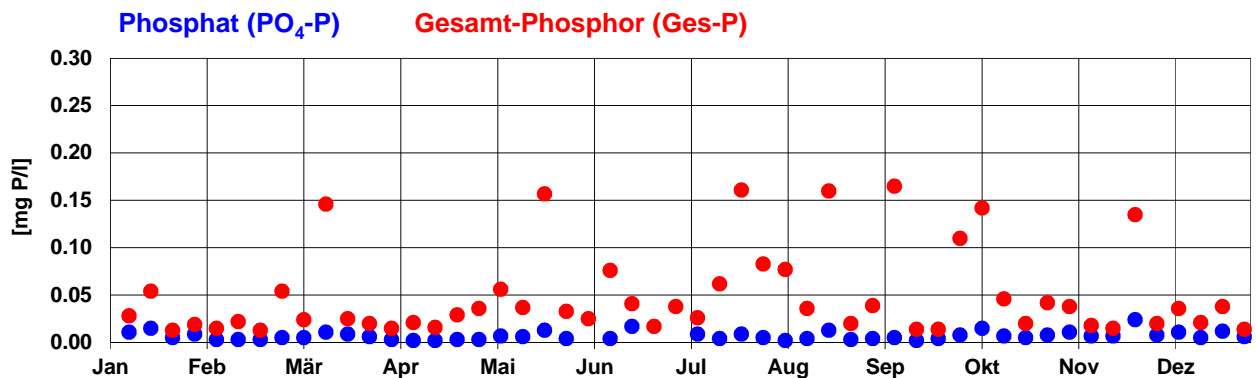
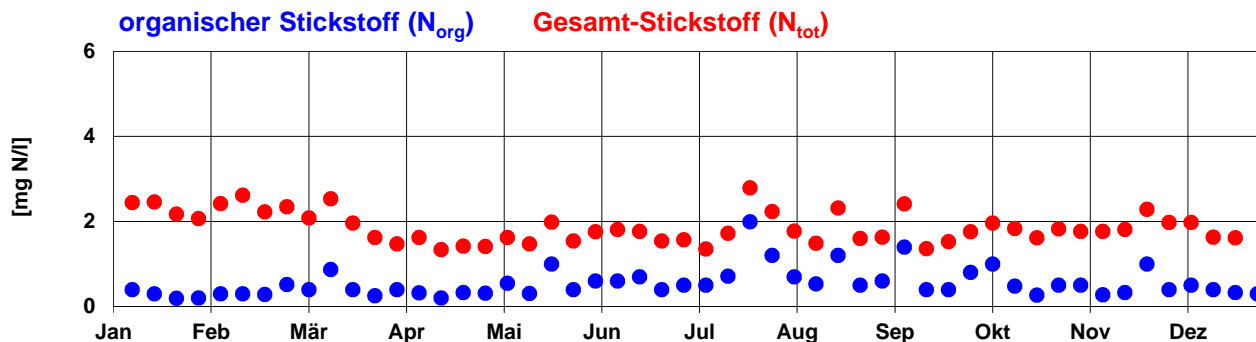
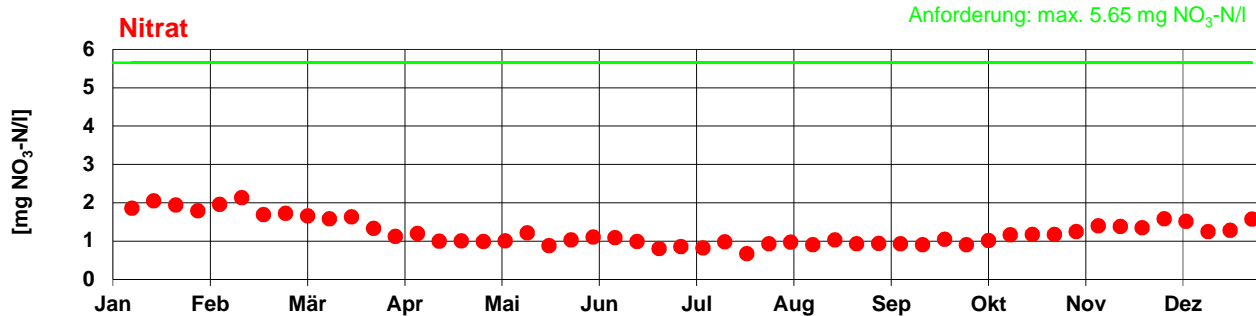




Sihl beim Sihlhölzli (Zürich)


2019 Hauptmessstelle 911

Kanton Zürich
Baudirektion
**Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft**
Gewässerschutz

Anforderung: Temp. > 10 °C = max. 0.2 mg NH₄-N/l
Temp. < 10 °C = max. 0.4 mg NH₄-N/l

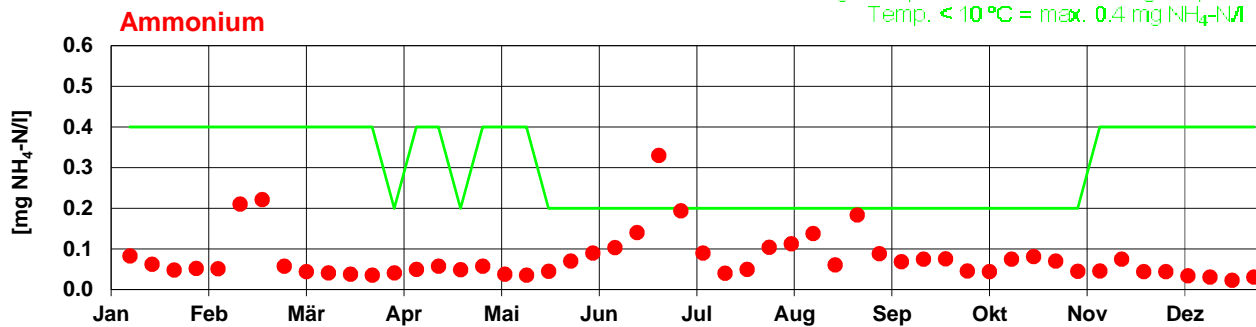

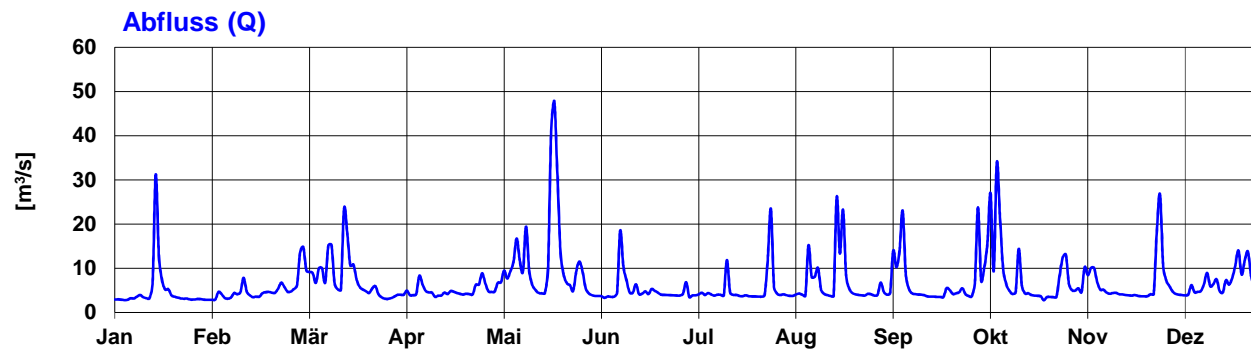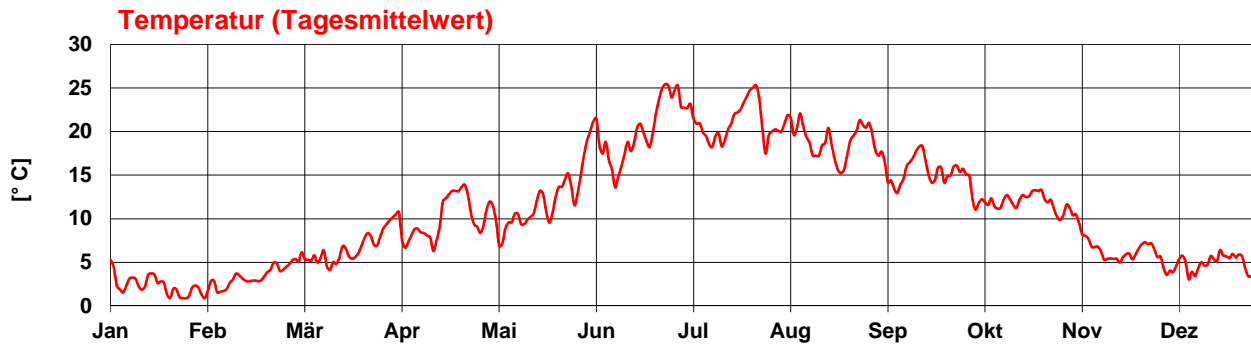

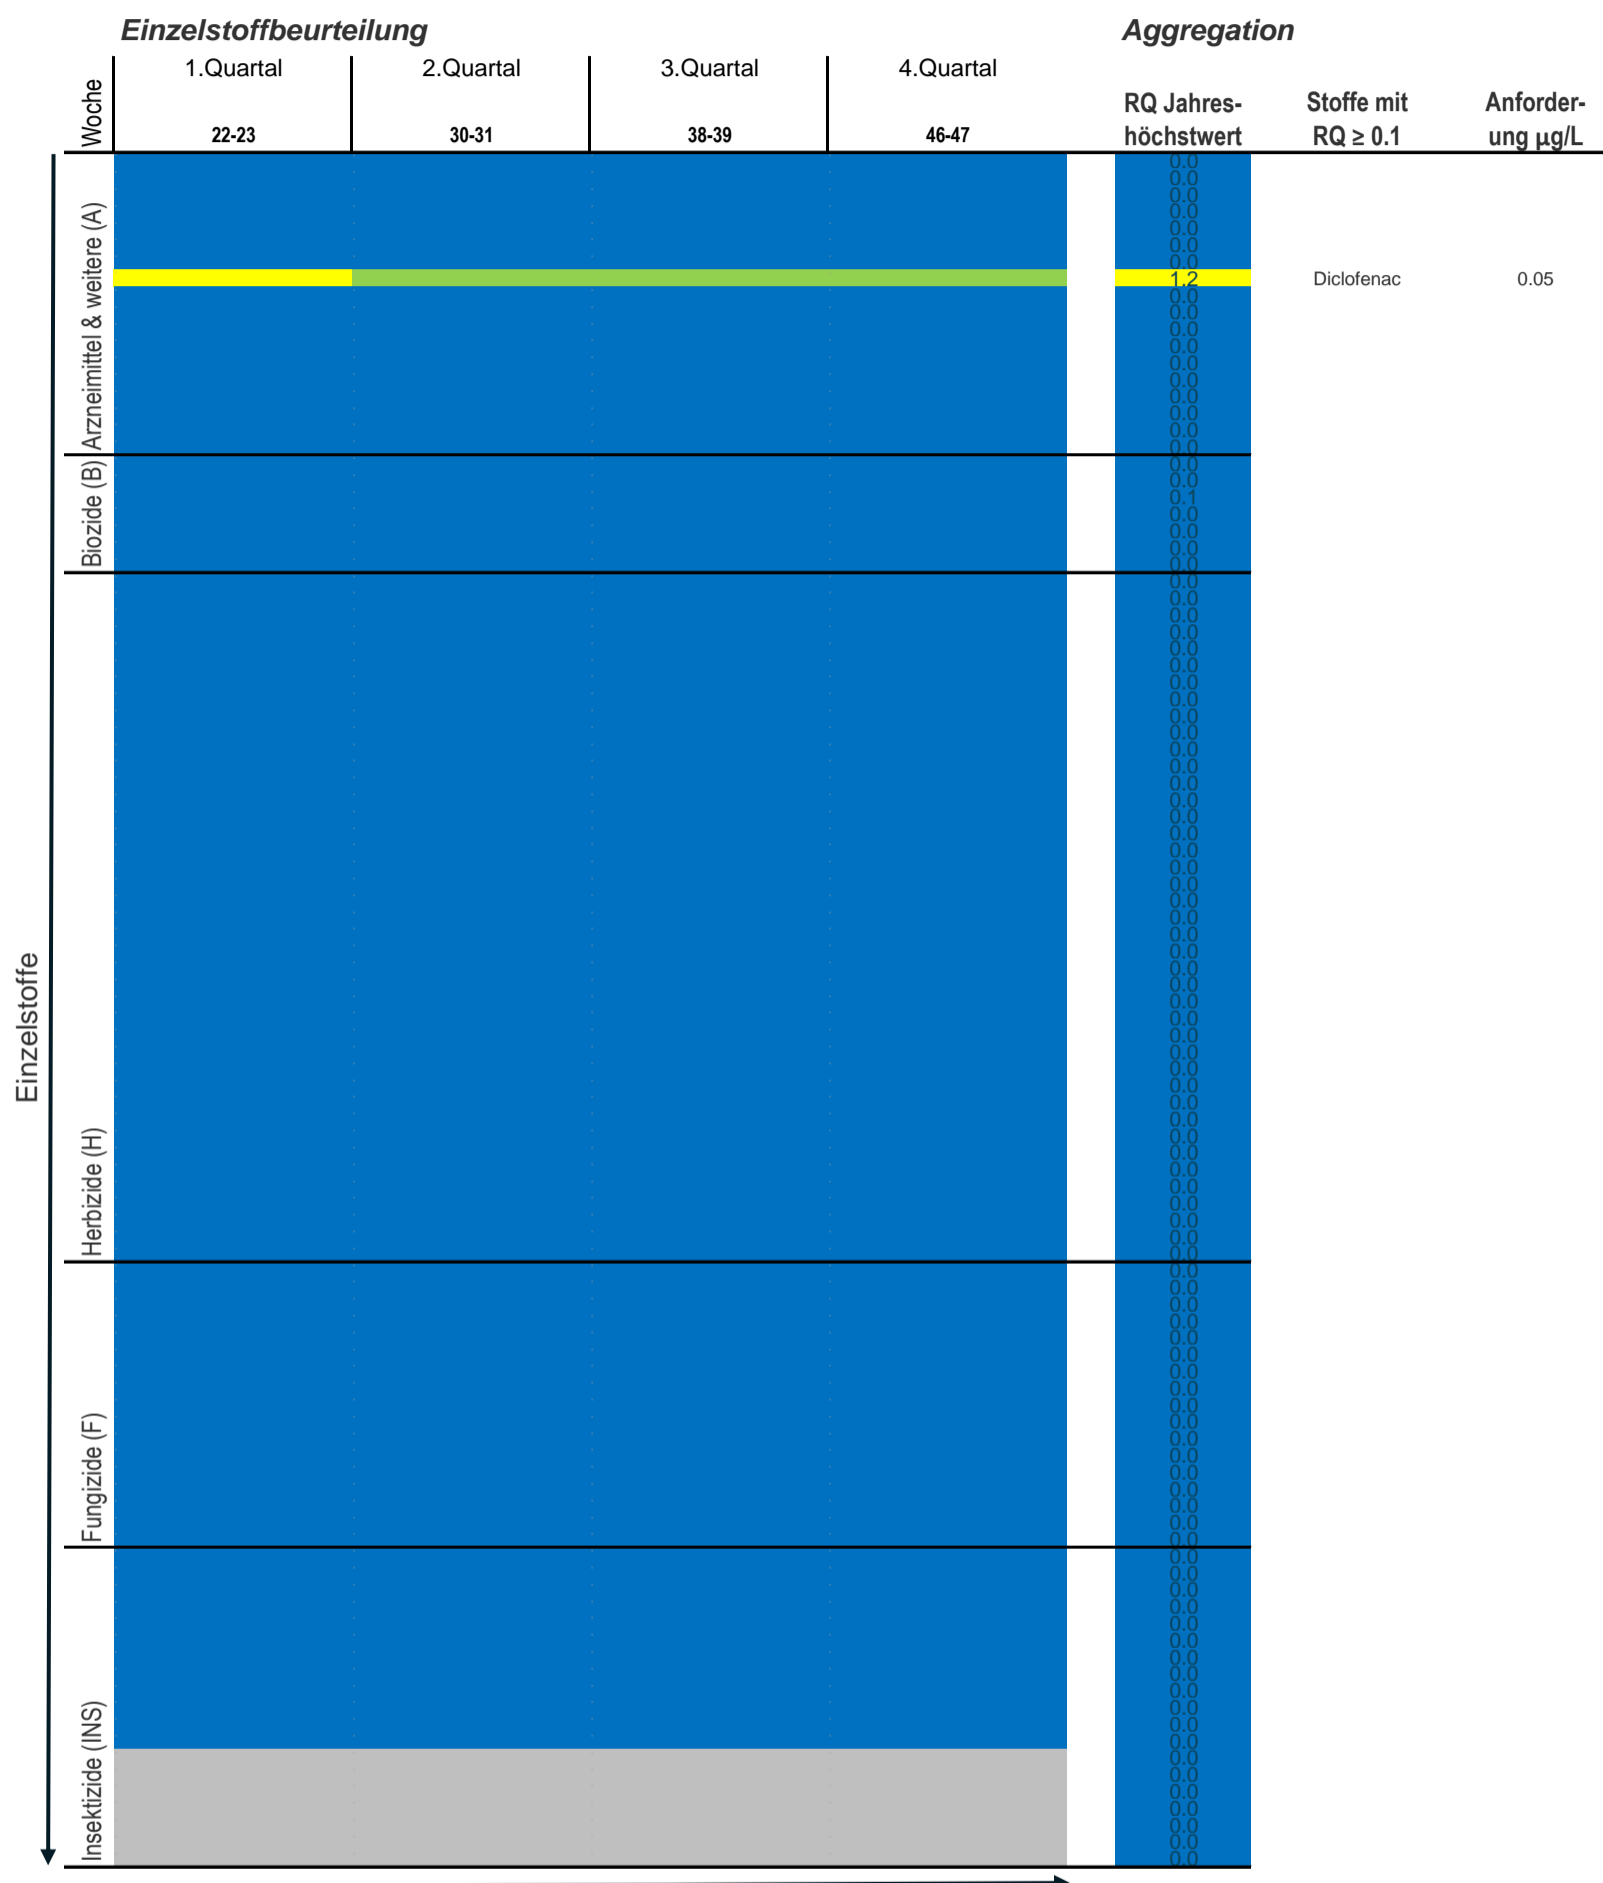

Mischungstoxizität Wirkstoffgruppen

A, B	1.3	0.7	0.9	0.5
H	0.0	0.0	0.0	0.0
F	0.0	0.0	0.0	0.0
INS	0.0	0.0	0.0	0.0

Jahresbeurteilung

1.3	Arzneimittel, Biozide, weitere
0.0	Herbizide
0.0	Fungizide
0.0	Insektizide

Mischungstoxizität taxonomische Gruppen

P	0.0	0.0	0.2	0.0
I	1.2	0.6	0.8	0.5
V	1.2	0.6	0.8	0.5

0.2	Pflanzen
1.2	Invertebraten
1.2	Vertebraten