Sihl beim Sihlhölzli (Zürich)

2021 Hauptmessstelle 911

Kanton Zürich
Baudirektion
Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft
Gewässerschutz

Anforderung: Temp. > 10 °C = max. 0.2 mg NH_4-N/l
Temp. < 10 °C = max. 0.4 mg NH_4-N/l

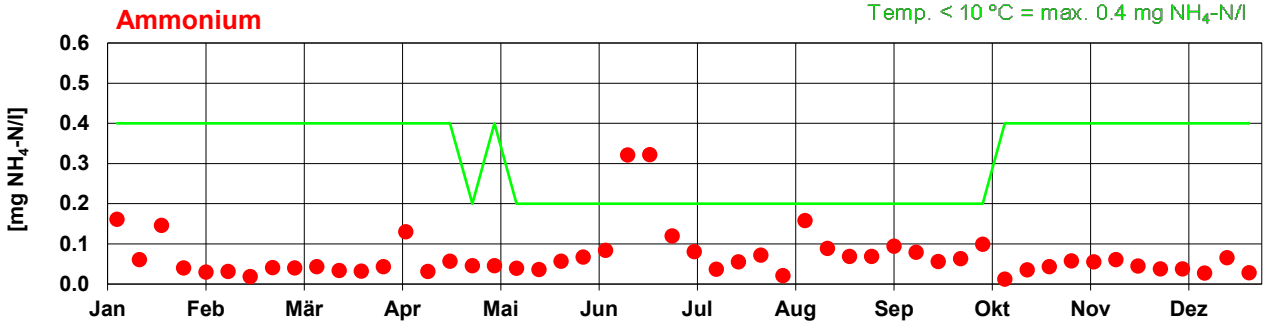

Anforderung: max. 5.65 mg NO_3-N/l

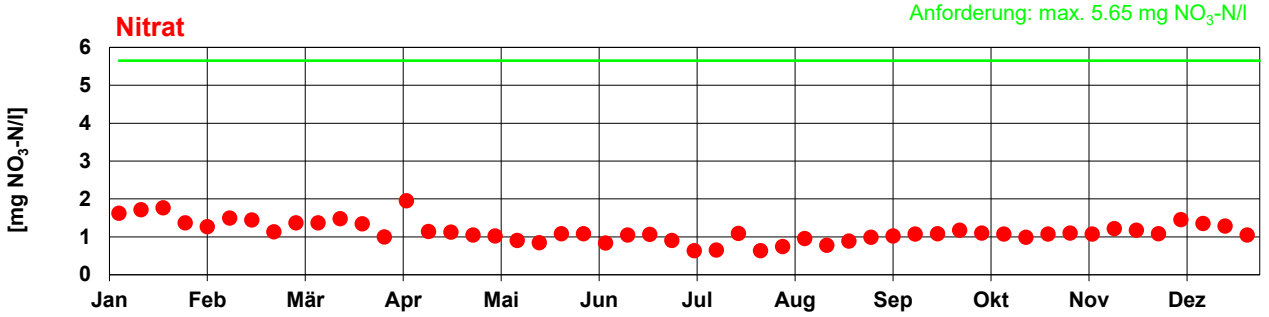

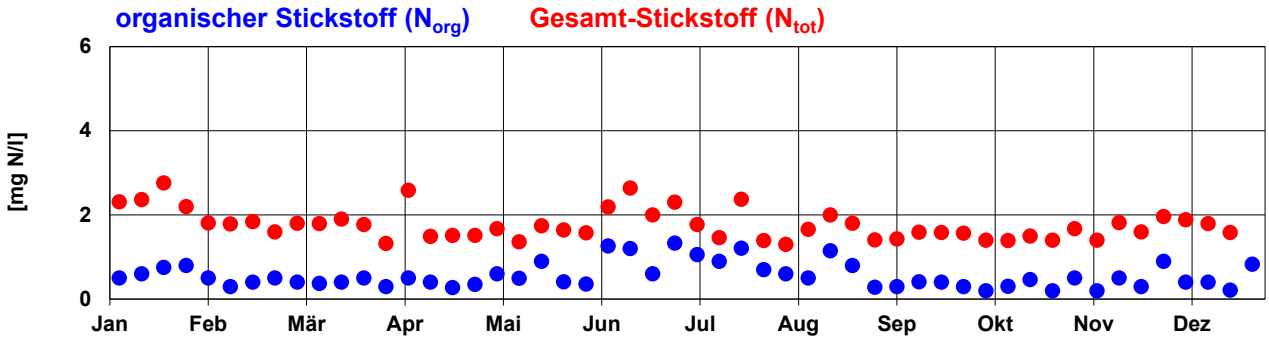

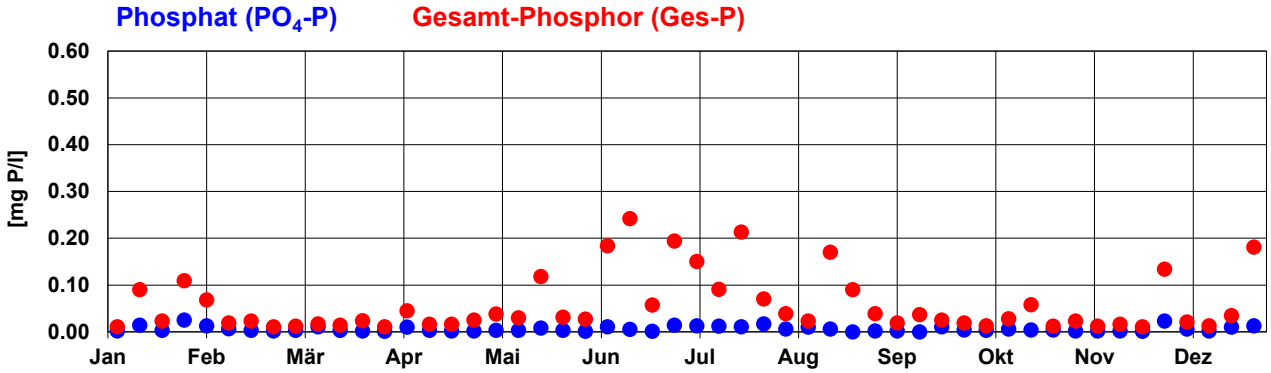

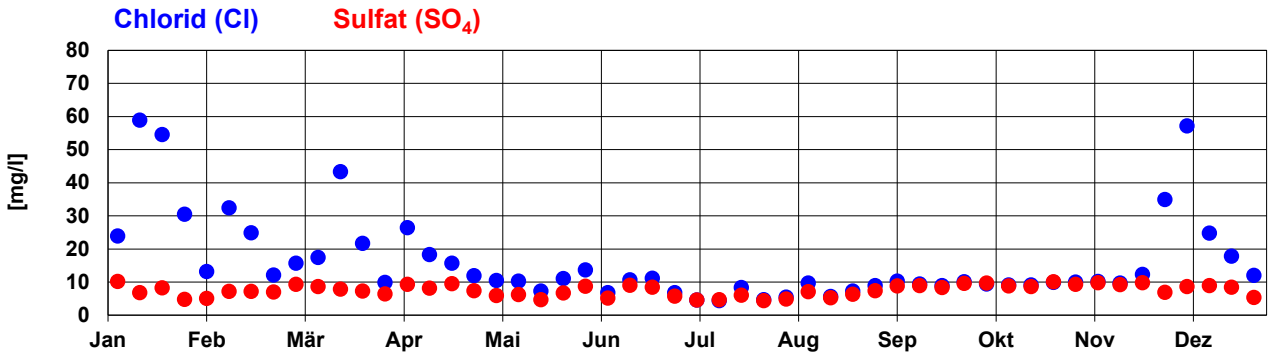

Sihl beim Sihlhölzli (Zürich) 2021

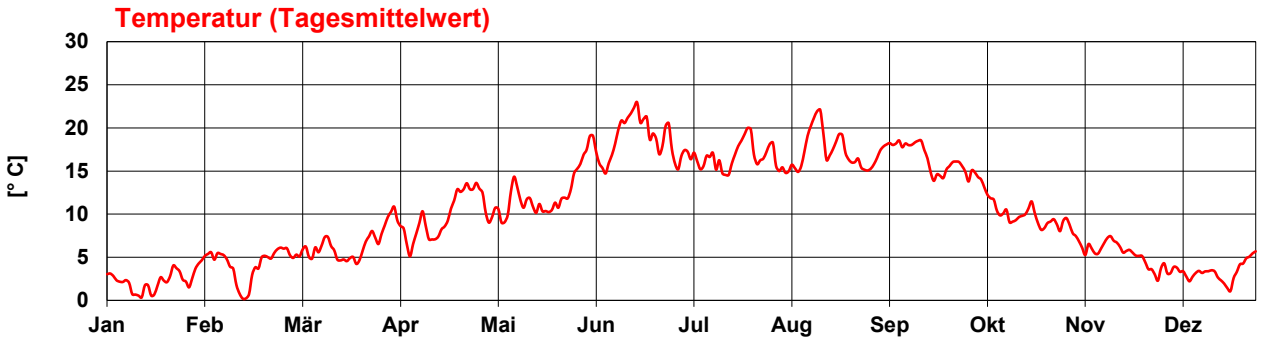

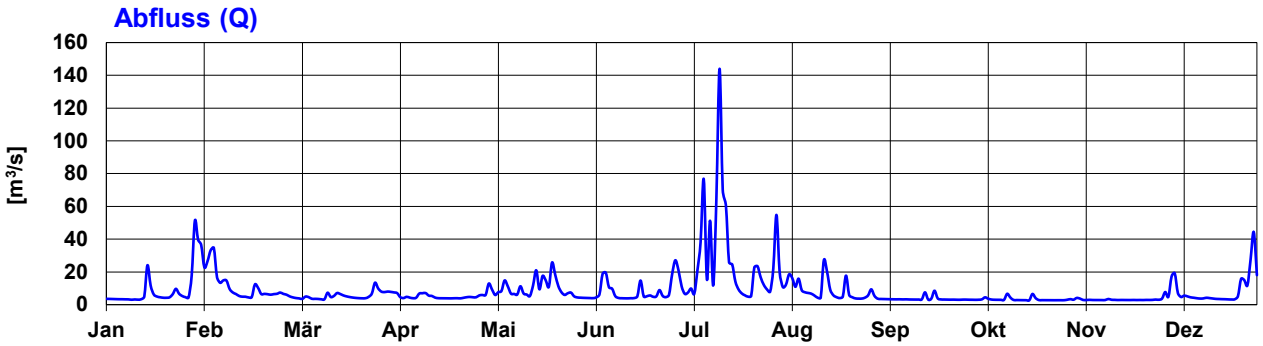

07.03.2022